

188-257 Kvernhusaugane 3E-3H


Verandaer i 2. etasje for eiendommer 3E-3H skal ha innglassing med 3 sider og tak. Eksisterende rekkverk fjernes. Eventuell forsterking av understøtting og fundamenter for veranda må vurderes og dimensjoneres av entreprenør. Innglassingen består av tett trebrystning, med liggende kledning i hvit panel. Over trebrystningen er et tett transparent glassfelt (skyvbare system i front) opp til tett glasstak med soldempende glass. Lydabsorberende plater på innside av brystning.



Foto av eksisterende situasjon



Illustrasjon: Ny innglassing vist for 3E (tilsvarende for 3F, 3G og 3H).

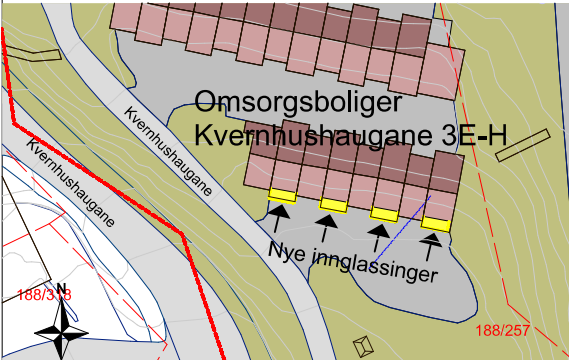


SITUASJONSPLAN
1 : 500


Lokale støyskjermingstiltak

MERKNADER:

1. Entreprenørens ansvar omfatter kontroll av alle mål, arealer, mengder, høyder og eksisterende konstruksjoner. Herunder tilpasning til eksisterende terreng og bygning.
2. Leverandørers og produsenters anvisninger skal følges i detalj ved behandling, bruk og sammensetning av produkter og elementer. Materiell og utstyr skal baseres på de til enhver tid gjeldende forskrifter, bestemmelser og aktuelle standarder.
3. Støyskjermer skal ha en flatemasse på 10-15 kg/m2 og utføres som tette konstruksjoner. Gjelder ikke avslutningselementer. Alle overganger mellom materialer må tettes. Støyskjermer må avsluttes tett mot eksisterende vegg/skjerm/rekkverk (tilpasses på stedet).
4. Alle mål må kontrolleres på stedet. En del mål er basert på kartgrunnlag. Ved vesentlig avvik fra tegninger skal byggherre/arkitekt kontaktes før arbeidet igangsettes.
5. Entreprenøren er ansvarlig for dimensjonering og fundamentering av konstruksjonen.
6. Entreprenør må forsterke eksisterende konstruksjon ved behov.
7. Ved tilpasninger og utbedringer av konstruksjonen (inkl.detaljer) som medføres endret utseende eller økt utstrekning, eksempelvis ringmur, må det tas kontakt med byggherre/arkitekt.
8. Valgte produkter må godkjennes av byggherre/arkitekt før de bestilles.

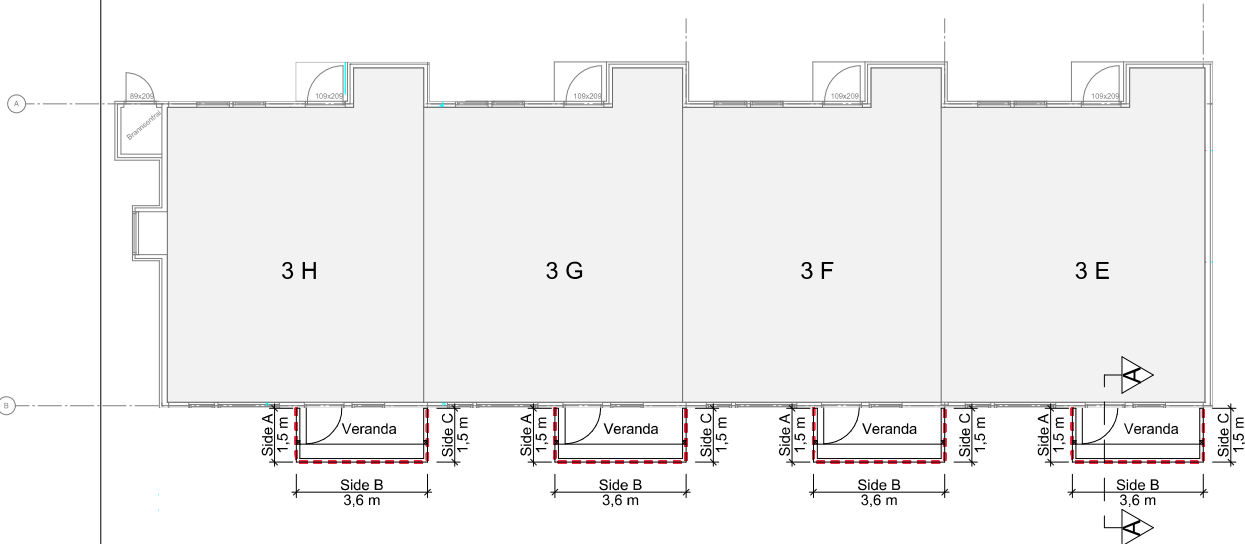

PLAN 2. et.
1 : 100

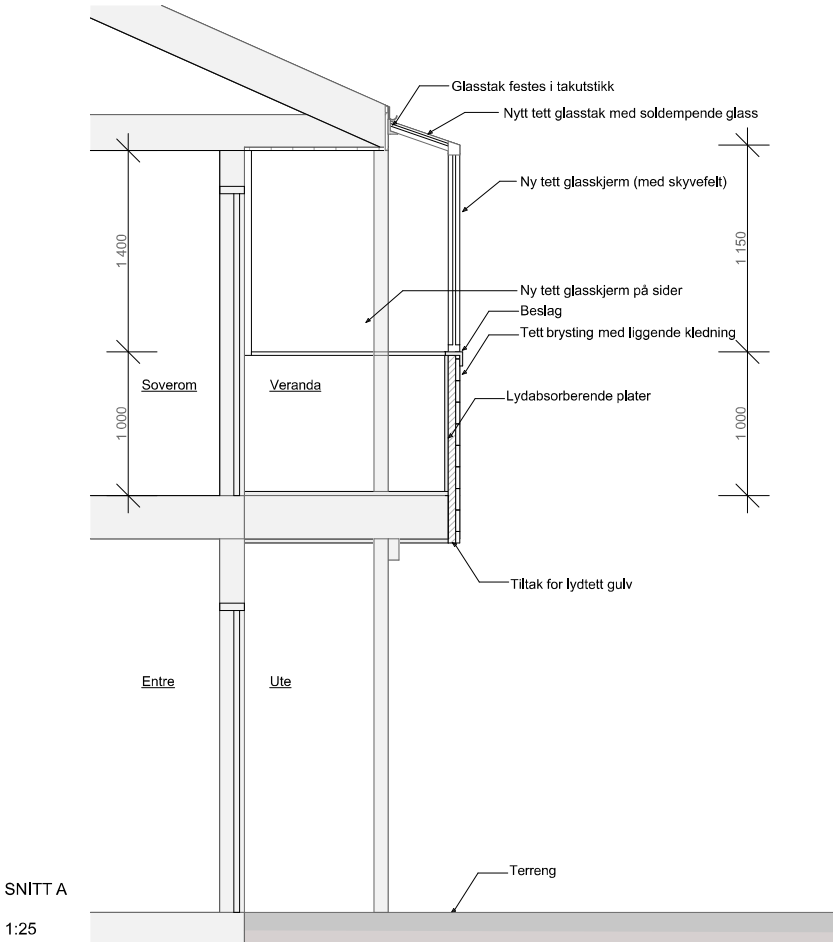

SNITT A
1:25

Rev 0	Revisjon	Revisjonen gjelder	KjeUlm	MFRom	MFRom	04.10.2019
Utløst	Kont	Godkjent	Rev.	dato		
Arkivref.			2019.09.27			
Tegningsdato			SVV			
Bestiller			Region Vest			
Produkt for			Norconsult			
Prosjektnummer			305658			
Prosjektfasennummer			12E0039R_131			
Arkivreferanse			Som vist			
Målestokk A1			UTM32/NN2000			
Koordinatsystem			J231			
Tegningsnummer			Revisjon			
Konkurransegrunnlag						
Utløst av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv			
KjeUlm	MFRom	InHom	5170657			