

Lindås kommune
Tekn.drift
Lindås rådhus
Kvernhusmyrane 41
5914 Isdalstø
Attn: Arne Eikefet
AR-17-MX-001632-01

EUNOBE-00022924

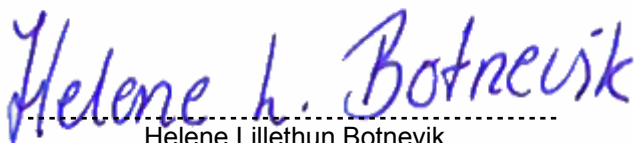
 Prøvemottak: 25.04.2017
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2017-28.04.2017
Referanse: Vike vv

ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.: | 441-2017-0425-053 | Prøvetakingsdato: | 25.04.2017 |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| Prøvetype: | Drikkevann | Prøvetaker: | Veland/Sulebakk |
| Prøvemerkning: | 0902. Nett Byggefelt | Analysestartdato: | 25.04.2017 |
| Analyse | Resultat | Enhet | LOQ MU Metode |
| Kimtall 22°C | 16 | cfu/ml | NS-EN ISO 6222 |
| Koliforme | < 1 | MPN/100 ml | NS-EN ISO 9308-2 |
| E. coli | < 1 | MPN/100 ml | NS-EN ISO 9308-2 |
| Enterokokker | <1 | cfu/100 ml | NS-EN ISO 7899-2 |
| pH målt ved 21 +/- 2°C | | | |
| pH | 7.4 | | 4 0% NS-EN ISO 10523 |
| Turbiditet | 0.16 | ftu | 0.1 40% NS-EN ISO 7027 |
| Farge (410 nm) | <5 | mg Pt/l | 5 NS-EN ISO 7887 Metode C |

Kopi til:

 Lindås kommune (postmottak@lindas.kommune.no)
 Arne Helgesen (arne.helgesen@lindas.kommune.no)
 Atle Dingen (atle.dingen@lindas.kommune.no)
 Bente Skånes Førland (Bente.Forland@lindas.kommune.no)
 John Sulebakk (john.sulebakk@lindas.kommune.no)
 Knut Espetvedt (knut.espetvedt@lindas.kommune.no)
 Linda Syslak (linda.syslak@lindas.kommune.no)

Bergen 28.04.2017


Helene Lillethun Botnevik

ASM Bergen, Kvalitetsansvarlig

Tegnforklaring:

 * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
 <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

 Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).