
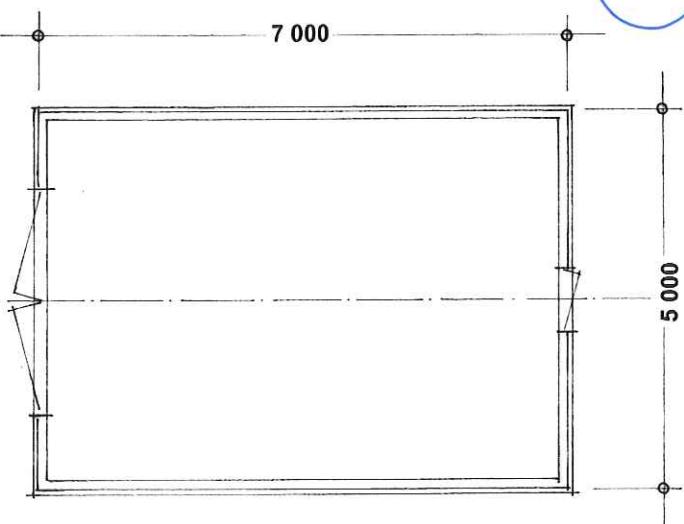


E-1

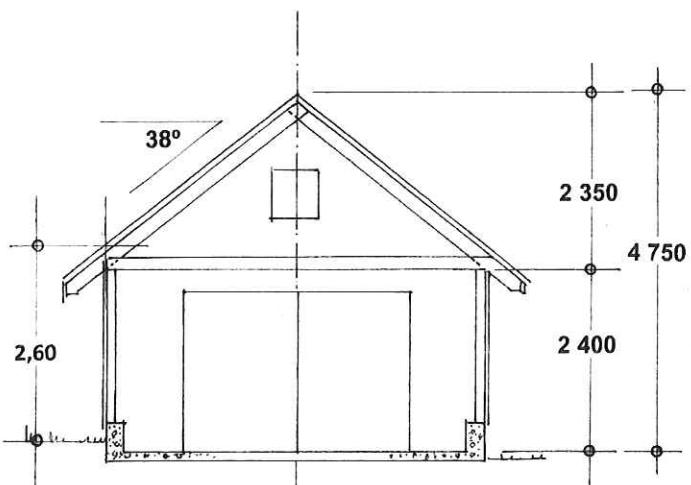

#### REGULERINGSFØRESEGNENES § 3.2

3.2.1. Innenfor naustområdet N1, N2 og N.3 kan det etableres nye naust

3.2.2 For N.1 og N.2 kan kvart av nausta ha inntil TBRA = 35m<sup>2</sup> saltak med takvinkel 1:2 (ca. 27°)



Nausta skal plasserast med gavlen vendt mot sjøen.

Tillat maks. gesimshøgd skal vere 2,60 m. over normal vannstand om våren – og 2,10 m. over gjennomsnitt terregn.

Bygga skal ha materialbruk – og naturfargar som ikkje reflekterer lys.



Nausta skal oppførast etter same teikning. -

Således må må eventuelle korrigeringer rettes opp når naustene er ferdige bygget, og at det da sendes inn tegninger : SOM BYGGET

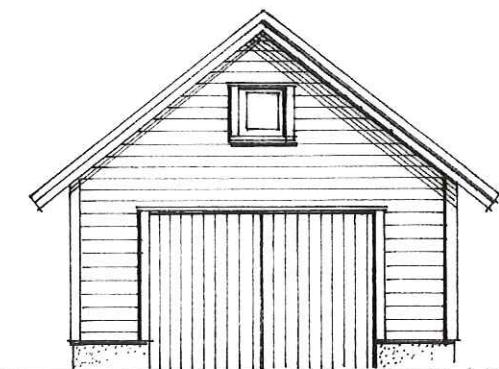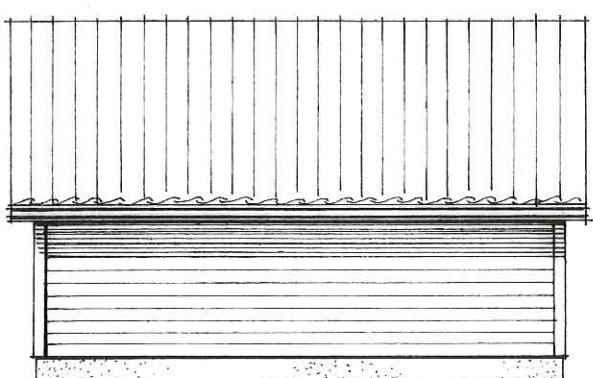

Det bemerkes at det på enkelte naust, muligens må noe av lang- og kortveggene utføres i betong. Dette p.g.a. skratt terregn – som krever sprengningsarbeid, og da for å unngå trange passassjer mellom naustene – som samler «skitt og drit», «gammel tang – og søppel» - som driver i land.

Ved søknad om ferdigattest vil rettede tegninger bli innsendt.

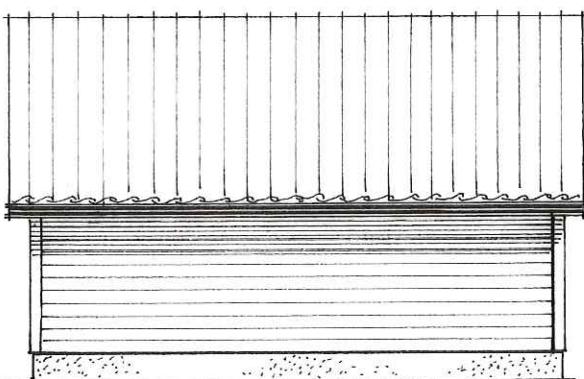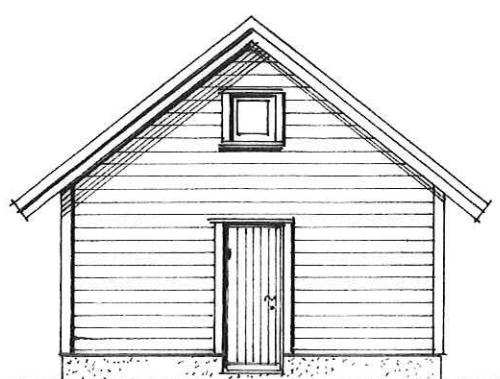

Utvendig liggende enkelfalset 7 kledning,  
Beiset / malt i en mørk farge.

Prosj. naust i Alversund  
Gnr. 137 , Bnr. 4,14  
Mål = 1:100  
Alversund , 07. 11. 2013