



LINDÅS KOMMUNE

Eining for Teknisk drift

Rørleggjarmelding

Skjemaet skal nyttast ved arbeid som vedkjem tilknytning til kommunale vass- og avlaupsleidningar, og private anlegg.

Utfylt skjema skal sendast:

Lindås kommune
Teknisk drift, VA-avdelinga,
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

Før arbeidet vert sett i gang skal det liggje føre kommunal godkjenning av denne rørleggjarmeldinga og pålagt tilkoplingsgebyr skal vere innbetalt til kommunen.

Gjeld byggjearbeid på følgjande eigedom:

Gnr/Bnr 11/64	Adressa til eigedommen Hølleland 5993 Ostreidet
------------------	--

Utførande rørleggjar:

Foretaksnamn Hjelmas VVS AS	
Adresse Leknesvegen 183	Tlf 56354050
Kontaktperson Peder Hagesæter	Mobiliff. (Kontaktperson) 906 89 888

Arbeidet vil foregå i perioden/type anlegg:

Frå og med dato		Til og med dato	
<input type="checkbox"/>	Offentleg anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Privat anlegg
<input type="checkbox"/>	Tilkop. Vatn	<input type="checkbox"/>	Tilkop. Avl

Teikningar vedlagt:

<input checked="" type="checkbox"/>	Situasjonsplan	<input type="checkbox"/>	Kjellarplan
<input type="checkbox"/>	Installasjonsteikning	<input checked="" type="checkbox"/>	Etasjeplan
			Tal teikningar vedlagt 2
Andre teikningar, vis opp kva slag			

Merknader:

--



LINDÅS KOMMUNE

Eining for Teknisk drift

I Lindås kommune gjeld KS "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp" Disse er delt i "Administrative bestemmelser" og i "Tekniske bestemmelser". Føretak som skal utføre arbeid på sanitæranlegg i Lindås kommune, skal være kjent med dette reglementet. I tillegg har Lindås kommune sin egen VA norm, www.va-norm.no

Nokre viktige punkt i forhold til regelverket:

1. Lågast tillatne kjellargolvshøgde vert fastsett av stikkleidningen sin lengde, fall og andre krav i abonnementsvilkåra. Det skal alltid vere minst 90 cm mellom kjellargolv og/ eller vasstand i lavast monterte vasslås, og innvendig topp hovudleidning, målt i stikkleidningen sitt forgreiningsspunkt på hovudleidningen. Aldri lågare enn kote + 3,00.
2. Dersom det må nyttast trykkauking/ reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ ansvarleg søkjar/ røyrleggjar/ abonnent sitt ansvar å undersøkje om det er naudsynt, og utforande røyrleggjar / abonnent sitt ansvar å sørgja for å koste dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/ teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført.

Som utforande er eg kjend med dei vilkår som vedkjem tilknytning til kommunale vass- og avlaupsleidningar i Lindås kommune.

Hjelmås 9/3-15

Redu Hagedal

Stad, dato og underskrift utforande røyrleggjar

Hjelmås
VVS AS


Som eigar av anlegg/ eigedom vil eg rette meg etter dei til ei kvar tid gjeldande sanitær- og avgiftsføresegner i Lindås kommune.

Stavrum 16.03.2015

Jan Tor Strømme & Trine Inge Stømme

Stad, dato og underskrift eigar av anlegg/ eigedom

Røyrleggarmeldinga må vere komplett utfyllt, ha to underskrifter og alle vedlegg innlevert for handsaming vert utført.

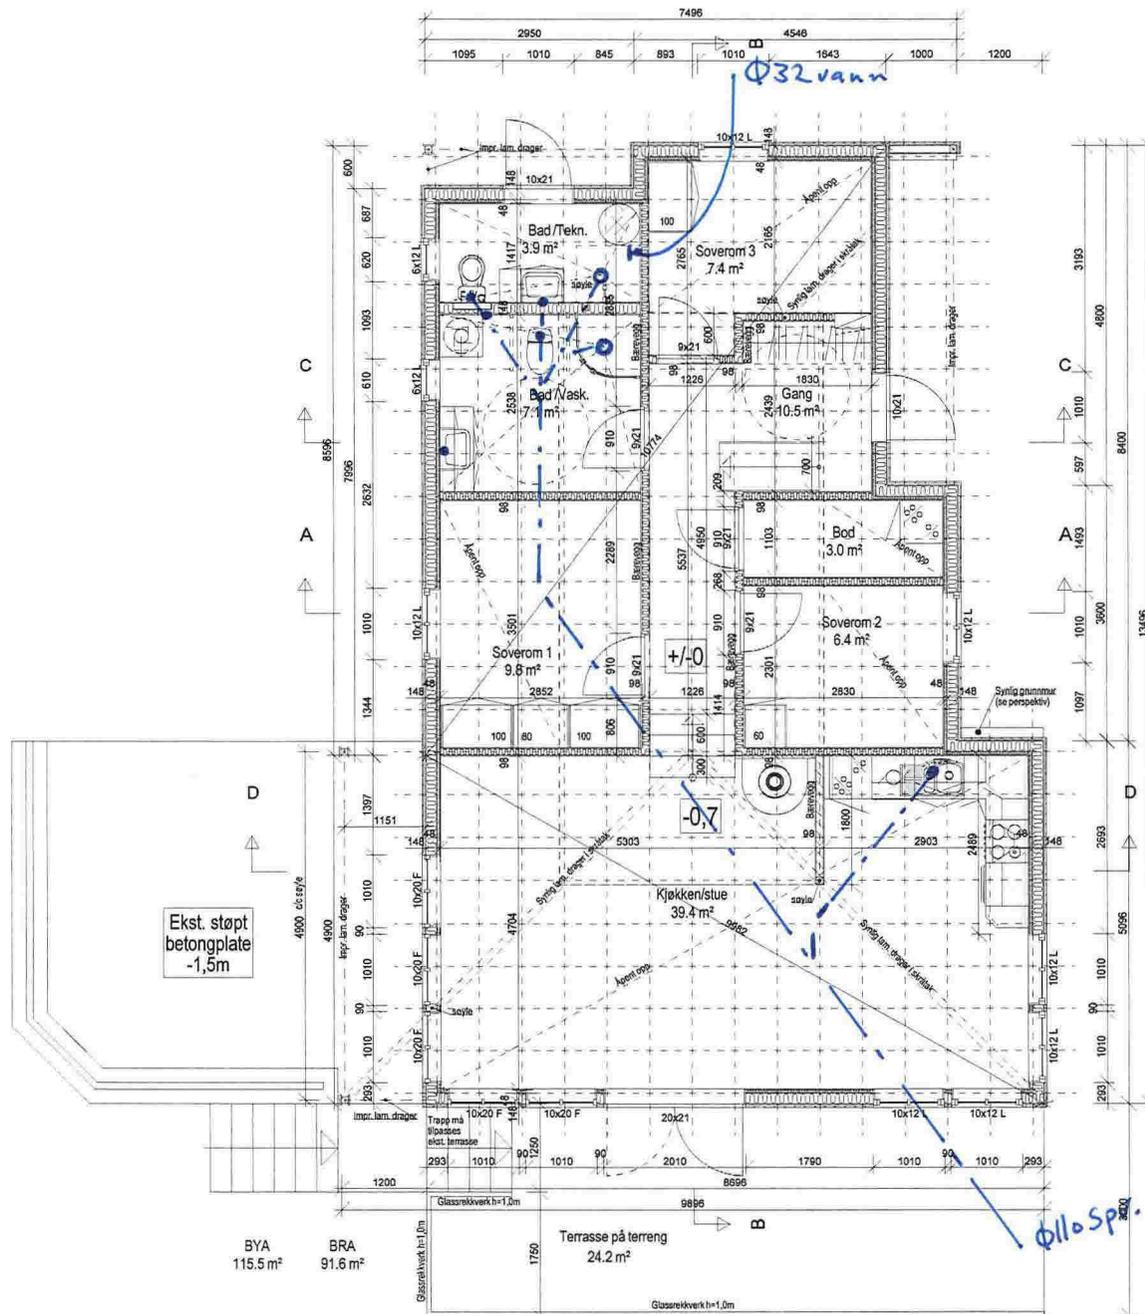

Ekst. støpt
betongplate
-1,5m

BYA
115.5 m²

BRA
91.6 m²

Terrasse på terreng
24.2 m²

Hjelmås
VVS %
P.H.g 9/3.15

- FORELØPIG TEGNING
- SØKNAD TILTAK
- ANBUDESTEGNING
- ARBEIDSTEGNING
- SOM BYGD TEGNING

LAVA DESIGN SYSTEM		REV. ANT.	REVIDERENGEN/GJELDER	SIGN.	DATE
Prosjekt:	Hytte				STRA1431
Byggested:	Veland, Lindås kommune		G.nr: 11 B.nr: 85		A511
Tegnevnr:	Arb. tegn. Hovedplan - A2				1:50
Dokument:	Trine og Jan Tore Strømme				27.01.2015
					md

Akasia
-verier for generasjonene
Akasia Utbygging
Bjærns gate 1
5008 Bergen

Tegningen er beskyttet iht lov om opphavsrett

Q5

