

EVINY SOLUTIONS AS  
Postboks 7050  
5020 BERGEN

**Vår dato:** 11.05.2023

**Vår ref.:** 202300699-3 Oppgis ved henvendelse

**Deres ref.:**

## **NVE gir konsesjon til midlertidige høyspentanlegg for bygging av Svartevatn dam**

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Eviny Solutions konsesjon for å bygge og drive en 22/0,4 kV nettstasjon og en ca. 60 meter lang 22 kV kabel, i Masfjorden kommune i Vestland fylke. Anleggene er nødvendig for å etablere riggstrøm til arbeidet med oppgradering av Svartevatn dammer. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse (anleggskonsesjon). Dokumentene er også å finne på [www.nve.no/13003/A](http://www.nve.no/13003/A).

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Eviny Solutions til uttalelse før saken legges fram for Olje- og energidepartementet.

### **Søknaden**

Eviny Solutions sendte den 06.01.2023 søknad til NVE om anleggskonsesjon for bygging av riggstrøm nødvendig i forbindelse med Eviny Fornybar sitt arbeid med oppgradering av Svartevatn dam i Masfjorden kommune. Eviny fornybar bruker dette prosjektet som et pilotprosjekt på bærekraftig anleggsgjennomføring, og de elektriske anleggene skal forsyne direkte tilkobling av anleggsmaskiner i tillegg til lading av batteri for mindre maskiner og biler.

Eviny Solutions søker om å bygge en ca. 60 meter lang 22 kV kabel fra BKK sin eksisterende nettstasjon og frem til en ny nettstasjon med transformator med omsetning 22/0,4 kV og ytelse 0,5 MVA. Ut fra nettstasjonen skal det gå lavspenkabler til forsyning inne på anleggsområdet.


### **NVEs behandling og vurdering av søknaden**

NVE har unnlatt å sende søknaden på høring, jf. energiloven § 2-1, ettersom tiltaket har begrensede virkninger for omgivelsene og er en del av et større anleggsprosjekt. Kommune, fylke og naboer har alle vært involvert gjennom prosjektet med oppgradering av dammen.

Alle høyspente anlegg er konsesjonspliktige, jf. energiloven § 3-1 og energilovforskriften § 3-1. Dette gjelder også midlertidige høyspentanlegg for byggestrøm. NVE bemerker at elektriske anlegg med spenningsnivået Eviny Solutions har søkt konsesjon for, normalt skal bygges av områdekonsesjonær i medhold av deres områdekonsesjon. Entreprenører



kan imidlertid gis konsesjon for midlertidige høyspentanlegg for byggestrøm dersom områdekonsesjonær leverer frem til et hensiktsmessig punkt ved anleggsområdet. NVE konstaterer at dette er tilfellet for de elektriske anlegget Eviny Solutions har søkt om konsesjon for, og at alle de omsøkte nettanleggene er plassert inne på anleggsområdet.

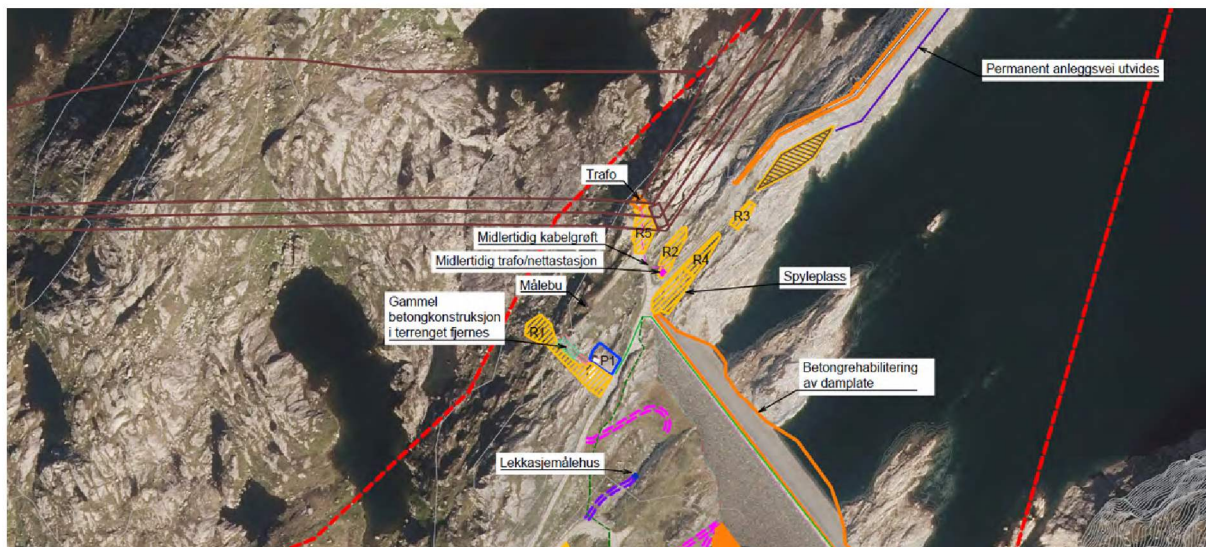

Figur 1: Utklipp fra arealbruksplan damoppgradering. Anleggsområdet vist med rød strek. BKKs eksisterende nettstasjon som Eviny Solutions skal knytte seg til er merket «Trafo».

NVE konstaterer at det midlertidige høyspentanlegget vil etableres på et område der det allerede foregår anleggsarbeid, og at de elektriske anleggene ikke vil vesentlige virkninger for omgivelsene og allmenne interesser utover det som allerede kommer av anleggsarbeidet. Oppgradering av dammen er allerede godkjent av NVE tidligere.

Den omsøkte kablet fra BKKs nettstasjon vil krysse under Statnetts 300 kV ledning Steinsland–Haugsvær. Eviny Solutions har hatt dialog om tiltaket med Statnett, og vedlagt en uttalelse fra dem til søknaden. Statnett skriver at så lenge nettstasjonen plasseres utenfor rettighetsbeltet til deres ledning, så har de ingen innvendinger mot tiltaket. De har noen føringer for anleggsgjennomføringen, og i tillegg påpeker de at 22 kV kablet kommer i konflikt med to av mastejordingene, og disse må legges om eller skjøtes. Dette må gjøres i tett dialog med Statnett. Eviny Solutions skriver i søknaden at dette vil bli avklart i detaljprosjekteringen, og utført i samsvar med Statnett sine krav. NVE forutsetter at Eviny Solutions har dialog med Statnett om tiltaket.

NVE mener de omsøkte elektriske anleggene ikke vil gi nevneverdige negative virkninger for omgivelsene utover hva byggingen av ny dam vil gi. I henhold til naturmangfoldloven § 7 plikter NVE å legge til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når det skal vurderes om det skal gis konsesjon til et tiltak eller ikke. NVE slår fast at inngrepet har et begrenset omfang, og vi vurderer dermed risikoen for at sårbart eller viktig naturmangfold skal berøres som liten.

## Konklusjon

NVE vil gi Eviny Solutions tillatelse til å bygge det midlertidige høyspentanlegget slik som omsøkt. Nærmere spesifikasjoner er gitt i anleggskonsesjon, NVE-ref. 202300699-4.



Eviny Solutions skriver i søknaden at tiltaket er planlagt gjennomført i 2023 og 2024, men at det kan hende det vil pågå ut i 2025. Anleggskonsesjonen gis derfor med varighet til 31.12.2025. Det er satt vilkår om at anleggene skal ryddes opp innen tre måneder etter at konsesjonen utløper.

### **Orientering av grunneiere/rettighetshavere**

NVE ber om at dette så snart som mulig blir sendt til berørte grunneiere/rettighetshavere. Dersom noen av de nevnte mottakerne er representert ved fullmektig, skal også fullmektigen få tilsendt brevet, jf. forvaltningsloven § 12.

NVE ber om en bekreftelse på at brevet er sendt ut med opplysning om dato for utsendelsen.

Med hilsen

Lisa Vedeld Hammer  
seksjonssjef

Anine Mølmen Andresen  
seniorrådgiver

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner*

### **Mottakerliste:**

EVINY SOLUTIONS AS

### **Kopimottakerliste:**

STATNETT SF

MASFJORDEN KOMMUNE

BKK AS

Grunneiere/rettighetshavere

STATSFORVALTAREN I VESTLAND

EVINY SOLUTIONS AS - Ingvard Jordal

VESTLAND FYLKESKOMMUNE





## Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	<p>Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.</p> <p>Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket</p>
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	<p>Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.</p>
Hva skal med i klagen?	<p>Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skrive hvilket vedtak du klager på.</li><li>• Skrive hvilket resultat du ønsker.</li><li>• Opplyse om du klager innenfor fristen.</li><li>• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen.</li></ul> <p>I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.</p>
Du kan få se dokumentene i saken	<p>Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.</p>
Vilkår for å gå til domstolene	<p>Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.</p>
Sakskostnader	<p>Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.</p>
Hvem kan klage på vedtaket?	<p>Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.</p>
Hvor skal du sende klagen?	<p>Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er <a href="mailto:nve@nve.no">nve@nve.no</a>.</p> <p>NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.</p>

*Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.*