


Søknad om omlegging av 230v, 2-fase luftstrek til sjø, type - TFXP Kabel AL 4 X 50 – (Kabelen blir tilleggsbeskyttet med 6mm splitt-rør, og deretter spylt ned i muddret)



TFXP Kabel AL 4 X 50 AFV 1KV  
(Kabelen blir tilleggsbeskyttet med  
6mm splitt-rør, og deretter spylt ned i  
muddret)

Søknad om omlegging av 230v, 2-fase luftstrek til sjø, type - TFXP Kabel AL 4 X 50 – (Kabelen blir tilleggsbeskyttet med 6mm splitt-rør, og deretter spylt ned i mudderet)

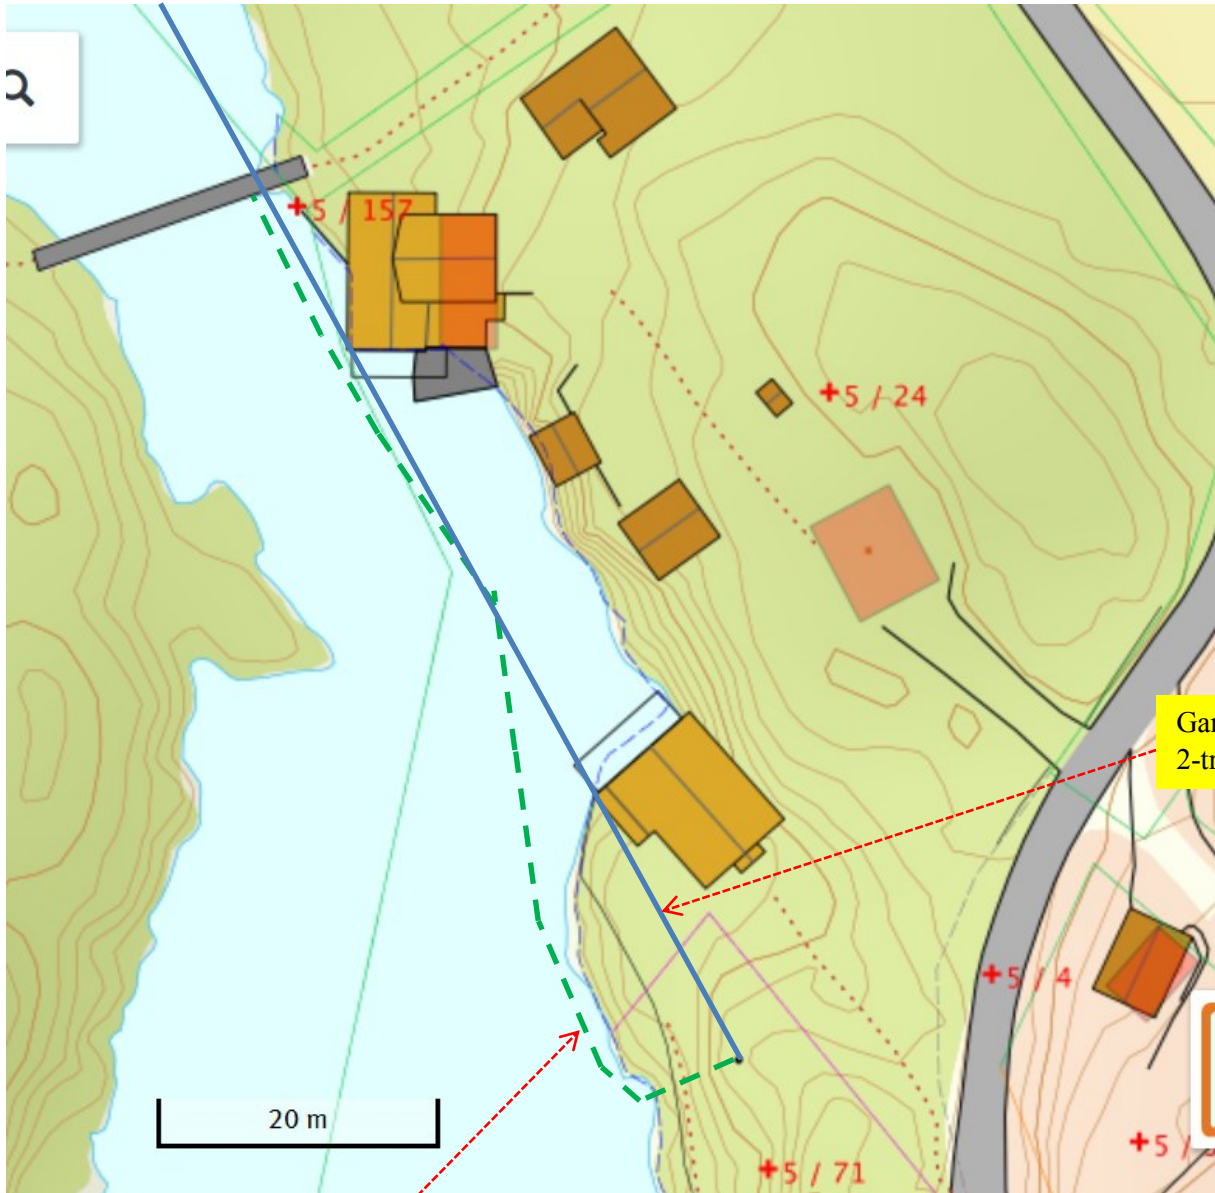