



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

AS (Bergen)

F. reg. 965 141 618 MVA

Box 75

NO-5841 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

Fax:

Meland kommune

Pb 79

5906 Frekkhaug

Attn: Meland kommune

AR-15-MX-002963-01



EUNOBE-00015835

Prøvemottak: 25.08.2015

Temperatur:

Analyseperiode: 25.08.2015-01.09.2015

Referanse: Husebø vv

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2015-0825-035	Prøvetakingsdato:	25.08.2015
Prøvetype:	Råvann	Prøvetaker:	KS
Prøvemerkning:	Husebø Råvannskran	Analysestartdato:	25.08.2015
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
Kimtall 22°C	100	cfu/ml	NS-EN ISO 6222
Koliforme	5	MPN/100 ml	NS-EN ISO 9308-2
E. coli	<1	MPN/100 ml	NS-EN ISO 9308-2
Farge (410 nm)	14	mg Pt/l	5 40% NS-EN ISO 7887 Metode C
Konduktivitet (25°C)	3.99	mS/m	0.2 10% NS-EN ISO 7888
pH målt ved 21 +/- 2°C			
pH	6.2		4 NS-EN ISO 10523
Turbiditet	0.37	ftu	0.1 30% NS-EN ISO 7027

Prøvenr.:	441-2015-0825-036	Prøvetakingsdato:	25.08.2015	
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	KS	
Prøvemerkning:	Husebø Reintvann pumpehus	Analysestartdato:	25.08.2015	
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU	Metode
Clostridium perfringens	<1	cfu/100 ml		Intern metode
Enterokokker	<1	cfu/100 ml		NS-EN ISO 7899-2
Kimtall 22°C	10	cfu/ml		NS-EN ISO 6222
Koliforme	<1	MPN/100 ml		NS-EN ISO 9308-2
E. coli	<1	MPN/100 ml		NS-EN ISO 9308-2
Ammonium				
Ammonium (NH4-N)	44	µg/l	3 15%	NS EN ISO 11732
Farge (410 nm)	18	mg Pt/l	5 40%	NS-EN ISO 7887 Metode C
Konduktivitet (25°C)	6.26	mS/m	0.2 10%	NS-EN ISO 7888
* Lukt/smak	Så vidt konstaterbart			Intern metode basert på NMKL 183
pH målt ved 21 +/- 2°C				
pH	8.9		4	NS-EN ISO 10523
Turbiditet	0.27	ftu	0.1 30%	NS-EN ISO 7027

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	441-2015-0825-037	Prøvetakingsdato:	25.08.2015
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	KS
Prøvemerkning:	Husebø Butikk	Analysestartdato:	25.08.2015
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
Clostridium perfringens	<1	cfu/100 ml	Intern metode
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	NS-EN ISO 7899-2
Kimtall 22°C	>300	cfu/ml	NS-EN ISO 6222
Koliforme	<1	MPN/100 ml	NS-EN ISO 9308-2
E. coli	<1	MPN/100 ml	NS-EN ISO 9308-2
Ammonium			
Ammonium (NH4-N)	24	µg/l	3 40% NS EN ISO 11732
Farge (410 nm)	18	mg Pt/l	5 40% NS-EN ISO 7887 Metode C
Konduktivitet (25°C)	6.12	mS/m	0.2 10% NS-EN ISO 7888
* Lukt/smak	Så vidt konstaterbart Intern metode basert på NMKL 183		
pH målt ved 21 +/- 2°C			
pH	8.5		4 NS-EN ISO 10523
Turbiditet	0.24	ftu	0.1 30% NS-EN ISO 7027

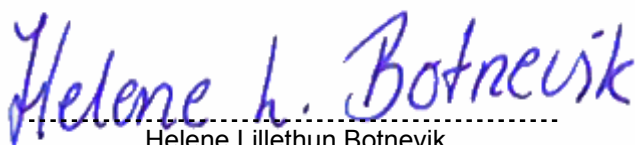
Kopi til:

Melandskaret (melandskaret@meland.kommune.no)

Geir Jensen (geir.jensen@meland.kommune.no)

Jan Andersen (Jan.Andersen@meland.kommune.no)

Jens Dahl (jens.dahl@meland.kommune.no)

Bergen 01.09.2015


Helene Lillethun Botnevik

ASM Bergen, Kvalitetsansvarlig

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).