


Frå: Andreas Sylta
Send: mandag 3. april 2023 15:15
Til: Marit Nedreli
Kopi: Roald Hovden; Tobjørn Mjelde
Emne: Tilsyn Raudberget
Vedlegg: raudberget ra.pdf

Svar tilsyn Raudberget reinseanlegg:

- Raudberget reinseanlegg er ein slamavskiljar på 25m³ (bygd i 1995), plassert tett opp til eksisterande bygg i næringsområdet.
- Utsleppstad er kleppsvågen (-25m djup)
- Det er beregna for 20 pe
- Tømmefrekvens er sett til årleg tømning (52 veker).
- I samband med tømning rapporterar utførande firma ved avvik, på lik linje med øvrige kap 12 anlegg i Osterøy kommune.
- Det er ikkje teke prøvar av innløp eller utløp.
- Området rundt slamavskiljaren er bygd ut i fleire etappar, og kart inneheldt har moglegvis enkelte avvik. Plassering er i området det er markert med raud penn på kartet under, men dette er ikkje lagt inn i vårt FDV system. Innmåling av dette, samt innlegging av justert trase blir utført i løpet av 2023. Eg har lagt ved ein pdf som viser slamavskiljar utanfor eksisterande byggeliv for næringsbygg.
- Opprinneleg leidningsnett er frå 1984, men delar av dette er nok oppgradert i samband med utbyggingar og omlegging av rør.

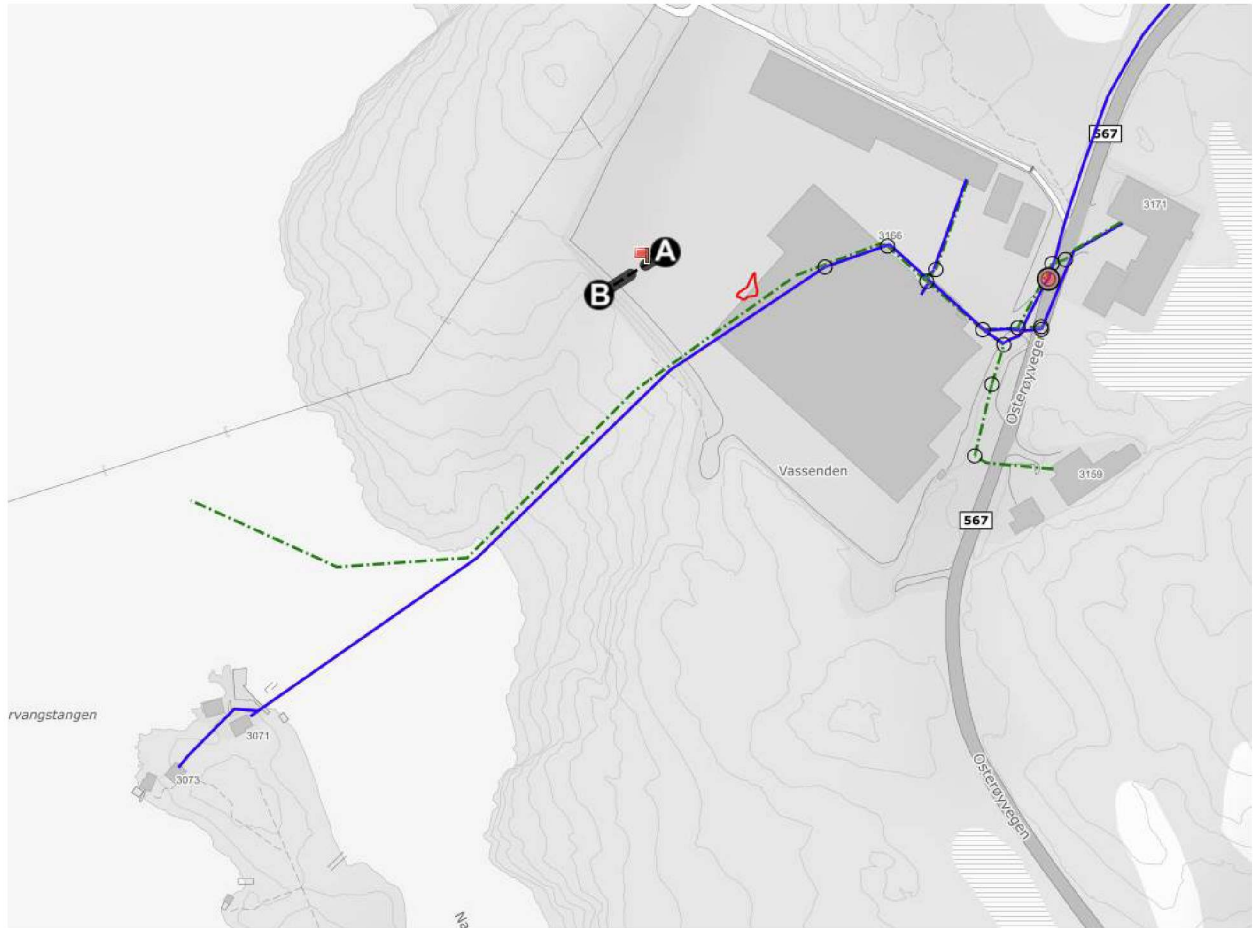

Beste helsing

Andreas Sylta

Leiar veg og VA



462 80 142



www.osteroy.kommune.no

Eg gjer merksam på at dette er ei offentleg e-postadresse; All korrespondanse vert vurdert for journalføring.