

Vitek AS
 Glaskaret 1b
 5106 ØVRE ERVIK
Attn: Rune Bruland
AR-18-MX-002485-01

EUNOBE-00028760

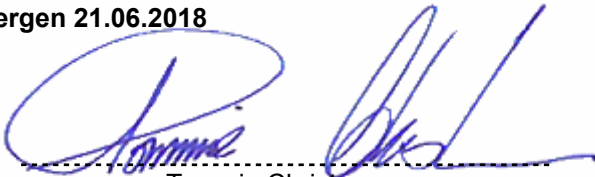
 Prøvemottak: 20.06.2018
 Temperatur:
 Analyseperiode: 20.06.2018-21.06.2018
 Referanse: Radøy

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2018-0620-081	Prøvetakingsdato:	20.06.2018		
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	Grindheim - Lilletveit	Analysestartdato:	20.06.2018		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
E. coli	<1	MPN/100 ml			NS-EN ISO 9308-2
Koliforme	<1	MPN/100 ml			NS-EN ISO 9308-2

Kopi til:

 Lekkasje (lekkasjesok@vitek.no)
 Ragnar Hystad (ragnar@vitek.no)

Bergen 21.06.2018


 Tommie Christensen
 ASM Kundesupport Berge

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).