



RADØY KOMMUNE
SØKNAD OM
TILKNYTING TIL
OFFENTLEG
LEIDNINGSNETT

Skjemaet skal fyllast ut av røyrleggaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune

Byggjeplass: Austesund regen / Austmark nord Gnr 77 Bnr 81 Fnr _____ Tomt nr 4

Eigar av eigedom/sanitærnett: Holland eiendom og invest Adresse: Idrafbreen 3 5936 Manger

Røyrleggjar: Hole VVS AS Adresse: Hella 98 5936 Manger

Vedlegg: Situasjonsplan Kjellarplan Etasjeplan Profilar

Meldinga gjeld tilknytning til offentleg: Vassleidning Avlaupsleidning Overvassleidning
for: 2 Bustad Hytte Fjøs Anna

Brutto areal på bygg(a): _____ m

Normal vassmengd etter "Normalreglementet": _____

Leidningsmateriell: Utv. avlaupsleidning 110 PVC
Innv. avlaupsleidning _____
Utv. vassleidning 32 PE
Innv vassleidning _____
Overvassleidning _____

Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet: Kpa _____ (mvs) _____

Leidningane skal: Prøvast Vanleg kontroll
Leidningane er: Trykkprøvde Kontrollerte Godkjende

Underskrift byggherre: Pauls Holland
29/08 / 2008

Underskrift røyrleggjar: Odd Hedra Hole
29/8 / 2008

Når tilknytning til offentleg leidning er utført, sender røyrleggjar kopi av dette skjema til kommunen

Tilknytninga er føreteke den _____ / _____ 200

VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, seinast 2 dagar før arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til 50 cm.
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med min. 30 cm jord eller 10 cm betong.
6. Dersom vanleg drifttrykk er lågare enn 0,2 N/m² (2 kg/cm²) eller høgare enn 0,6 N/m² (6 kg/cm²) er det eigar sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: _____

SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

AVGIFTSATSANE VERT:

		Sats:		Dato
Vatn:	Tilknytingsavgift:	_____	kr _____	_____
	Årsavgift:	_____	kr _____	_____
	Målaravgift pr m³	_____	kr _____	_____
Kloakk:	Tilknytingsavgift:	_____	kr _____	_____
	Årsavgift:	_____	kr _____	_____
	Målaravgift pr m³	_____	kr _____	_____

Teknisk kontor, den _____ 200 _____

Underskrift _____

SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfyrt i 2 eksemplar
 1 kopi vert returnert røyrleggjar
 1 original vert returnert eigar
når melding er godkjent
 Teknisk avdeling arkiverer 1 original


Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta
 B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)
 Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknytning til offentleg leidning er utført.
 Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram

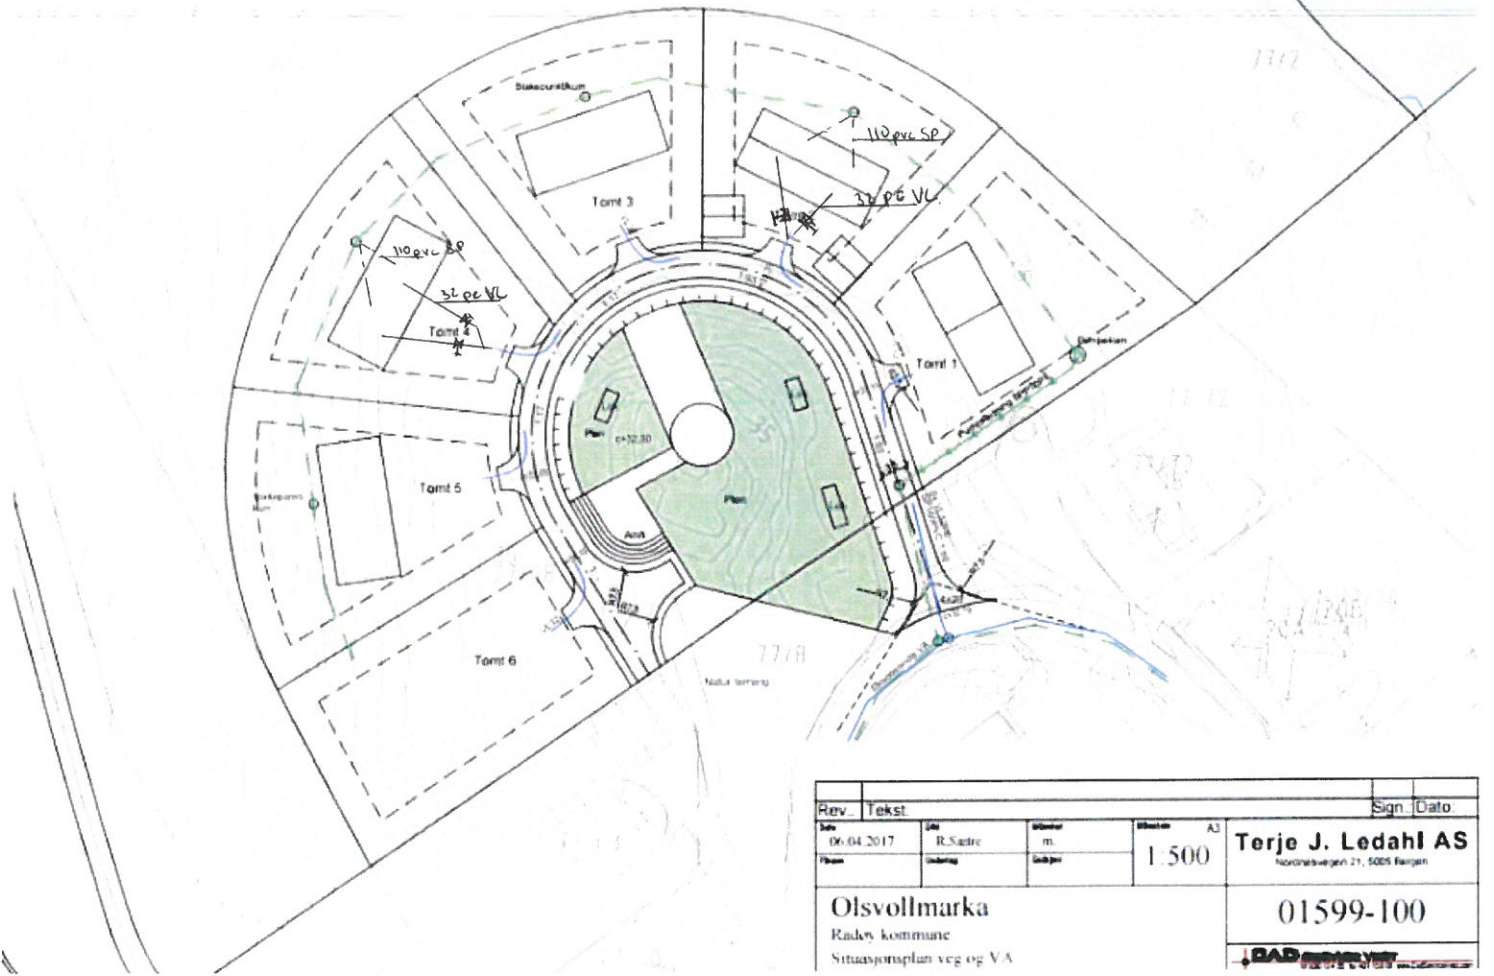

Rev.	Tekst		Sign. Dato	
06.04.2017	146	R. Sætre	m.	A3
	147			1 500
Olsvollmarka Radøy kommune Situasjonsplan veg og VA				Terje J. Ledahl AS <small>Nordnesvegen 21, 5005 Fausen</small> 01599-100