

RADØY KOMMUNE  
SØKNAD OM  
TILKNYTING TIL  
OFFENTLEG  
LEIDNINGSNETT

Skjemaet skal fyllast ut av rørleggaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune

Byggjeblass:

Austesund regen/Austmark nord

Gnr

77

Bnr

81

Fnr

Tomt nr

4

Eigar av eigedom/sanitæranlegg:

Holland eiendom og invest % Idrahlregan 3 5936 Manger

Adresse:

Rørleggjar:

Hole VVS AS

Adresse:

Hella 98 5936 Manger

Vedlegg:

- Situasjonsplan  Kjellarplan  Etasjeplan  Profilar

Meldinga gjeld tilknytning til offentleg:

- Vassleidning  Avlaupsleidning  Overvassleidning

for:

- 2-  Bustad  Hytte  Fjøs  Anna

Brutto areal på bygg(a): \_\_\_\_\_ m

Normal vassmengd etter "Normalreglementet": \_\_\_\_\_

Leidningsmaterieil:

Utv. avlaupsleidning

110 PVC

Innv. avlaupsleidning

Utv. vassleidning

32 PE

Innv vassleidning

Overvassleidning

Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet:

Kpa \_\_\_\_\_ (mvs) \_\_\_\_\_

Leidningane skal:

- Prøvast  Vanleg kontroll

Leidningane er:

- Trykkprøvde  Kontrollerte  Godkjende

Underskrift byggherre:

Underskrift rørleggjar:

*Gunnar Holland*

29/08

2008

*Odd Hedra Hole*

29/8

2008

Når tilknytning til offentleg leidning er utført, sender rørleggjar kopi av dette skjema til kommunen

Tilknytninga er føreteke den

200

**VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:**

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, seinast 2 dagar før arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radey kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:  
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.  
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til 50 cm.  
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med min. 30 cm jord eller 10 cm betong.
6. Dersom vanleg drifttrykk er lågare enn 0,2 N/m² (2 kg/cm²) eller høgare enn 0,6 N/m² (6 kg/cm²) er det eigar sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsenlegg.
7. Evt andre vilkår: \_\_\_\_\_

**SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR**

**AVGIFTSATSANE VERT:**

		Sats:		Dato
Vatn:	Tilknytingsavgift:	_____	kr 18375,-	_____
	Årsavgift:	2658,- x 2	kr _____	_____
	Målaravgift pr m³	_____	kr _____	_____
Kloakk:	Tilknytingsavgift:	_____	kr 19875,-	_____
	Årsavgift:	3958,- x 2	kr _____	_____
	Målaravgift pr m³	_____	kr _____	_____

Teknisk kontor, den 28/9-2018 -200-

*Håvard Halland*  
 **RADEY KOMMUNE**  
 5936 MANGER


**SAKSGANG:**

Dette skjema skal sendast inn til Radey kommune utfyrt i 2 eksemplar  
 1 kopi vert returnert røyrleggjar  
 1 original vert returnert eigar  
 når melding er godkjent  
 Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radey kommune  
 A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta  
 B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksloyve)  
 Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknyting til offentleg leidning er utført.  
 Kontroll skal utførast ved:  
 - grøfter klar til attfylling  
 - trykkproving  
 - tilleggsisolering  
 - grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram

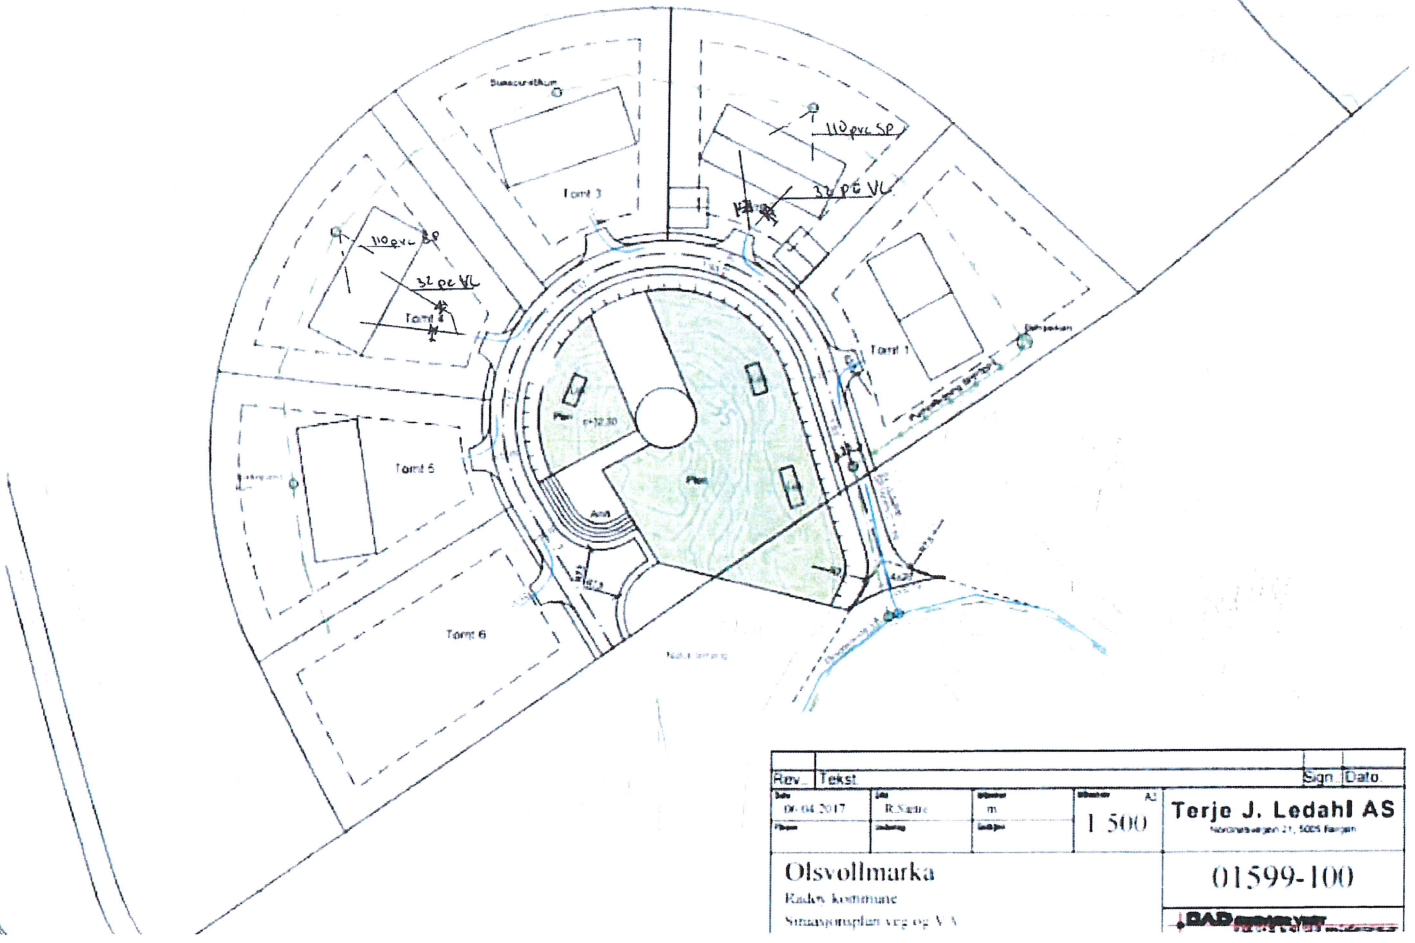

Rev	Tekst		Sign	Dato
06-04-2017	Rev	RS:ntb	m	1 500
	Plan	utdrag	ledahl	
<b>Olsvollmarka</b> Rades kommune Smaasjomsplan veg og VA				Terje J. Ledahl AS Nordnesvegen 21, 5005 Farnes 01599-100 