

Vassverket Radøy Kommune
Radøyvegen 1690
5936 MANGER

Dato: 09.12.2019
Lab.nr: 19/5108
Arkiv: 149958/F

ANALYSERESULTATER

TILLEGGSPPLYSNINGER:

oppfølgingsprøve

Prøvemottak: 06.12.19 Analyseperiode: 06.12.19 - 09.12.19

Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve

Prøvetaker: Kunden sjølv

19/5108-1 **DRIKKEVANN**
Sted: Kolåseidet, reinvatn


Tatt ut 06.12.2019

Parameter	Metode	Resultat
Koliforme (MPN)	NS-EN ISO 9308-2	< 1 /100 ml
E.coli (MPN)	NS-EN ISO 9308-2	< 1 /100 ml

< betyr 'Mindre enn'

Malin Brady
Laborant/IT-ansvarleg

Torbjørn Midtun
Kvalitetsleiar

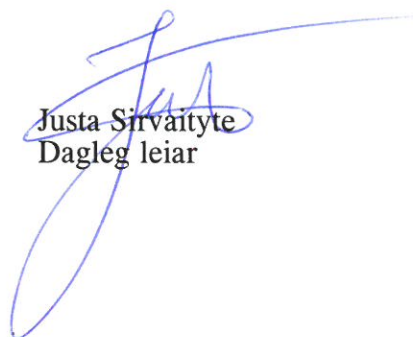

Justa Sirvaityte
Dagleg leiar