

Radøy Kommune  
 Radøyvegen 1690  
 5936 MANGER  
**Attn: Teknisk Etat, Ressursnr. 50716**

**AR-17-MX-001812-01**

**EUNOBE-00023124**

Prøvemottak: 10.05.2017

Temperatur:

Analyseperiode: 10.05.2017-15.05.2017

Referanse:

## ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	<b>441-2017-0510-043</b>	Prøvetakingsdato:	10.05.2017
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Tommie Christensen, Eurofins
Prøvemerkning:	Austebygd skole	Analysestartdato:	10.05.2017
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
Kimtall 22°C	4	cfu/ml	NS-EN ISO 6222
Koliforme	<1	MPN/100 ml	NS-EN ISO 9308-2
E. coli	<1	MPN/100 ml	NS-EN ISO 9308-2

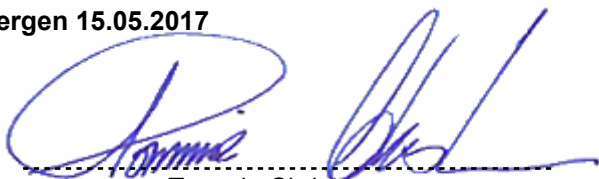
Prøvenr.:	<b>441-2017-0510-044</b>	Prøvetakingsdato:	10.05.2017
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Tommie Christensen, Eurofins
Prøvemerkning:	Sæbø skole	Analysestartdato:	10.05.2017
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
Kimtall 22°C	52	cfu/ml	NS-EN ISO 6222
Koliforme	<1	MPN/100 ml	NS-EN ISO 9308-2
E. coli	<1	MPN/100 ml	NS-EN ISO 9308-2

**Kopi til:**

Gurusoft (radoy.eurofins.labdata@report.gurusoft.no)

Einar Færø (einar.faero@radoy.kommune.no)

Jan-Magnus Drivenes (jan.magnus.drivenes@radoy.kommune.no)

**Bergen 15.05.2017**


Tommie Christensen

ASM Kundesupport Berge

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

&lt;: Mindre enn &gt;: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som &lt;1, &lt;50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).