
Fra: Lars Erik Vindfallet Lauritsen
Sendt: 10.08.2017
Til: Roald Aandahl
Kopi:
Emne: SV: Kommuneplan Samnanger

Fra: Lars Erik Vindfallet Lauritsen <Lars.Lauritsen@Statnett.no>
Sendt: 10. august 2017 13:42
Til: Roald Aandahl
Emne: SV: Kommuneplan Samnanger

Hei

Vi viser til oversendelse om høring av kommuneplanens arealdel for Samnanger kommune som er ute til offentlig ettersyn. Statnett bemerker at vi skulle hatt planene oversendt allerede ved første utsendelse. Statnett uttaler seg som eier av transmisjonsnett i kommunen samt eier av 300 og 420 kV-anleggene på Samnanger transformatorstasjon. Eiendommen gbnr 35/44 står med BKK som hjemmelshaver. Det vil bli ryddet opp i dette da de nevnte anleggene er overtatt fra BKK og nå eies av Statnett. Anlegg og arealer som BKK fortsatt skal eie mot vest vil bli fradelt med oppmålingsforretning.

Inntegning av transmisjonsnettledninger i plankartet

Statnett eier, drifter og vedlikeholder følgende transmisjonsnettledninger i Samnanger kommune :

- L0749 420 kV Sima Samnanger
- L0391 300 kV Mauranger Samnanger
- L0403 300 kV Fana Samnanger (tidligere BKK)
- L0394 300 kV Evanger Samnanger (tidligere BKK)

Statnett ber kommunen om å legge inn Statnetts eksisterende ledningstraseer i kommunen med byggeforbud/hensynssone. Ved inntegning av hensynssone for kraftledninger skal kode for båndlegging etter andre lover (SOSI-kode 759) brukes. Hensynssoen må angis som Hensynssone for høyspennings luftledning, der restriksjonen gis i bestemmelse til sonen. Alle terrengtiltak i byggeforbudsbeltet skal godkjennes av ledningseier, og vi ber om at planbestemmelsene §38 oppdateres i henhold til dette. Byggeforbudssonen strekker seg til 10 meter fra ytterste strømførende line. 420 kV-ledningen Sima - Samnanger har et byggeforbudsbelt på totalt 40 m med 20 meter til hver side for senter av ledningen. Det kan også tegnes hensynssone over tomten for transformatorstasjon slik at det vises at tillatelse til arealbruken også her er gitt etter annen lovgivning.

Statnett ber ellers generelt om at planene ikke må påvirke vår mulighet for forsvarlig vedlikehold og

sikker drift av transformatorstasjonen og ledningstraseene, herunder rett til adkomst som Statnett og BKK tidligere har ervervet gjennom skjønn og minnelige avtaler. Planene må heller ikke hindre eller vanskeliggjøre senere ombygging/reinvestering av ledningene.

Fremtidige utbyggingsprosjekter/nettutvikling

Statnett er i tidlig fase knyttet til vurderinger av økt transformorkapasitet på enkelte deler av Samnanger transformatorstasjon. Dette vil innebære at det bygges innenfor dagens gjerde og tomtegrenser. Utenfor egne arealer kan det bli arealbehov for deponi (på sørsiden eller nordsiden) og for en midlertidig rigg. Prosjektets gjennomføring avhenger av om det bygges ut tilstrekkelig ny fornybar kraft.

Statnett har i januar 2017 sendt melding med forslag til utredningsprogram for oppgradering av 300 kV-ledningen Mauranger - Samnanger. Dette prosjektet vil være ett ledd i den langsiktige planen Statnett har om å heve spenningsnivået på 300 kV-ledninger til 420 kV for å forbedre overføringskapasitet og bedre forsyningsikkerheten. Fra Mødal i Kvam og inn til Samnanger ble ledningen bygget om og oppgradert samtidig med bygging av ny 420 kV-ledning Sima - Samnanger, og er klargjort for 420 kV spenningsnivå, men driftes på 300 kV inntil videre.

Denne ledningen kan i tillegg til de andre 300 kV ledningene når disse oppgraderes, få endret trase inn til nye felt for 420 kV-anlegg på Samnanger transformatorstasjon. Statnett ber Samnanger kommune legge til rette for en arealbruk omkring ledningstraseene inn mot stasjonen slik at det er en fleksibilitet knyttet til å gjøre fremtidige endringer på disse. Løsninger for dette er per i dag ikke planlagt i detalj eller prosjektert. Knyttet til dette er det viktig at det er fleksibilitet knyttet til endringer i plassering og etablering av endemaster inn mot stasjonen, og at disse blir liggende innenfor Statnetts eiendom. Utvidelse av stasjonen med nye 420 kV bryterfelt kan skje både mot sør og mot nord, da det kommer 300 kV ledninger fra begge retninger. På denne bakgrunn ønsker Statnett at det legges inn en buffersone innenfor arealet på vedlagte kart, med hensynssone og bestemmelser om byggeforbud.

Når det gjelder 300 kV ledningen Evanger - Samnanger så er Statnett i tidlig fase knyttet til planlegging av større overføringskapasitet på strekningen fra Tøfjellet til øvre Tverrdalsvatni. Oppgradering av ledningen kan skje ved parallell føring langs eksisterende ledning mot vest og/eller eventuelt stedvis gjenbruk av dagens trase. Parallell føring kan stedvis måtte avvikes på grunn av terrengforhold mv. Statnett bemerker generelt at det ikke må legges opp til en arealbruk som vanskeliggjør oppgradering av ledningen på strekningen, og spesielt områder som er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse, herunder F14.

Planer om datalagringscenter

Av det oversendte planmateriale fremgår det at arealene som er foreslått til næringsområder i Børtdalen ved Samnanger transformatorstasjonen ønskes benyttet til datalagringscenter. Datalagringscenter krever store mengder kraft, og det går frem at området anses som godt egnet på grunn av sin nærhet til transformatorstasjonen.

Statnett gjør oppmerksom på at energikrevende virksomhet vil kunne medføre behov for også å utvide stasjonen for å få tilstrekkelig transformeringskapasitet. Dvs at et stort datalagringscenter vil kunne være

helt avhengig av at stasjonen har utvidelsesmuligheter på omkringliggende arealer, og at dette krever alle tillatelser som konsesjon, ekspropriasjonstillatelse, avtaler med grunneiere mv.

Med vennlig hilsen

Lars Erik Vindfallet Lauritsen

Høringskoordinator
Miljø og tillatelser

M +4795109418


D +4723904740

T +47 23 90 30 00

Statnett

Nydalen Allé 33, 0484 Oslo
PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo

[statnett.no](http://www.statnett.no) <<http://www.statnett.no>>

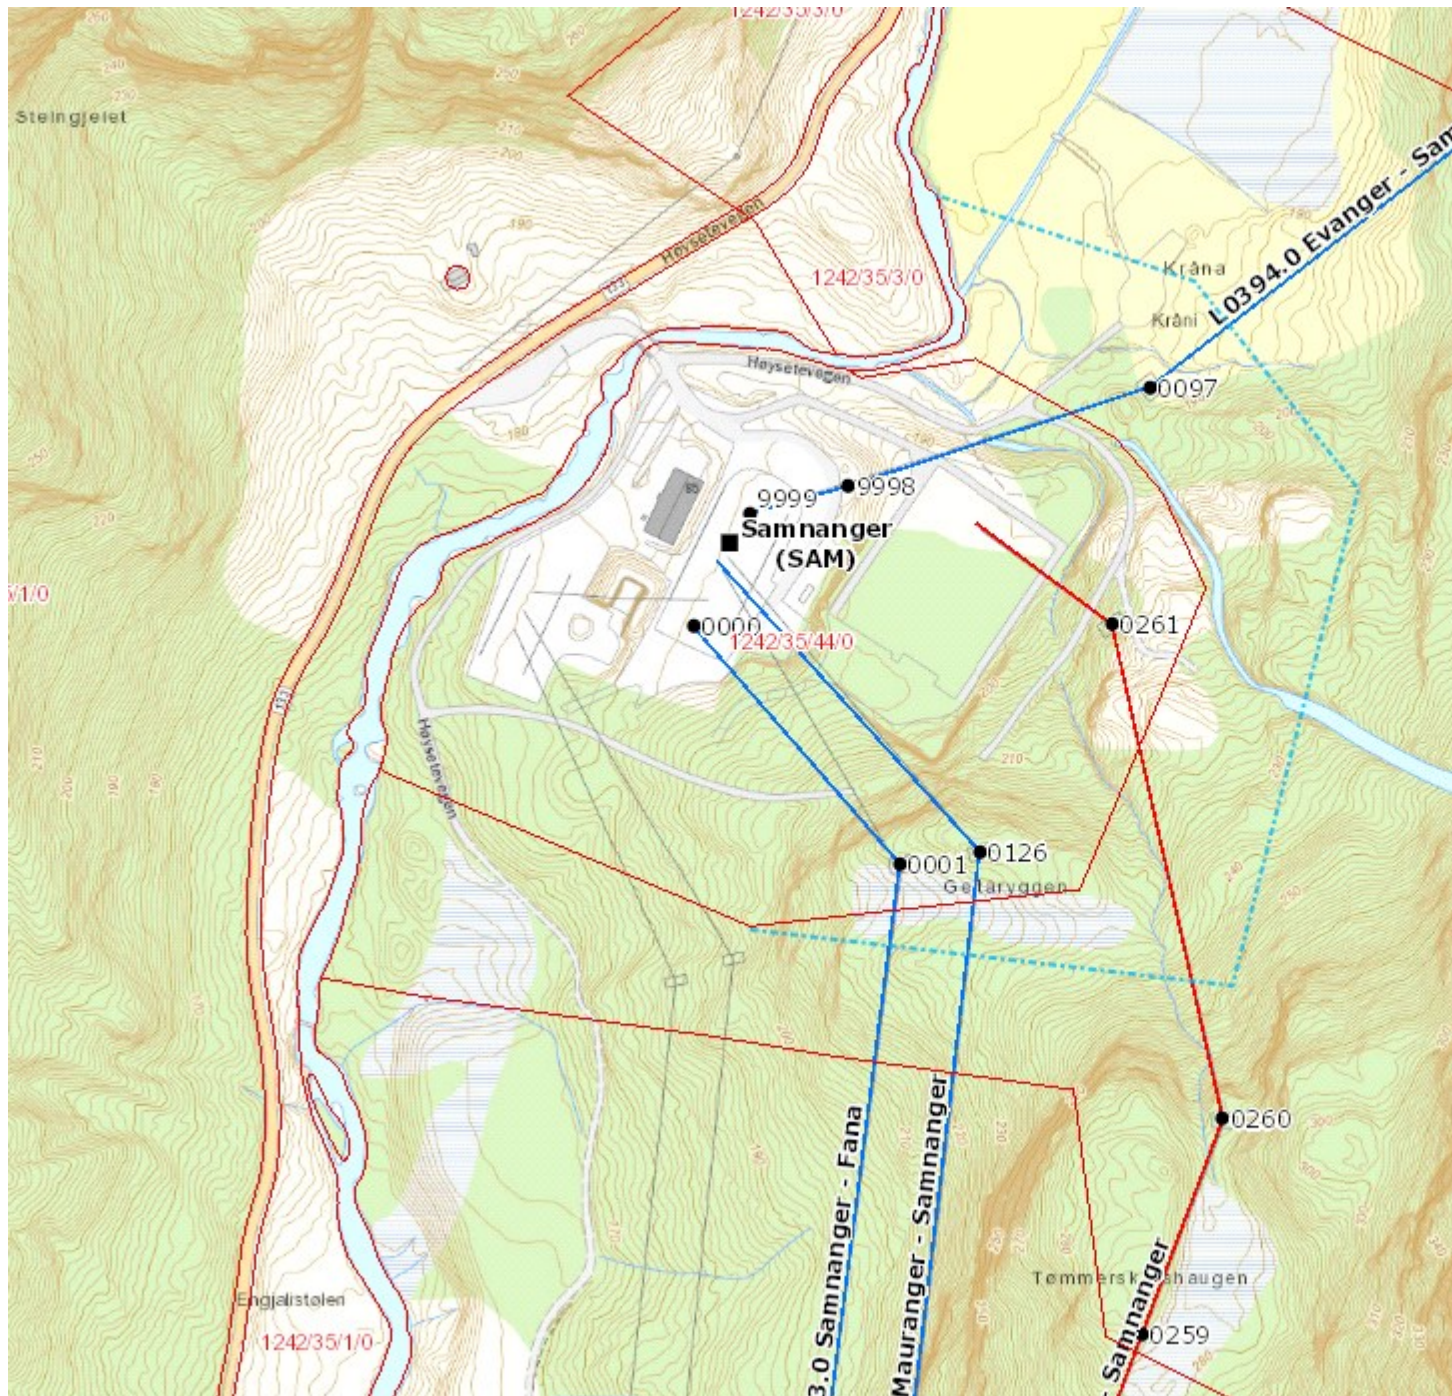

Fra: Roald Aandahl [<mailto:Roald.Aandahl@samnanger.kommune.no>]

Sendt: 9. august 2017 14:18

Til: Lars Erik Vindfallet Lauritsen <Lars.Lauritsen@Statnett.no> <<mailto:Lars.Lauritsen@Statnett.no>>

Emne: SV: Kommuneplan Samnanger

Hei

Jeg har ikke sett noen uttale. Kommer det noe?

Med helsing

Roald Aandahl

Samnanger kommune

56587400



Eg gjer merksam på at dette ikkje er ei privat e-postadresse; både inngåande og utgåande epost vert vurdert for journalføring i kommunen sitt sak- og arkivsystem.

Fra: Lars Erik Vindfallet Lauritsen [<mailto:Lars.Lauritsen@Statnett.no>]

Sendt: 31. juli 2017 10:16

Til: Roald Aandahl <Roald.Aandahl@samnanger.kommune.no>
<<mailto:Roald.Aandahl@samnanger.kommune.no>>>

Emne: SV: Kommuneplan Samnanger

Hei,

Takk for epost.

Statnett har merknader her, og vi vil komme tilbake i løpet av uken.

Lars Erik Vindfallet Lauritsen

Høringskoordinator

Miljø og tillatelser

M +4795109418

D +4723904740

T +47 23 90 30 00

Statnett

Nydalen Allé 33, 0484 Oslo

PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo

[statnett.no](http://www.statnett.no) <<http://www.statnett.no>>

Fra: Roald Aandahl [<mailto:Roald.Aandahl@samnanger.kommune.no>]

Sendt: 30. juni 2017 13:04

Til: Lars Erik Vindfallet Lauritsen <Lars.Lauritsen@Statnett.no <<mailto:Lars.Lauritsen@Statnett.no>>>

Emne: Kommuneplan Samnanger

Hei

Oversender høringstekst og kart som avtalt på telefon.

Vi vil før endelig vedtak legge inn båndleggingssone på 40 meter for alle deres linjer som vi snakket om på telefon.

Vi beklager at dere ikke er varslet før nå, men håper vi kan få tilbakemelding før **01.08.2017**

Med heimel i plan- og bygningslova § 11-8 vert kommuneplanens arealdel 2017 - 2027 lagt ut til offentlig ettersyn i perioden **5. mai til 16. juni 2017**.

Plandokumenta kan lastast ned frå Samnanger kommune sine heimesider på følgjande lenkjer. Disse er å sjå på som vedlegg til denne e-posten:

[Føresegner](#)

<https://www.samnanger.kommune.no/aktuelt/siste-nytt/offentleg-ettersyn-kommuneplanen-sin-areal-del-2017-2027.30205.aspx>

[Planskildring](#)

<https://www.samnanger.kommune.no/aktuelt/siste-nytt/offentleg-ettersyn-kommuneplanen-sin-areal-del-2017-2027.30205.aspx>

[Appendiks 1- Konsekvensutgreiing](#)

<https://www.samnanger.kommune.no/aktuelt/siste-nytt/offentleg-ettersyn-kommuneplanen-sin-areal-del-2017-2027.30205.aspx>

[Appendiks 2 Risiko og sårbaranalyse](#)

<https://www.samnanger.kommune.no/aktuelt/siste-nytt/offentleg-ettersyn-kommuneplanen-sin-areal-del-2017-2027.30205.aspx>

Plankartet er publisert på www.kommunekart.com <<http://www.kommunekart.com>>

Med helsing

Roald Aandahl

Samnanger kommune

56587400



Eg gjer merksam på at dette ikkje er ei privat e-postadresse; både inngåande og utgåande epost vert vurdert for journalføring i kommunen sitt sak- og arkivsystem.