



Alver Kommune  
Postboks 79  
5906 Frekhaug

Besøksadresse:  
Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad

Postadresse:  
Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen

Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41  
E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Bank: Den Norske Bank - Bankgiro: 5251.05.10097  
Foretaksregisteret: NO 977 032 873 MVA  
Kokstad, 09. mars 2020  
Vår ref.: 2763/RARV  
Deres ref.:

## FORELEGGING AV TILTAK.

Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon, og foreleggningen sendes i henhold til vilkårene i konsesjonen. Vi gjør oppmerksom på at våre tiltak kan omfatte arbeid som krever dispensasjon / endring i forhold til de kommunale arealplaner og vi håper denne foreleggningen kan regnes som en dispensasjons-søknad.

Fra konsesjonær

**BKK Nett AS**

Postadresse

**Postboks 7050, 5020 Bergen**

Anleggenes beliggenhet

**Alver Kommune, Osterøy Kommune**

### BESKRIVELSE AV ANLEGGET

BKK Nett AS vil bygge ny luftledning, parallelt med eksisterende fjordspenn, fra Haukøy mot Heimvik.

### LUFTLEDNINGER

Fra	Stolperække - m	Nom.spennning - kV	Driftspennning - kV	Type og tverrsnitt - mm <sup>2</sup>
Haukøy	836	24	22	1 x Fe 95
Til	Byggeforbudsbelte	Hogstgate - m	Mastebilde.	Aktes satt i drift - dato
Heimvik	6	6	Vedlegg 1	2020

*Den nye luftledningen bygges parallelt med dagens trasé*

### FORHOLD TIL EKSISTERENDE AREALPLANER

Alver Kommune og Osterøy Kommune må vurdere om ny luftledning kommer i konflikt med kommunale planer.

### SYSTEMMESSIG BEGRUNNELSE

Eksisterende luftledning er ikke utstyrt med flymarkører i fjordspennet, men nyere forskrifter krever at slike monteres av hensyn til flysikkerhet. Tverrsnitt på eksisterende ledning er ikke dimensjonert for flymarkører, og ny ledning må derfor bygges.

## ALTERNATIV

---

Det er ingen alternative løsninger for å få plass flymarkører i fjordspennet.

## GRUNNEIERINTERESSER

---

For nye ledninger må BKK Nett AS erverve rettigheter til grunn, og er i dialog med grunneiere om dette. Grunneiere har fått presentert planene og har anledning til å komme med sine merknader og innspill. Man vil forsøke å inngå minnelige avtaler med berørte grunneiere angående bygging og drift av ledningen.

Planlagt løsning innebærer reising av to nye master, i umiddelbar nærhet til eksisterende master, slik at byggeforbuds- og skogryddingsbelte i dagens trasé må utvides noe.

## MILJØ OG AREALBRUK

---

Ny 22 kV-luftledning vil trenge et byggeforbuds- og skogryddingsbelte på normalt 6 m.

Vi kan ikke se at det finnes verneområder for truede arter eller automatisk fredede kulturminner innenfor trasé eller i umiddelbar nærhet.

## FORESPURTE ETATER

---

Navn	Adresse	Postnr. og sted
Alver Kommune	Postboks 79	5906 Frekhaug
Osterøy Kommune	Geitaryggen 8	5282 Lonevåg
Fylkesmannen i Vestland		
Miljøvernavdelingen	Statens hus, Njøsavegen 2	6863 Leikanger
Kultur, idrett og inkludering		
Vestland Fylkeskommune	Postboks 7900	5020 Bergen

Har De kommentarer til våre planer, ber vi om tilbakemelding innen 3 uker, Jfr. vilkårene i områdekonsesjonen fastsatt av NVE.

Arbeidet påtenkt igangsatt i løpet av 2020

Kokstad, den 9. mars 2020




Per Ole Jøsok

## VEDLEGG



1. Eiendomsinngrep og mastetype.
2. Brev til grunneiere
3. Grunneierliste
4. Oversiktskart,
5. Trasekart,

Ny 22 kV ledning

BYGGEFORBUDSBELTE

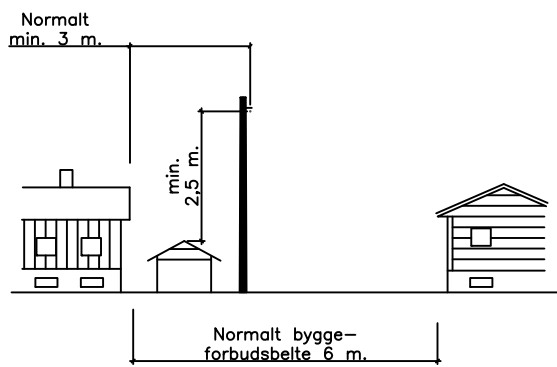

SKOGRYDDINGSBELTE

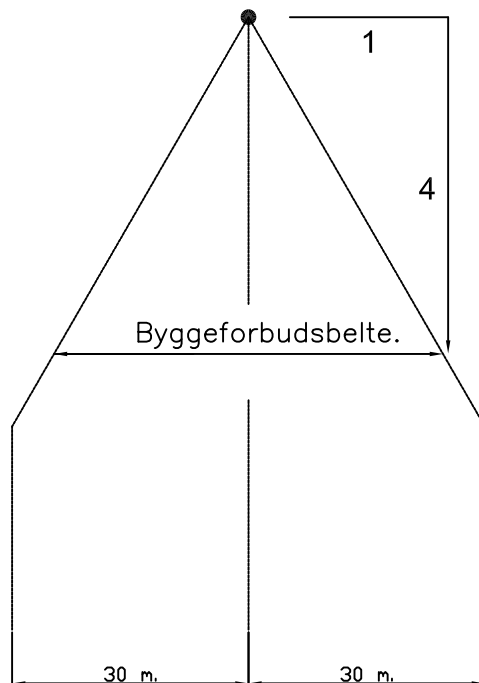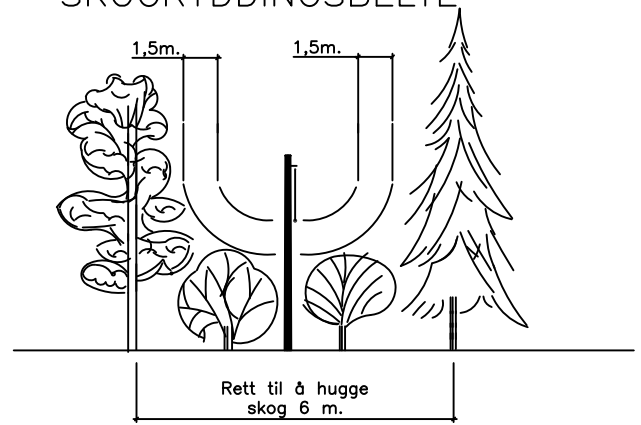

Bredden av byggeforbudsbeltet for fjordspenn vil være minst en fjerdedel av linens høyde over terreng, opp til 30 m.



## JØSOK PROSJEKT AS

*Besøksadresse:*

Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad

*Postadresse:*

Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen

Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41

E-post: [firmapost@josok-prosjekt.no](mailto:firmapost@josok-prosjekt.no)

Bank: Den Norske Bank - Bankgiro: 5251.05.10097  
Foretaksregisteret: NO 977 032 873 MVA

Kokstad, 09.03.2020

Vår ref, 2763/POJ

Deres ref,

**VEDR.: BKK NETT AS  
22 kV HEIMVIK  
MELDING TIL BERØRTE GRUNNEIERE**

BKK Nett AS planlegger å bygge én ny luftledning parallelt med eksisterende fjordspenn mellom Haukøy og Heimvik. Bakgrunnen for dette er at det i dag ikke er flymarkører på fjordspennet, men nye forskrifter for flysikkerhet krever at det monteres slike markører.

**Det er i dag sendt melding om "Forelegging av tiltak" til Alver Kommune og Osterøy Kommune.**

Foreleggingen kan i sin helhet sees hos:

[www.josok-prosjekt.no](http://www.josok-prosjekt.no)

Eventuelle merknader må **innen 3 uker** sendes til:

Per Ole Jøsok, e-post: [perole.josok@josok-prosjekt.no](mailto:perole.josok@josok-prosjekt.no), tlf.: 901 65 868 eller 55 11 60 45

I forbindelse med planleggingsarbeidet vil vi utføre utstikking av ledningen i terrenget. Mastepunkt vil merkes med peler med påskrift M (nr.).

Vi gjør oppmerksom på at oppmålingsarbeidet gjøres i henhold til: "Lov om eideomsregistrering § 41 med tilhørende forskrift".

Med hilsen

Per Ole Jøsok

**VEDLEGG:**

Gjenpart med vedlegg sendes: BKK Nett AS ved Erik Andreas Tvedt

Eigedom	Namn	Adresse	Kommune
225/1	Vatnøy Roald	Litlevika 33, 5914 Isdalstø	Alver
109/1	Heimvik Aud Kirsten	Ladberget 12, 5993 Ostereidet	Alver
109/1	Heimvik Else Margrete	Heimvika 2, 5994 Vikanes	Alver
109/1	Strømsnes Magnhild	Reigstadåsen 1, 5281 Valestrandsfossen	Osterøy

**BKK NETT AS**

22 kV-ledning Heimvik  
 Oversiktskart



**BKK NETT AS**  
 22 kV-ledning Heimvik  
 Trasekart

