


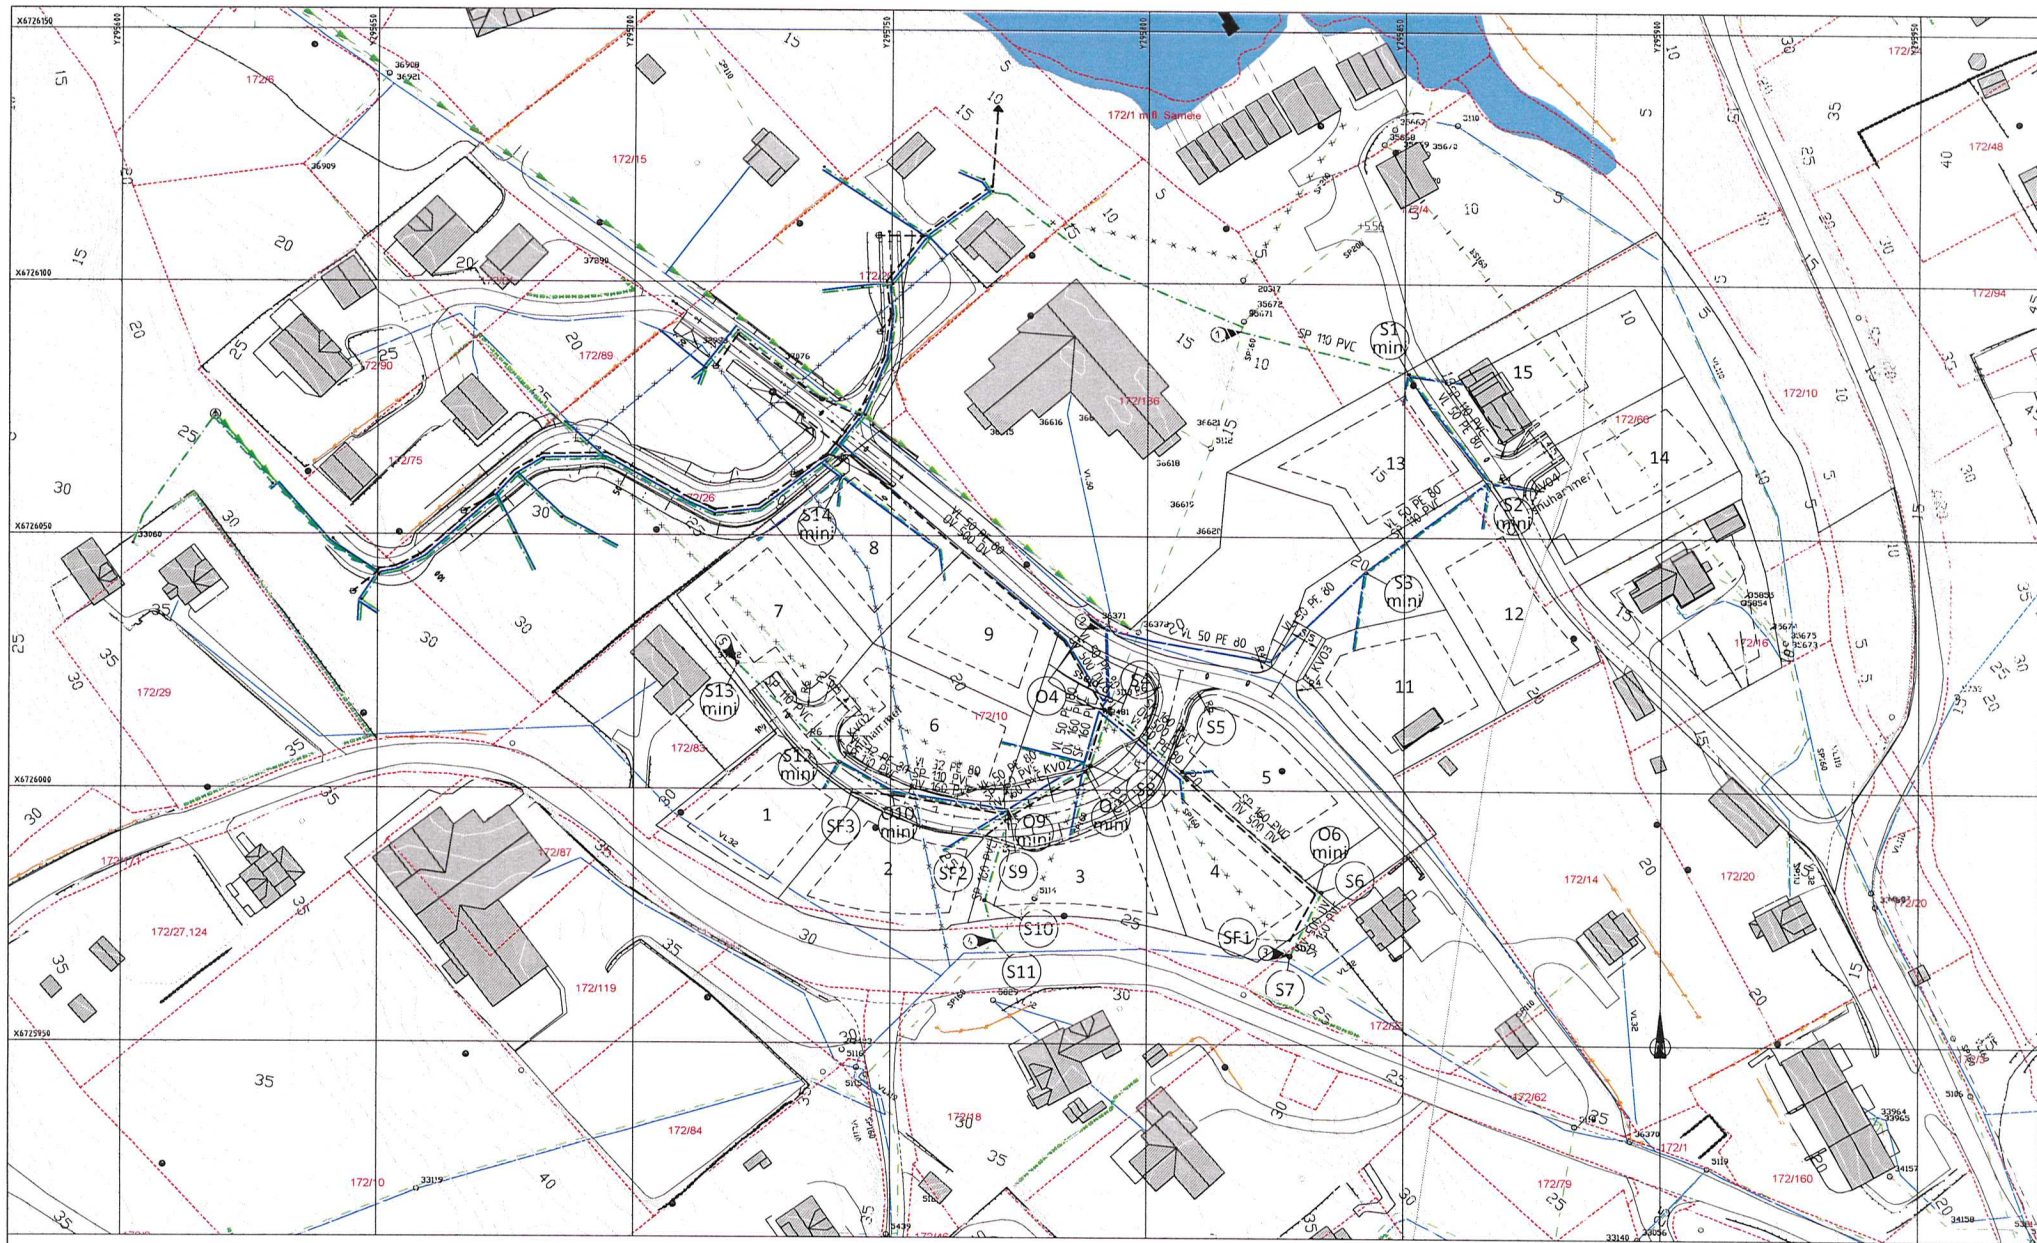

TEGNFORKLARING

Eksisterende	Prosjektert
— Vannledning (VL)	—
- - - Spillvannsledning (SP)	- - -
- - - Overvannsledning (OV)	- - -
▶▶▶ Pumpeledning spillvann (SPP)	
+ + + Ledning i borehull	
x x x Ledning utgår	

Eksisterende	Prosjektert
Shaksekum (S/D)	-
Minstaksekum (S/D mini)	-
Sandfangskum m/kuppestri (SF)	+
Sandfangskum m/ristlokk (SF)	o

Avvikll. til endelig plan:
 ø250mm PE80 PN10 VL
 ø110mm PVC SN8 SP
 Legges med min. fall 15‰

Avvikll. til tomters avstulles min. 2,0m ut fra veikant, min. 6,0m fra hovedledningsgrøft eller 2,0m innforfor kontingense.
 Del sprenges grøft min. 2,0m videre fra avstulning avvikll.

- Tilkobling kommunal ø160mm spillvannsledning med grenner oppslutnings kum.
- Tilkobling av tre stk. ø50mm vannledninger i eksisterende vannkum. Tilkobling utføres på mellonring.
- Lokalisering og frigraving av eksisterende kommunal spillvannsledning og kum. Ny spillvannsledning blir liket og lagt mellom tomt 4 og 5 fra til kum S4. Eksisterende ledning som krysser tomt 4 utgår.
- Frigraving av eksisterende kommunal ø160mm spillvannsledning. Ny spillvannsledning blir lagt mellom tomt 2 og 3 fra til kum S4. Ledning som krysser tomt 3 utgår.
- Lokalisering og frigraving av eksisterende privat spillvannsledning. Ledning likenyttes nytt spillvannsledning i veg KV02.

Seim Bygg AS

Nilshøyen boligfelt. VVA-anlegg
 Vann- og avløpsplan.

haugen VVA

Kanalen 5
 18002
 18.33.99.42.00
 e post post@haugenvva.no

Rev.	Dato	Sign.	Rev. av	Rev. av
1	07.05.2018	THF	BN	THF
2	15.05.2018	AT	BN	AT
3	18.05.2018	GH01	BN	GH01