

Vitek Miljø AS

**Skeieveien 76
5239 Rådal
Tel: Fax:
eMail: post@vitek.no**

Desinfisering Vardane Alver 160SDR11

Oppdragsgiver : **123 Rør
Sælenveien 12
5151 Strausmgrend**

Prosjektnummer: **1841**

Prosjekt: **Ordrenr:211713**

Prosjektstart: **18.05.2021 12:38:55**

Ledningseier **Alver kommune**

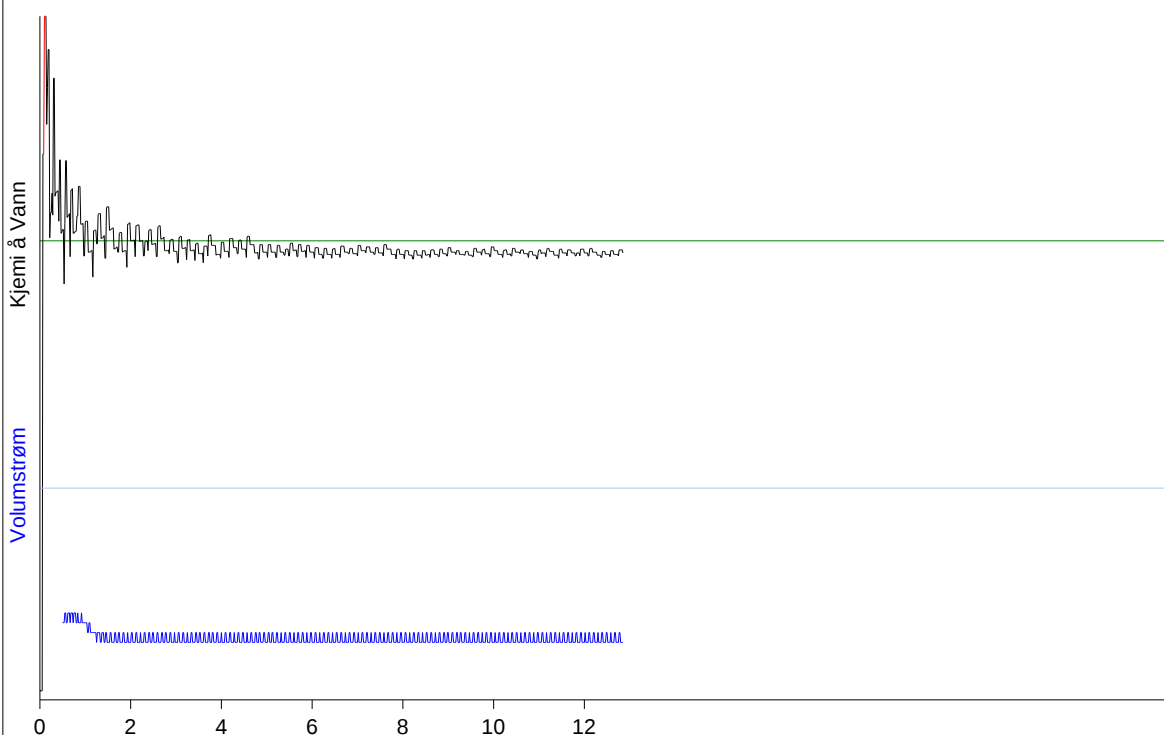
Siste endring: **18.05.2021 12:38:55**

Vitek Miljø AS

5239 Rådal - Skeieveien 76 - Tel :

Oppdragsgiver :123 Rør
Sælenveien 12
5151 Strausmgrend**Ledningseier**

Alver kommune

Rapport Nøytralisering

Sted	:	Prøveobjekt	:	Rør
Sted	:	Tegningsnr.:	:	
Adresse	:	Strekn.nummer	:	VK1-V61
Prøvedato	:	Fra	:	VK1
Operatør	:	Til	:	V61
Materiell	:	Lengde prøvestrekk	:	95,0 m
Innvendig beskyttelse	:	Diameter	:	131 mm
Volumstrøm	:	Totalvolum rørnett	:	1,28 m³
Natriumhypokloritt	:	Blandingsforhold	:	1:0
Konsentrasjon	:	Mengde kjemi	:	0,2730 l/m³
Kjemipumpe	:			
Vannmåler	:			
Kjemimåler	:			
Bemerkning	:			

Mengde vann	:	1400 l / 1,400 m³	Bundet klor	:	0 ppm
Mengde kjemi	:	0,37163 l	Fritt klor	:	0 ppm
Medgått tid	:	12:53 min			

Operatør

Oppdragsgiver

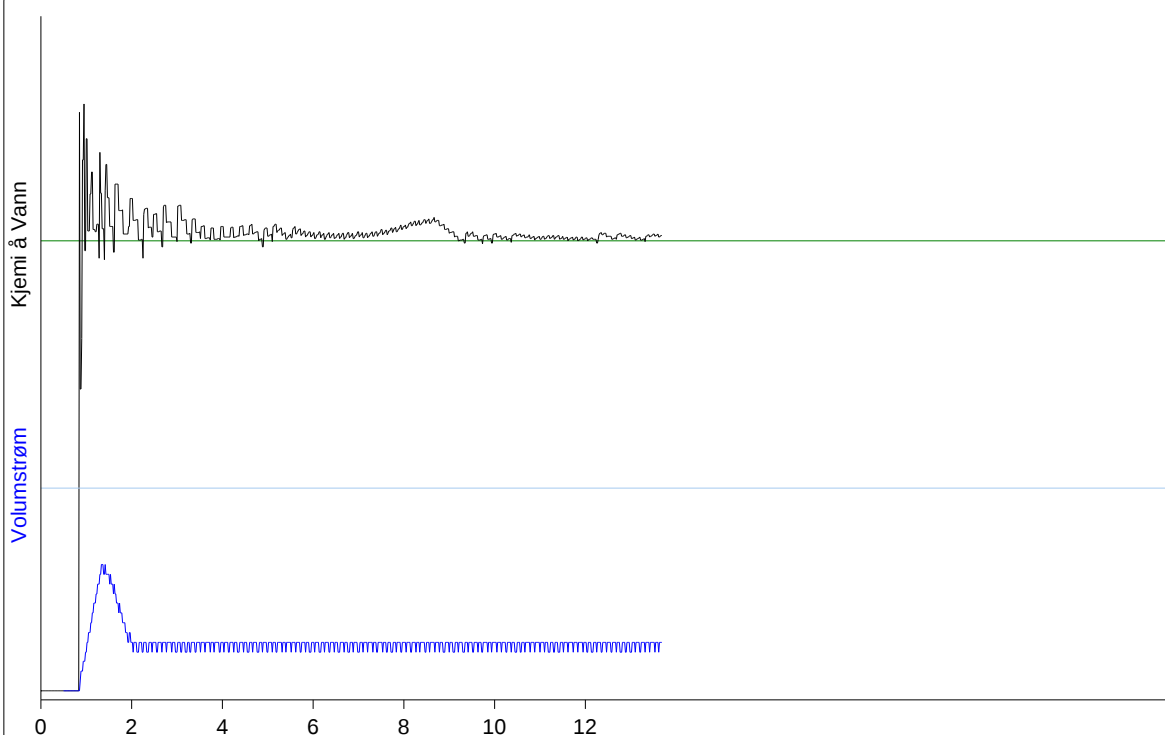
Ledningseier

Vitek Miljø AS

5239 Rådal - Skeieveien 76 - Tel :

Oppdragsgiver :123 Rør
Sælenveien 12
5151 Strausmgrend**Ledningseier**

Alver kommune

Rapport Nøytralisering

Sted	:	Prøveobjekt	:	Rør
Sted	:	Tegningsnr.:	:	
Adresse	:	Strekn.nummer	:	VK1-V61
Prøvedato	:	Fra	:	VK1
Operatør	:	Til	:	V61
Materiell	:	Lengde prøvestrekk	:	95,0 m
Innvendig beskyttelse	:	Diameter	:	131 mm
Volumstrøm	:	Totalvolum rørnett	:	1,28 m ³
Natriumhypokloritt	:	Blandingsforhold	:	1:0
Konsentrasjon	:	Mengde kjemi	:	0,2730 l/m ³
Kjemipumpe	:			
Vannmåler	:			
Kjemimåler	:			
Bemerkning	:			

Mengde vann	:	1320 l / 1,320 m ³	Bundet klor	:	0 ppm
Mengde kjemi	:	0,36486 l	Fritt klor	:	0 ppm
Medgått tid	:	13:43 min			

Operatør

Oppdragsgiver

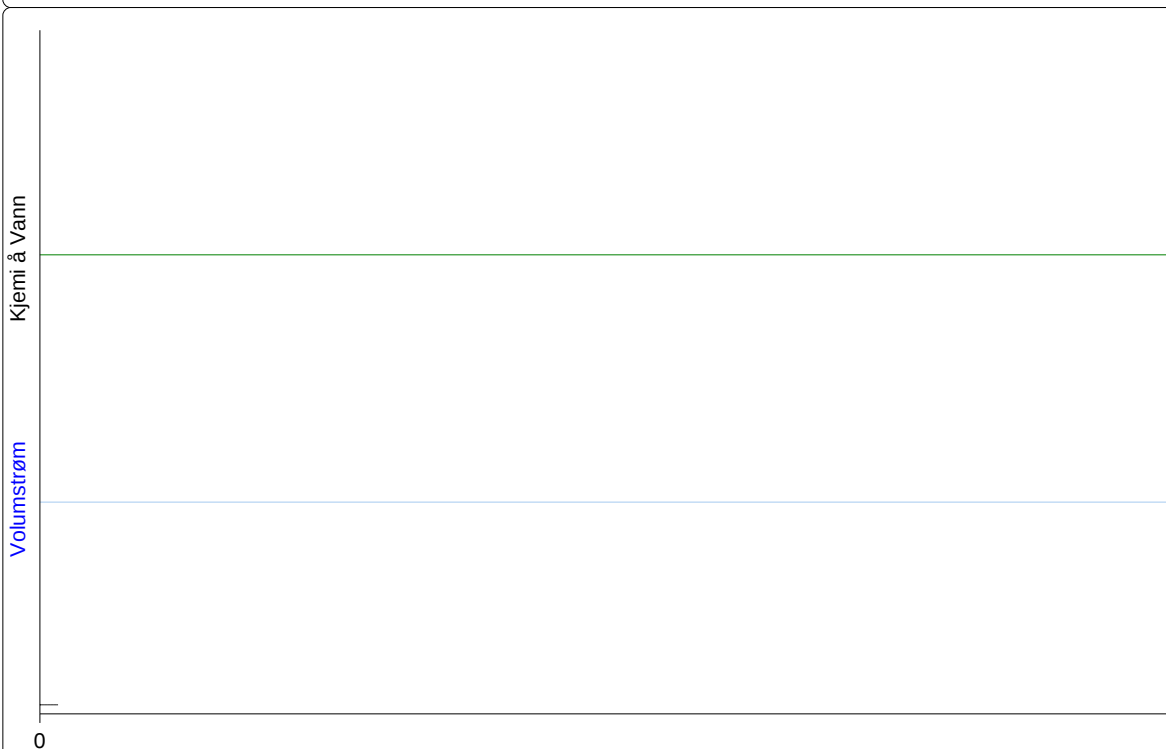
Ledningseier

Vitek Miljø AS

5239 Rådal - Skeieveien 76 - Tel :

Oppdragsgiver :123 Rør
Sælenveien 12
5151 Strausmgrend**Ledningseier**

Alver kommune

Rapport Nøytralisering

Sted	:	Prøveobjekt	:	Rør
Sted	:	Tegningsnr.:	:	
Adresse	:	Strekn.nummer	:	VK1-V61
Prøvedato	:	Fra	:	VK1
Operatør	:	Til	:	V61
Materiell	:	Lengde prøvestrekk	:	95,0 m
Innvendig beskyttelse	:	Diameter	:	131 mm
Volumstrøm	:	Totalvolum rørnett	:	1,28 m³
Natriumhypokloritt	:	Blandingsforhold	:	1:0
Konsentrasjon	:	Mengde kjemi	:	0,2730 l/m³
Kjemipumpe	:			
Vannmåler	:			
Kjemimåler	:			
Bemerkning	:			

Mengde vann	:	0 l / 0,000 m³	Bundet klor	:	0 ppm
Mengde kjemi	:	0,00000 l	Fritt klor	:	0 ppm
Medgått tid	:	0:26 min			

Operatør

Oppdragsgiver

Ledningseier

Vitek Miljø AS

5239 Rådal - Skeieveien 76 - Tel :

Oppdragsgiver :123 Rør
Sælenveien 12
5151 Strausmgrend**Ledningseier**

Alver kommune

Rapport Nøytralisering

Kjemi å Vann

Volumstrøm

0

Sted	:		Prøveobjekt	:	Rør
Sted	:	Alversund	Tegningsnr.:	:	
Adresse	:	Vardane	Strekn.nummer	:	VK1-V61
Prøvedato	:	18.05.2021	Fra	:	VK1
Operatør	:	01. Rune Bruland	Til	:	V61
Materiell	:	PE 100	Lengde prøvestrekk	:	95,0 m
Innvendig beskyttelse	:	Uten	Diameter	:	131 mm
Volumstrøm	:	25 m ³ /h	Totalvolum rørnett	:	1,28 m ³
Natriumhypokloritt	:	110 g/l	Blandingsforhold	:	1:0
Konsentrasjon	:	30 ppm	Mengde kjemi	:	0,2730 l/m ³
Kjemipumpe	:				
Vannmåler	:	Flowstar 50, SN: 14512932AA/kontrollert_27.02.2019			
Kjemimåler	:	DPM-115/0,7, SN: 321171/kontrollert_27.02.2019			
Bemerkning	:				

Mengde vann	:	0 l / 0,000 m ³	Bundet klor	:	0 ppm
Mengde kjemi	:	0,00000 l	Fritt klor	:	0 ppm
Medgått tid	:	1:09 min			

Operatør

Oppdragsgiver

Ledningseier