



LINDÅS KOMMUNE

Årsrapport for fett utskiljar anlegg

Med omsyn til Forskrift for på slipp av fett holdig avløpsvann i Lindås kommune skal det sendast inn årsrapport for utskiljar anlegget. Dette skjemaet skal returnerast til kommunen innan 1. februar påfølgjande år. Legg ved eiget ark for utfyllande kommentar ved behov. Det skal sendast inn ein årsrapport per anlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskiljars identitet og plassering. Tømmefrekvens i Lindås kommune er 3-12 ganger i året.

1. Verksemd

Namn: <i>NS Meny Isdelstø</i>	
Postadresse: <i>Isdelstø</i>	Org.nr.: <i>954946487</i>
Postnr/sted: <i>5914 Isdelstø</i>	E-post:
Kontaktperson:	Telefon:

2. Fett utskiljar anlegg

Adresse: <i>Eurospar Isdelstø</i>	Gnr/bnr:
Utskiljar nr.: <i>Perkering Endemarbrygget</i>	Installert (år):
Plassering:	Dimensjon:

3. Tømming av fett utskiljar

Er minimum årlig tømming utført og tømmerapport sendt inn til Lindås kommune?

Ja Nei Vis nei, kvifor ikkje?

Dato	Tømmeoperatør	Fett m ³	Dato	Tømmeoperatør	Fett m ³
<i>18/4-16</i>	<i>NG</i>	<i>2,5</i>			
<i>22/09-16</i>	<i>NG</i>	<i>2,5</i>			
<i>01/2-16</i>	<i>NG</i>	<i>3</i>			

4. Temperaturmåling

Er minimum årlige kontrollprøver av temperatur tatt og analysert?

Ja Nei

Vis nei, kvifor ikkje?

Talet på temperatur målingar som tas per år:

Resultat av kontrollprøver av temperatur siste 12 månader	Dato	Temperatur	Dato	Temperatur
		13april	under 10°	

5. Drift og vedlikehald	JA	NEI	Utført dato:	JA	NEI
Inspeksjon og tømming av fett utskiltjar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peiling av fett nivå	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontroll og test av alarmfunksjon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vurdering av overflater, sprekkdanningar etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er det installert fast temperaturmåler	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspeksjon og rengjøring av fettutskiltjar, innløp/utløp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vis ikkje fast montert temperaturmåler, kvar og korleis vert temperaturn målt?		

6. Utslipp

Beskriving av uheld og akutte utslipp:

--

Stad, dato 15. skolestrø 8/12-16

Årsrapport utført av Per S. Skjerve på vegne av N/A


Lindås kommune ved Teknisk drift, VVA, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø E-post: postmottak@lindas.kommune.no

DER DRUMMAR BLIR RØYRDOM



Eurospar ISDAC 870 2016

EasyLog USB

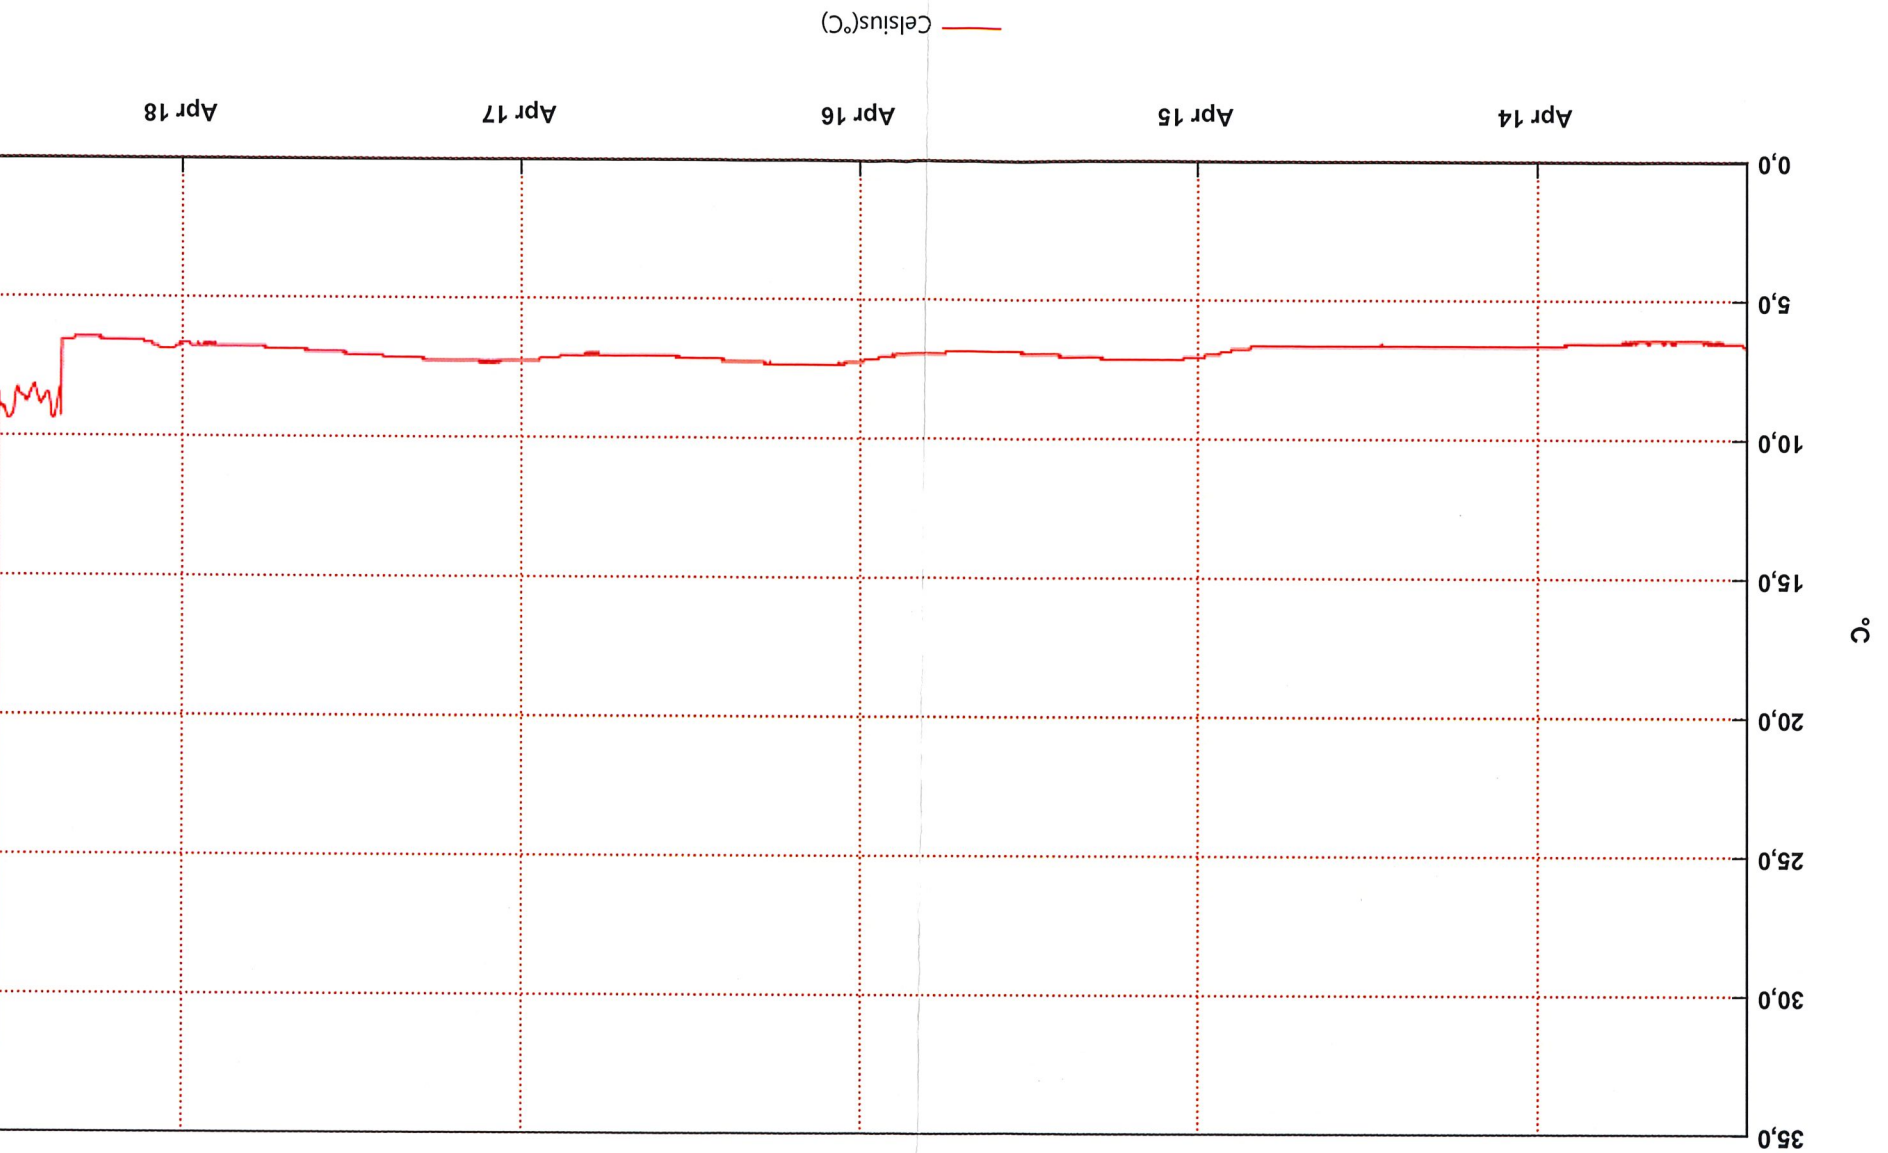

From: 13. april 2016 09:00:51 - To: 18. april 2016 13:05:51

— Celsius(°C)

Apr 14 Apr 15 Apr 16 Apr 17 Apr 18