


 Lindås kommune
Tekn.drift
Lindås rådhus
Kvernhusmyrane 41
5914 Isdalstø
Attn: Arne Eikefet

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2014-0626-017	Prøvetakingsdato:	26.06.2014	
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	S. Veland	
Prøvemerkning:	0229. Nett Eknes	Analysestartdato:	26.06.2014	
Analyse	Resultat:	Enhet:	MU Metode:	LOQ:
Koliforme	110	MPN/100 ml	Colilert-18/Quantitray	
E. coli	<1	MPN/100 ml	Colilert-18/Quantitray	

Prøvenr.:	441-2014-0626-018	Prøvetakingsdato:	26.06.2014	
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	S. Veland	
Prøvemerkning:	0232. Nett skulen Ostereidet	Analysestartdato:	26.06.2014	
Analyse	Resultat:	Enhet:	MU Metode:	LOQ:
Koliforme	<1	MPN/100 ml	Colilert-18/Quantitray	
E. coli	<1	MPN/100 ml	Colilert-18/Quantitray	

Prøvenr.:	441-2014-0626-019	Prøvetakingsdato:	26.06.2014	
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	S. Veland	
Prøvemerkning:	Sjauset HB, inn	Analysestartdato:	26.06.2014	
Analyse	Resultat:	Enhet:	MU Metode:	LOQ:
Koliforme	<1	MPN/100 ml	Colilert-18/Quantitray	
E. coli	<1	MPN/100 ml	Colilert-18/Quantitray	

Prøvenr.:	441-2014-0626-020	Prøvetakingsdato:	26.06.2014	
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	S. Veland	
Prøvemerkning:	Sjauset HB, ut	Analysestartdato:	26.06.2014	
Analyse	Resultat:	Enhet:	MU Metode:	LOQ:
Koliforme	<1	MPN/100 ml	Colilert-18/Quantitray	
E. coli	<1	MPN/100 ml	Colilert-18/Quantitray	

Tegnforklaring:

 * (Ikke omfattet av akkrediteringen)
< :Ljindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om målesikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

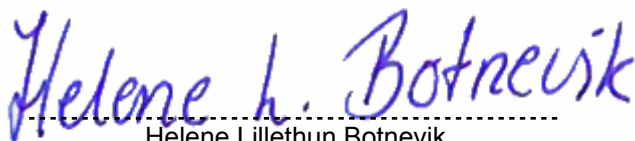
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	441-2014-0626-021	Prøvetakingsdato:	26.06.2014		
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	S. Veland		
Prøvemerkning:	Eknes HB, inn	Analysestartdato:	26.06.2014		
Analyse	Resultat:	Enhet:	MU	Metode:	LOQ:
Koliforme	<1	MPN/100 ml		Colilert-18/Quantitray	
E. coli	<1	MPN/100 ml		Colilert-18/Quantitray	

Kopi til:

Lindås kommune (postmottak@lindas.kommune.no)
Arne Helgesen (arne.helgesen@lindas.kommune.no)
Atle Dingen (atle.dingen@lindas.kommune.no)
John Sulebakk (john.sulebakk@lindas.kommune.no)
Knut Espetvedt (knut.espetvedt@lindas.kommune.no)
Linda Syslak (linda.syslak@lindas.kommune.no)
Mapgraph Eurofins Lindås (eurofins.lindas@mapgraph.com)

Bergen 27.06.2014

Helene Lillethun Botnevik

ASM Kundesupport Bergen

Tegnforklaring:

* (Ikke omfattet av akkrediteringen)

< :Lilindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).