

Lindås kommune
 Tekn.drift
 Lindås rådhus
 Kvernhusmyrane 41
 5914 Isdalstø
Attn: Arne Eikefet
AR-17-MX-005044-01

EUNOBE-00026098

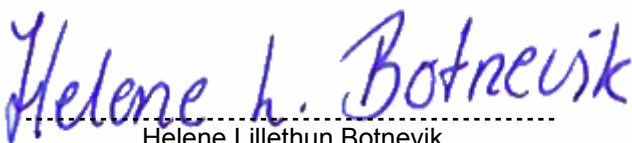
 Prøvemottak: 05.12.2017
 Temperatur:
 Analyseperiode: 05.12.2017-12.12.2017
 Referanse: Sjauset Res. VV

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 441-2017-1205-114	Prøvetakingsdato: 05.12.2017				
Prøvetype: Overflatevann	Prøvetaker: Sulebakk				
Prøvemerkning: 1301. Råvatn	Analysestartdato: 05.12.2017				
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Kimtall 22°C	>300	cfu/ml			NS-EN ISO 6222
Koliforme	5	MPN/100 ml		2-12	NS-EN ISO 9308-2
E. coli	1	MPN/100 ml		<1-6	NS-EN ISO 9308-2
Clostridium perfringens	2	cfu/100 ml		<1-13	Intern metode F-AM1.06
Enterokokker	<1	cfu/100 ml			NS-EN ISO 7899-2
pH målt ved 21 +/- 2°C					
pH	6.0		4		NS-EN ISO 10523
Turbiditet	11	ftu	0.1	20%	NS-EN ISO 7027
Farge (410 nm)	25	mg Pt/l	5	40%	NS-EN ISO 7887 Metode C

Kopi til:

 Lindås kommune (postmottak@lindas.kommune.no)
 Arne Helgesen (arne.helgesen@lindas.kommune.no)
 Atle Dingen (atle.dingen@lindas.kommune.no)
 Bente Skånes Førland (Bente.Forland@lindas.kommune.no)
 John Sulebakk (john.sulebakk@lindas.kommune.no)
 Knut Espetvedt (knut.espetvedt@lindas.kommune.no)

Bergen 12.12.2017


Helene Lillethun Botnevik

ASM Bergen, Kvalitetsansvarlig

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).