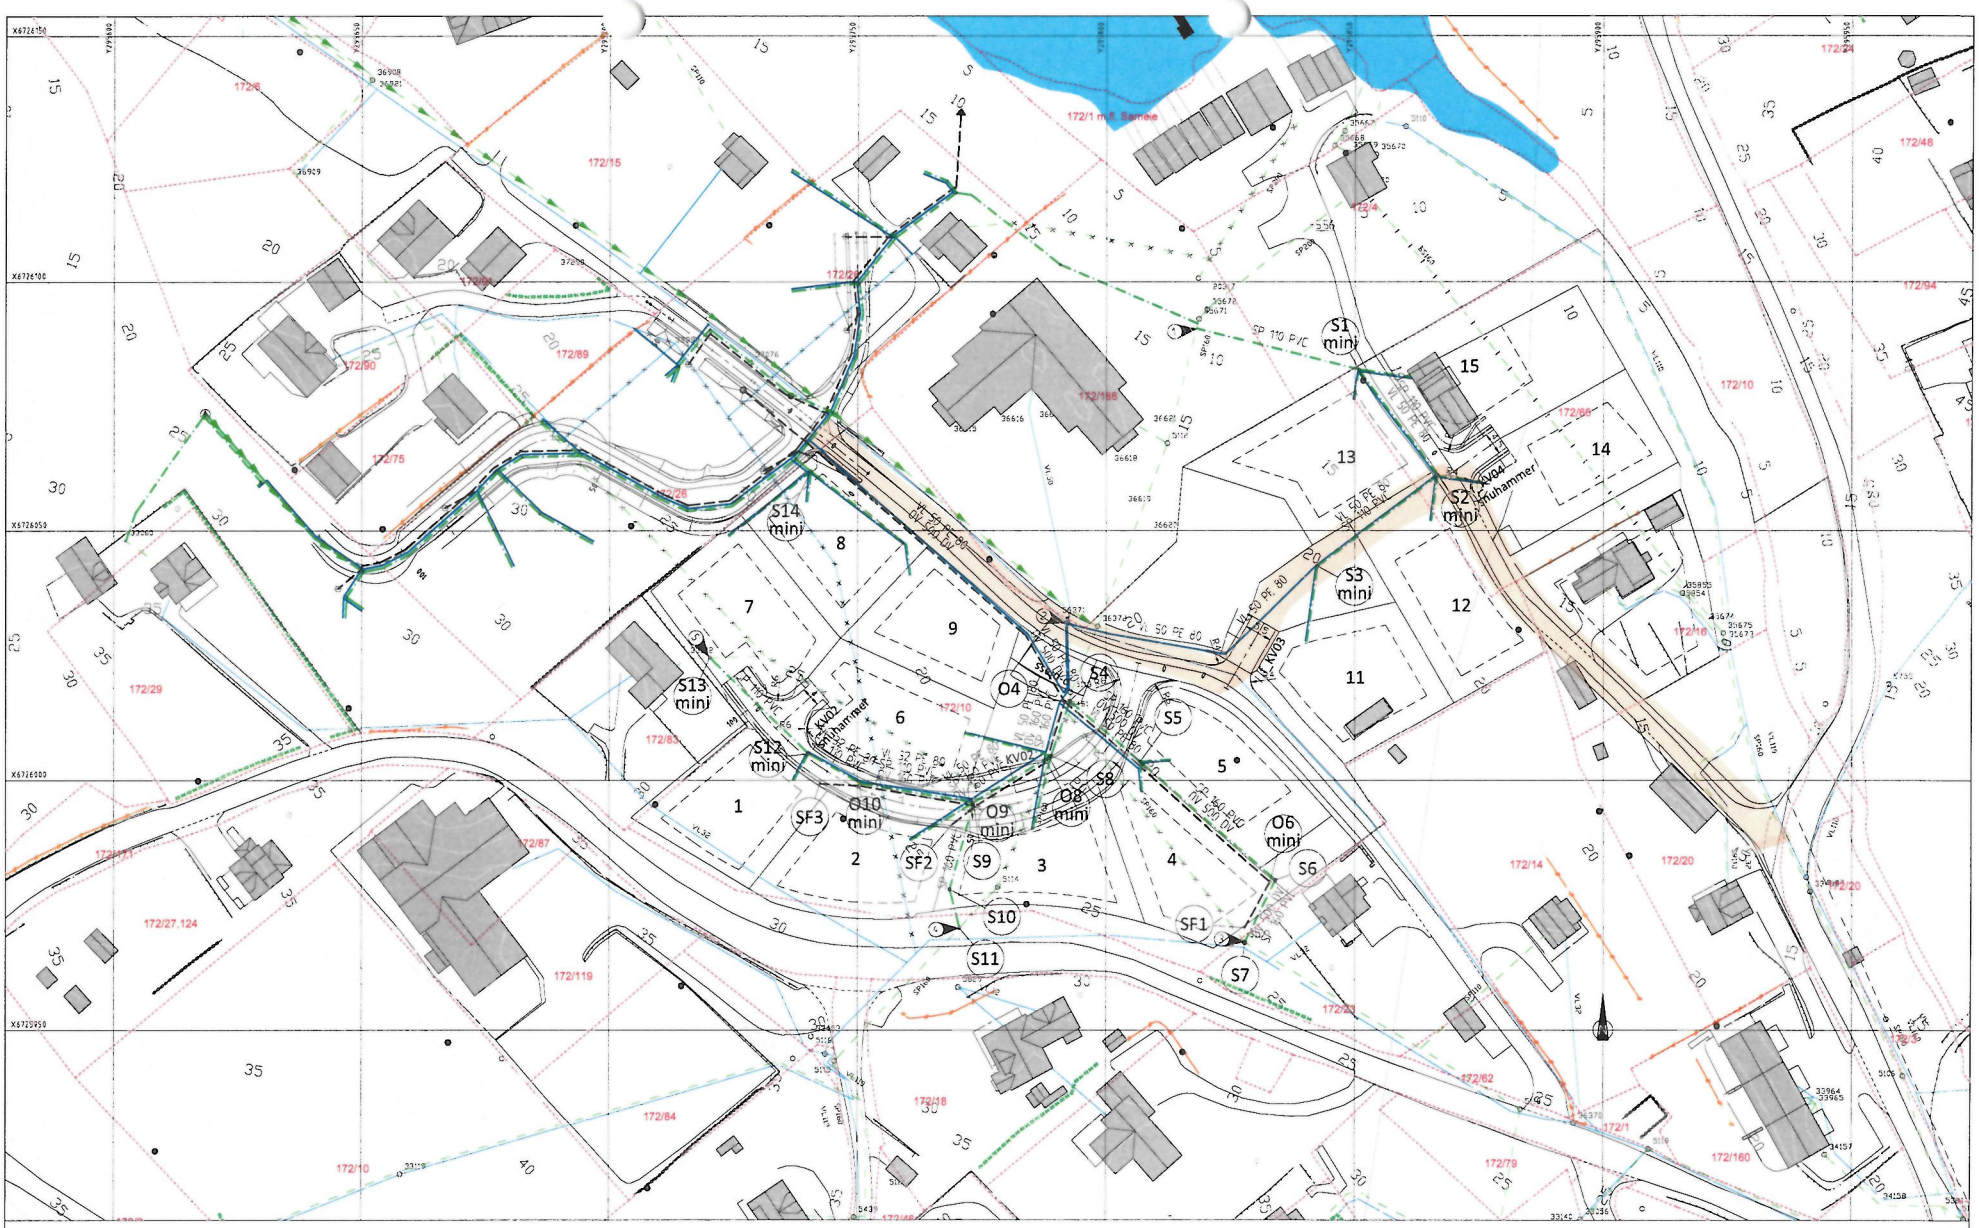

TEGNFORKLARING

Eksisterende	Prosjektert
Vannledning (VL)	
Spillvannsledning (SP)	
Overvannsledning (OV)	
Pumpeledning spillvann (SPP)	
Ledning i borehull	
Ledning utgår	

Eksisterende	Prosjektert
Stakekum (S/O)	
Minstakekum (S/O mini)	
Sandfangskum m/kuppelrist (SF)	
Sandfangskum m/rister (SF)	

Avstikk VL egenerklæring:
ø32mm PE80 PN10 VL
ø110mm PVC SN8 SP
Legges med min. fall 1%

Avstikk VL tomter avsluttes min. 2.0m ut fra vekerk, min. 6.0m fra hovedledningsgrøft eller 2.0m innenfor tomtegrense
Der sprenges grøft min. 2.0m vidare fra avslutning avstikk

- Tilkobling kommunal ø160mm spillvannsledning med grenrør oppstrøms kum
- Tilkobling av 1re stk ø90mm vannledningen eksisterende vannkum. Tilkobling utføres på mellomring
- Lokalisering og fingraving av eksisterende kommunal spillvannsledning og kum. Ny spillvannsledning blir liggende og lagt mellom tomt 4 og 5 fram til kum S4. Eksisterende ledning som krysser tomt 4 utgår
- Fingraving av eksisterende kommunal ø160mm spillvannsledning. Ny spillvannsledning blir lagt mellom tomt 2 og 3 fram til kum S4. Ledning som krysser tomt 3 utgår
- Lokalisering og fingraving av eksisterende privat spillvannsledning. Ledning tilknyttes nytt spillvannsledning i veg KV02

Tilbudstegning

Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder

Oppdragsgiver: Seim Bygg AS

Prosjekt: Nilshøyen boligfelt. VVA-anlegg
Vann- og avløpsplan.

Tegn.	Kontr.	Godkj.
BN	THF	

Dato: 07.05.2018
Målestokk: 1:500
Format: A1
Prosjektnr.: 18002
Tegningsnr.: GH01
Rev.:

haugen VVA
Kanalveien 5
5068 Bergen
Tlf: 55 59 82 60
e-post: post@haugenvva.no

2-1