



JØSOK PROSJEKT AS

108/0
LINDÅS KOMMUNE
Felles postmottak
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

LINDÅS KOMMUNE	
Klassering	
16 OKT 2018	
Ark. saksnr. 18/1949	Løpenr.
Saksh.	Tilgangskode

Besøksadresse:

Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad

Postadresse:

Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen

Telefon: 55 11 60 40

E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Bank: Den Norske Bank - Bankgiro: 5251.05.10097

Foretaksregisteret: NO 977 032 873 MVA

Kokstad, 09. oktober 2018

Vår ref, 1957/POJ

Deres ref,

VEDR.: BKK NETT AS, NY 22 KV LEDNING VÅGSEIDET – LINDÅS, INFORMASJON TIL BERØRTE GRUNNEIERE

Jøsok Prosjekt AS har fått i oppdrag av BKK Nett AS å utarbeide planer for ombygging av 22kV-ledning Vågseidet - Lindås. Den eksisterende ledningen har nådd sin tekniske levealder og må skiftes ut.

De fleste av dere har hatt anledning til å delta på grunneiermøte hvor BKK's foretrukne alternativ for ombygging ble presentert. Dette alternativet er nå lagt til side og man ønsker å gå videre med nye alternativer.

Vi har nå utarbeidet 2 nye alternativer for ny ledning, alternativ 1 og 3, se vedlagt kart. For begge alternativene er ledningen tenkt bygget delvis som luftledning og delvis som jordkabel. Luftledningen bygges med stolper i impregnert tre, travers i aluminium eller stål og med belagte strømførende liner, se vedlagte skisse. Ledningen er hovedsakelig tenkt bygget i samme trasé som eksisterende ledning, men vi har allikevel foreslått et par små justeringer der vi synes det kan være fornuftig.

Innenfor rettighetsbelte for eksisterende ledning har BKK Nett stedsvarige rettigheter til å drifte, vedlikeholde og bygge om ledningen. Den eksisterende ledningen har ett rettighetsbelte på 14-16 m bredde mens den nye ledningen trenger et rettighetsbelte på ca. 10 m bredde. En eventuell jordkabel vil trenge et rettighetsbelte på 3 m bredde.

Vedlagt oversendes kart som viser hvor den nye ledningen er planlagt samt eksisterende ledning som vil bli revet. Det vedlegges også en skisse som viser skogryddings- og byggeforbudsbelte.

Dersom De ønsker ytterligere opplysninger i sakens anledning eller har merknader til planene må dere så snart som mulig sende det til:

- Jøsok Prosjekt AS ved Per Ole Jøsok, tlf.: 55 11 60 45 e-post: perole.josok@josok-prosjekt.no

Med hilsen

Per Ole Jøsok

VEDLEGG:


Kart tegn. 1957-B-20939 rev G, bl. 1 og 2

Skisse med mastebilde og rettighetsbelte


Gjenpart med vedlegg sendes BKK Nett AS ved Erik Andreas Tvedt

Rettighetsbelte. Ny 22 kV-hovedledning

BYGGEFORBUDSBELTE

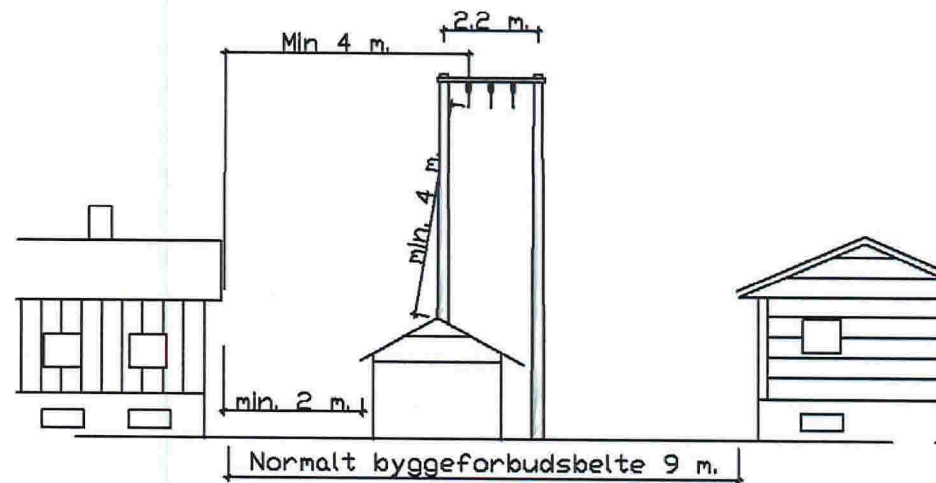


SKOGRYDDINGSBELTE

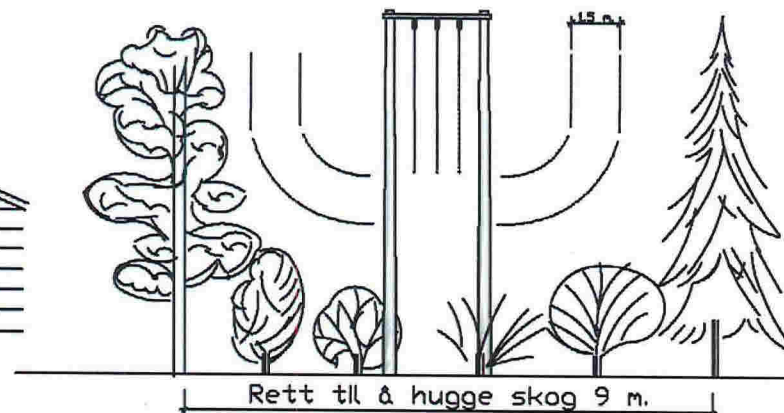

- ▲ Ny Nettstasjon
- ▲ Eksist Nettstasjon
- Ny 22 kV-luftledning alt. 1
- ⋯ Ny 22 kV-jordkabel alt. 1
- Ny 22 kV-luftledning alt. 3
- ⋯ Ny 22 kV-jordkabel alt. 3
- Eksist 22 kV-luftledning Rives
- Eksist 22 kV-luftledning beholdes

BKK Nett AS
22 kV-linje Vågseidet - Lindås
Trasekart, bl. 1 av 2.

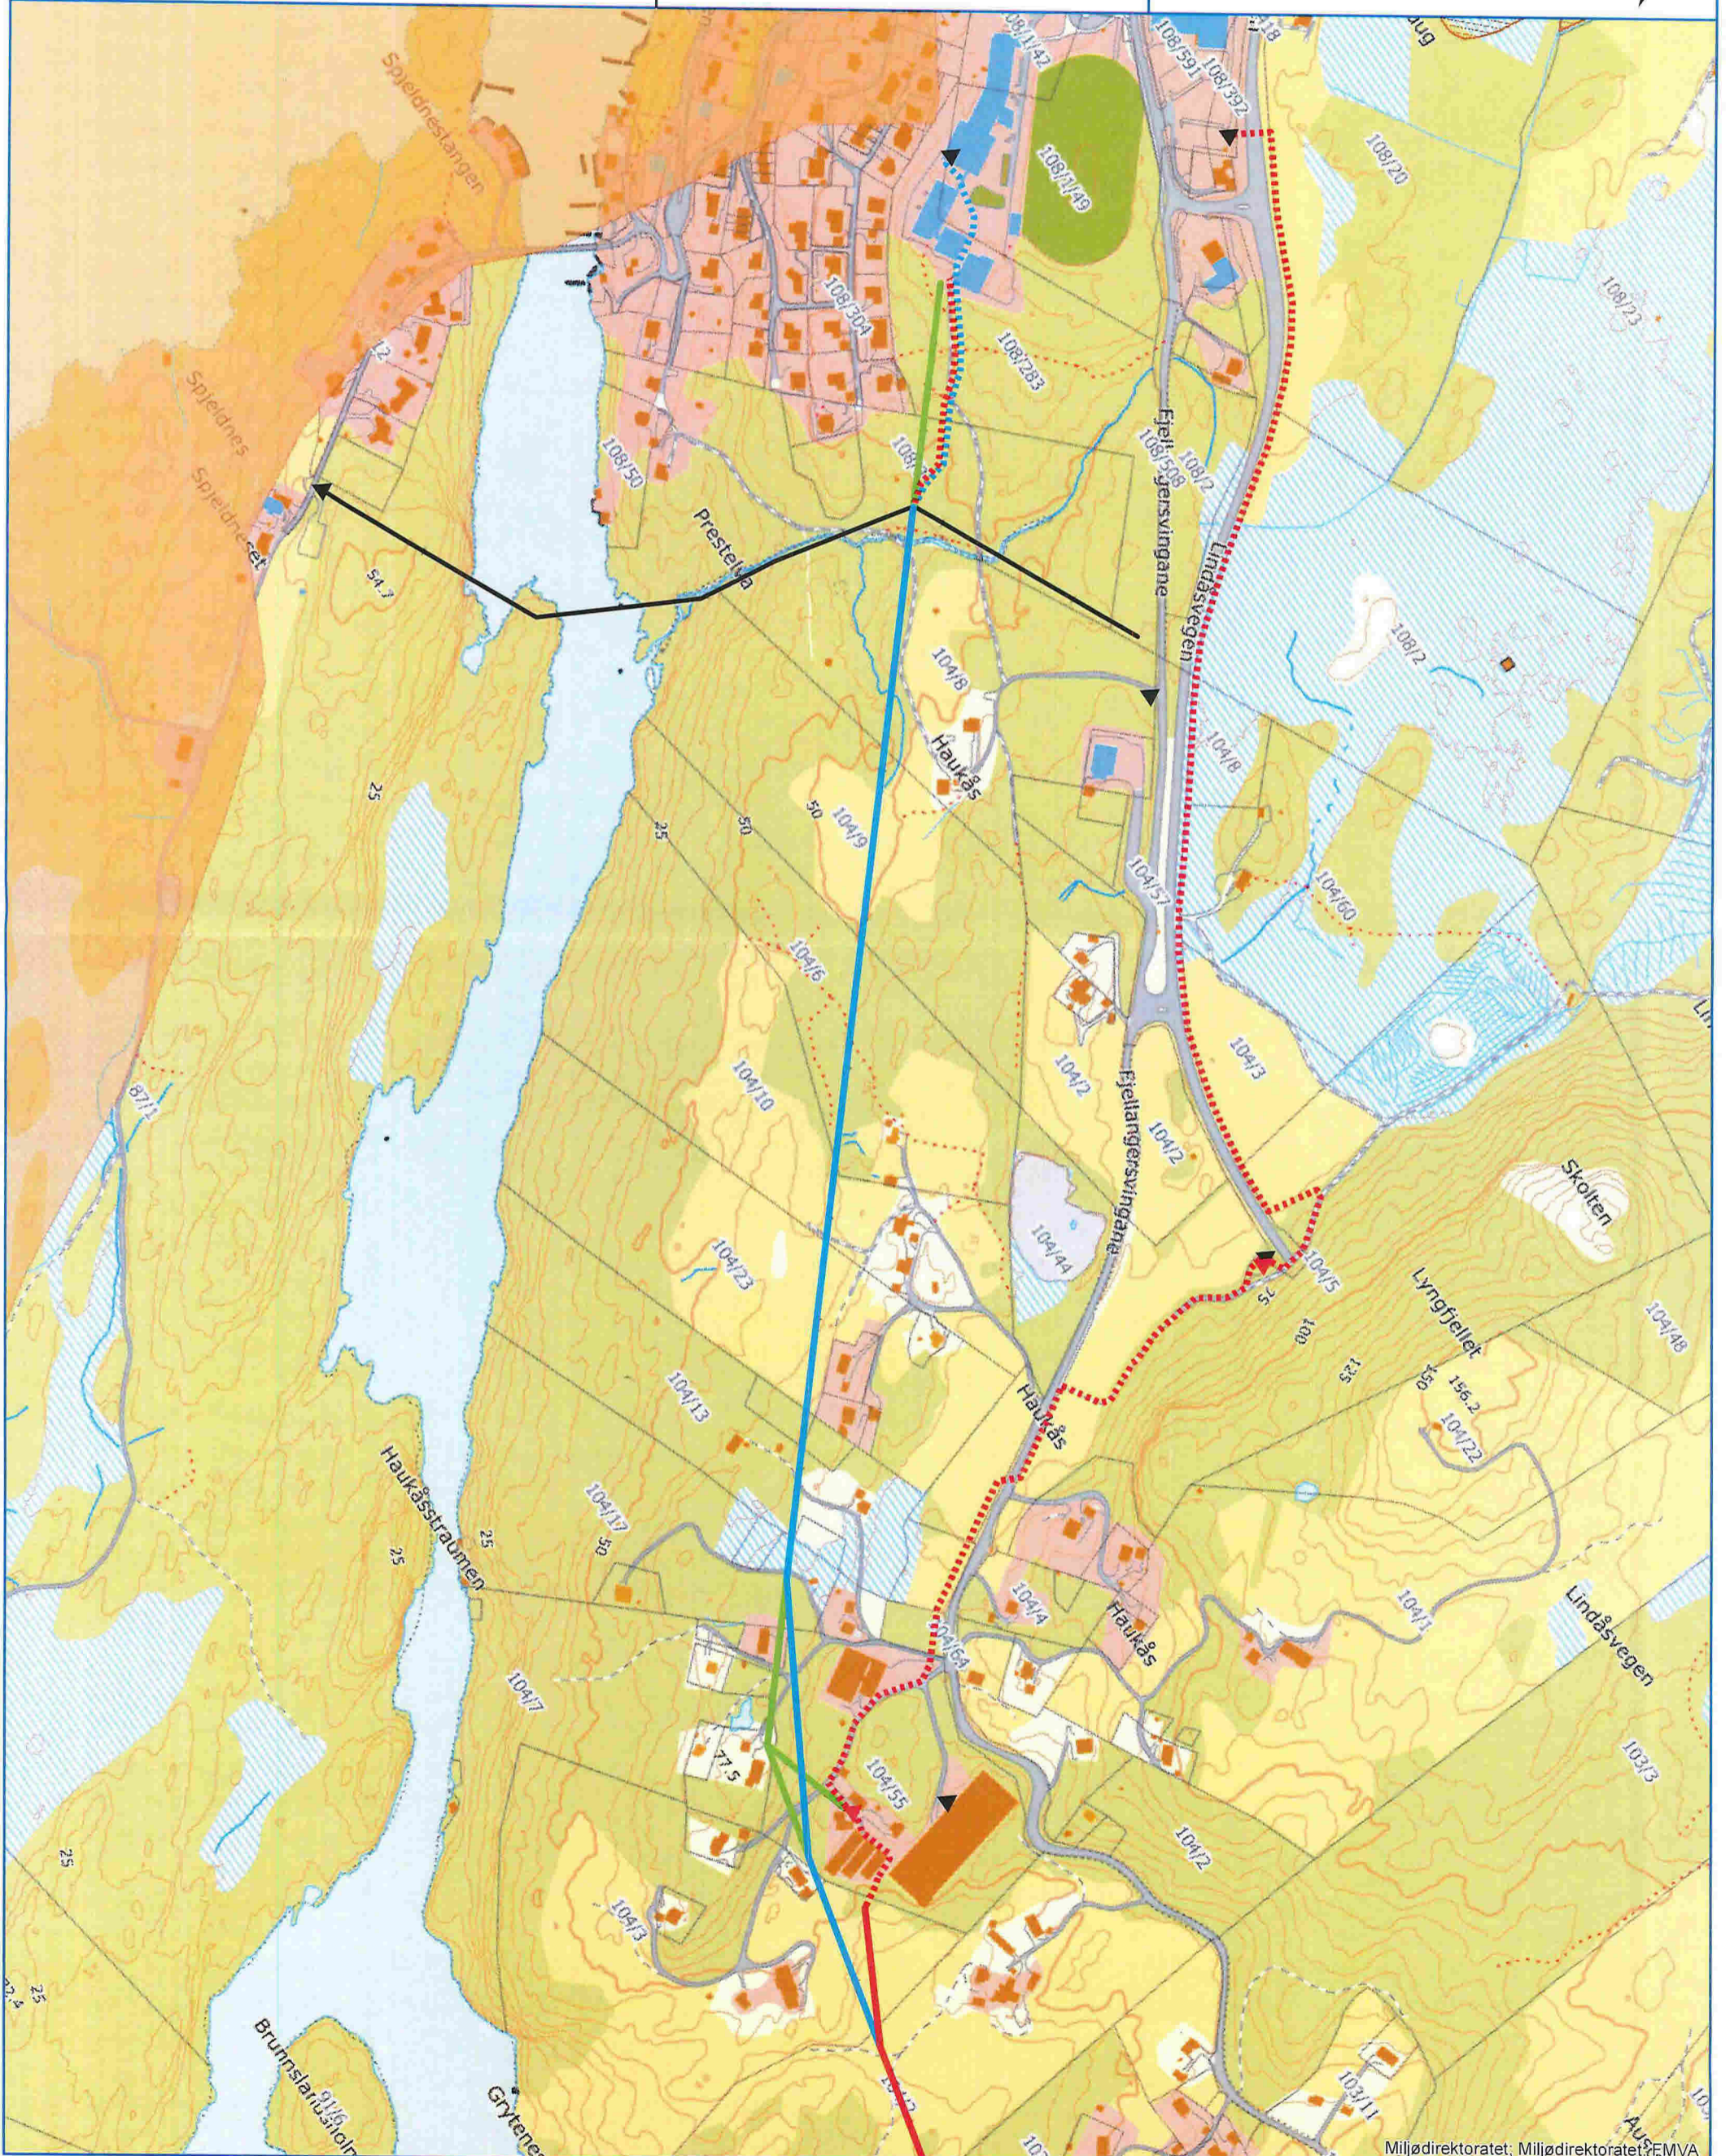

- ▲ Ny Nettstasjon
- ▲ Eksist Nettstasjon
- Ny 22 kV-luftledning alt. 1
- - - Ny 22 kV-jordkabel alt. 1
- Ny 22 kV-luftledning alt. 3
- - - Ny 22 kV-jordkabel alt. 3
- Eksist 22 kV-luftledning Rives
- Eksist 22 kV-luftledning beholdes

BKK Nett AS

22 kV-linje Vågseidet - Lindås
Trasekart, bl. 2 av 2.

