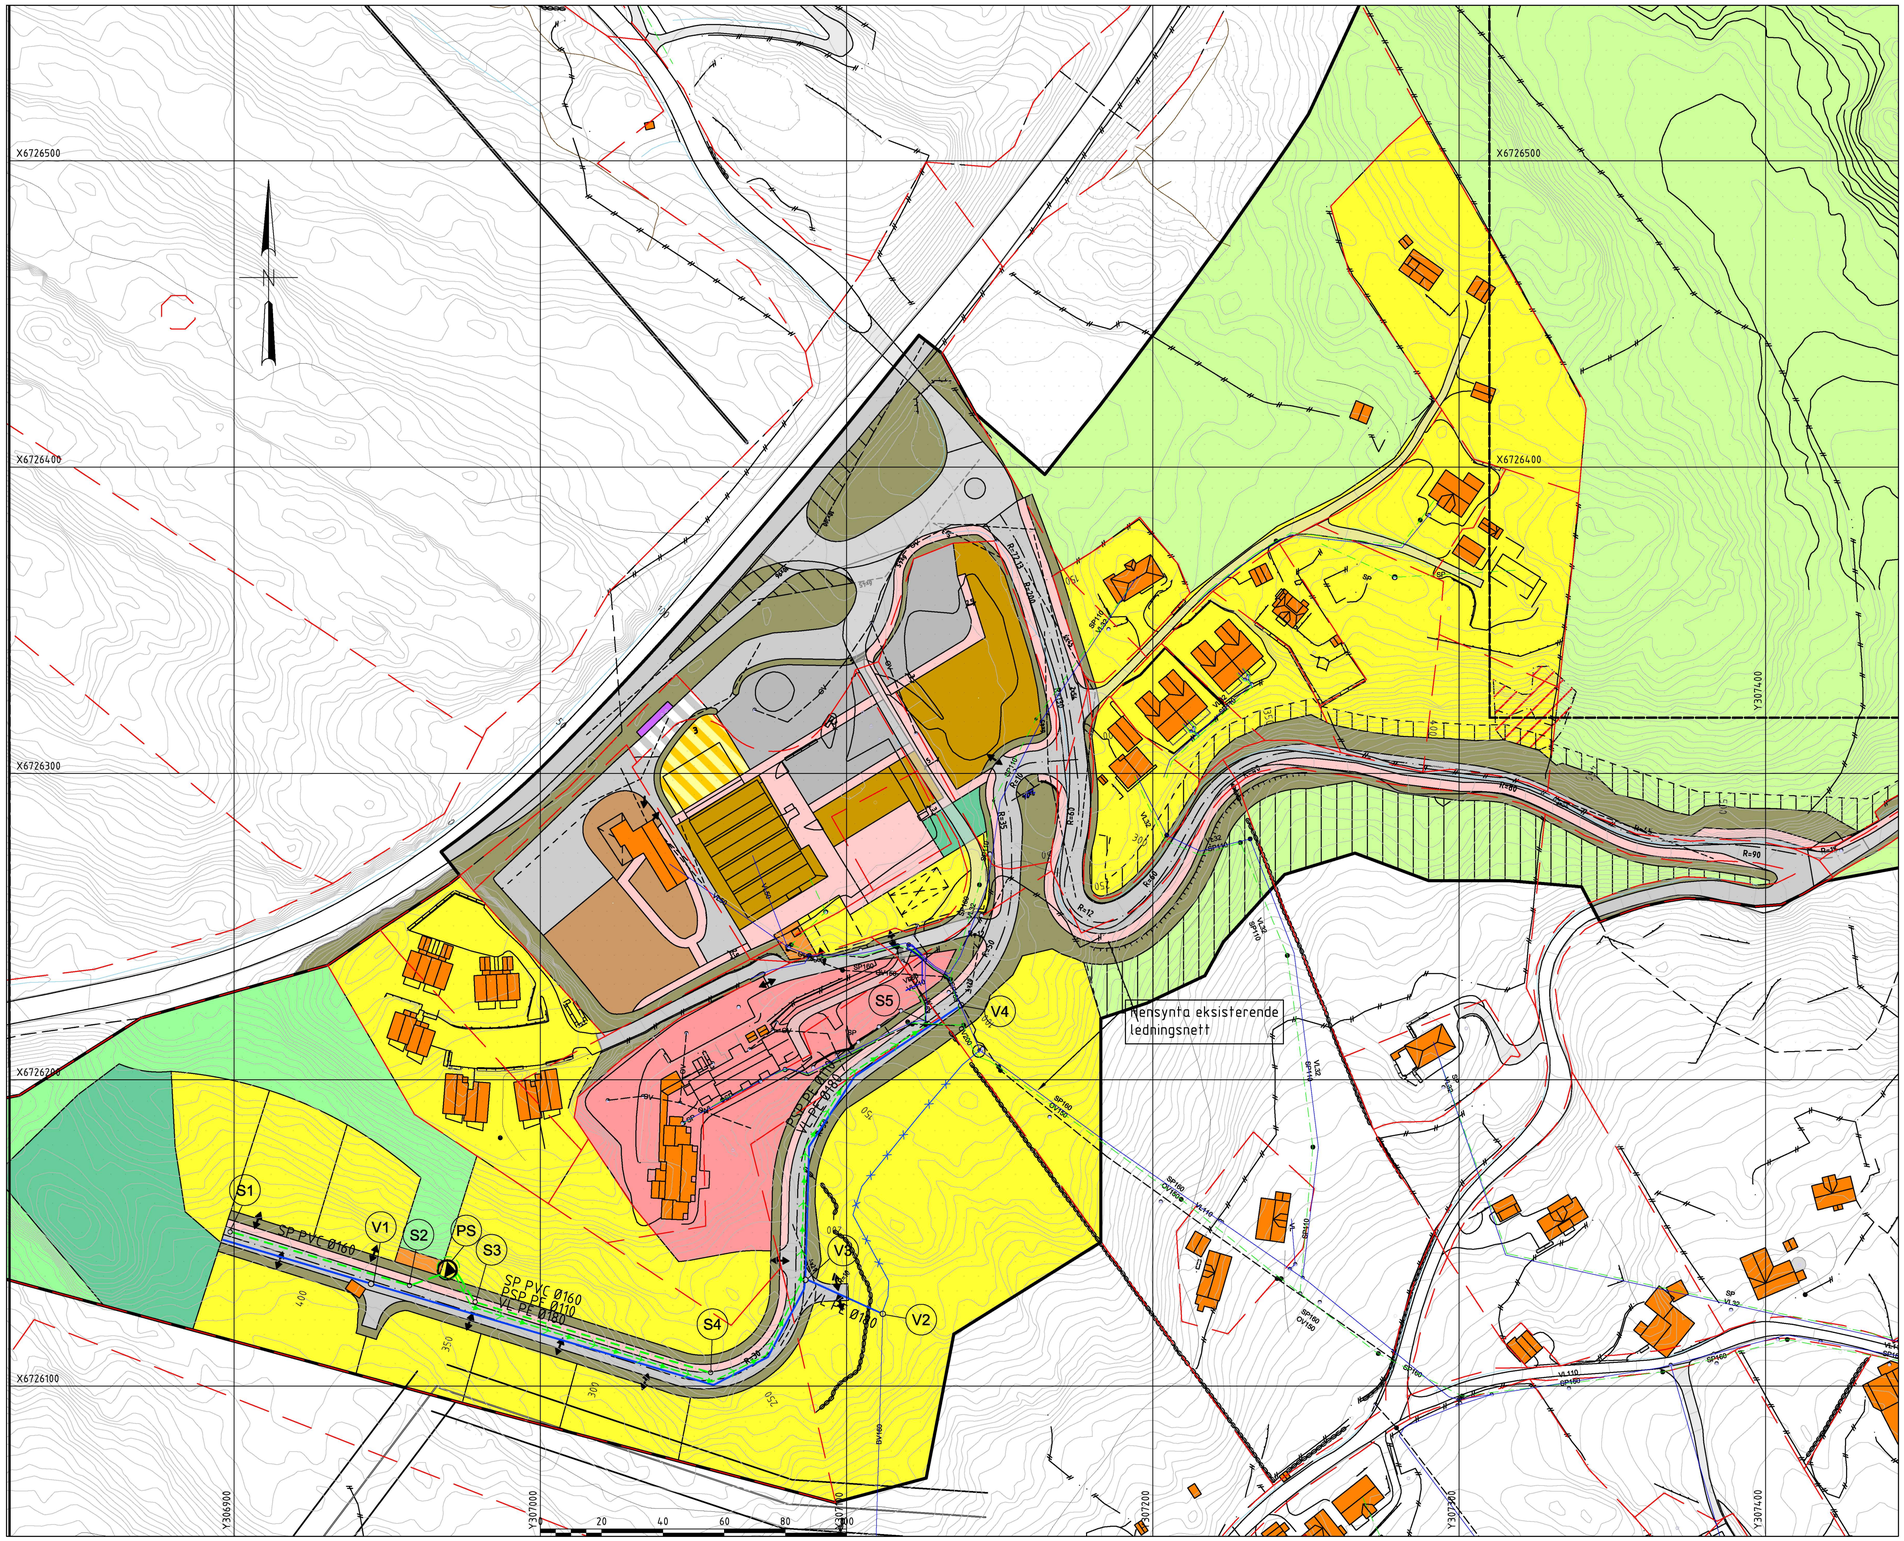

Ledninger	Eksisterende	Prosjektert
Vannledning (VL)		
Spillvannsledning (SP)		
Pumpeledning Spillvann(PSP)		

Tegningsnr.	Rev.
GH100	

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
01	Diverse justeringer på tegning etter kommentar fra Lindås kommune	13.09.2019	TEE		

Lindås Kommune
VA-rammeplan

Prinsippløsning VA

Fag: RIVA | Format: A1
Dato: 11.04.2019
Format/Målestokk: 1:1000 (A1)

Multiconsult
www.multiconsult.no

Status	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent
Foreløpig	TEE	TEE	TOÅ

Oppdragsnr.	Tegningsnr.	Rev.
10204642	GH100	01