




Rørleggjarmelding

Skjemaaet skal nyttast ved arbeid som vedkjem tilknyting til kommunale vass- og avlaupsleidningar, og private anlegg.

Utfylt skjema skal sendast:

Lindås kommune
Teknisk drift, VA-avdelinga,
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

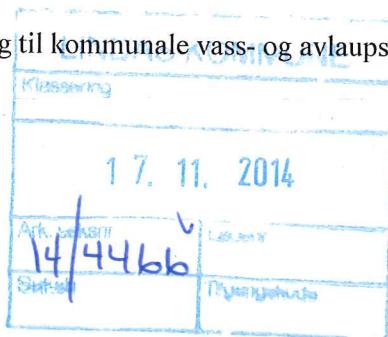

Før arbeidet vert sett i gang skal det ligge føre communal godkjenning av denne rørleggjarmeldinga og pålagt tilkoplingsgebyr skal vere innbetalt til kommunen.

Gjeld byggearbeid på følgjande eigedom:

Gnr/Bnr.:	Adressa til eigedommen:
81 /Bor 1.	Risøyv. 110, 5914 Lindås. Eigar: Bent Risøy.

Utførande røyrleggar:

Føretaksnamn:	Lindås Rør & Sanitær AS	
Adresse:	Burkjeordalen 1, 5914 Isdalstø.	Tlf:
Kontaktperson:	Leif Nærdal	Mobil tlf. (kontaktperson) 93400240.

Arbeidet vil føregå i perioden/type anlegg:

Frå og med dato:	Til og med dato:
23/11-14	23/10-14
<input type="checkbox"/> Offentleg anlegg	<input checked="" type="checkbox"/> Privat anlegg
<input checked="" type="checkbox"/> Tilkopl. Vatn	<input type="checkbox"/> Tilkopl. Avl

Teikningar vedlagt:

<input checked="" type="checkbox"/> Situasjonsplan	<input type="checkbox"/> Kjellarplan	Tal teikningar vedlagt:
<input type="checkbox"/> Installasjonsteikning	<input type="checkbox"/> Etasjeplan	
<input type="checkbox"/> Andre teikningar, gie opp kva slag		

Merknadar:

--





LINDÅS KOMMUNE

Eining for Teknisk drift

I Lindås kommune gjeld KS "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp" Desse er delt i "Administrative bestemmelser" og i "Tekniske bestemmelser". Føretak som skal utføre arbeid på sanitæranlegg i Lindås kommune, skal være kjent med dette reglementet.
I tillegg har Lindås kommune sin egen VA norm. www.va-norm.no

Nokre viktige punkt i forhold til regelverket:

1. Lågast tillatne kjellargolvshøgde vert fastsett av stikkledningen sin lengde, fall og andre krav i abonnementsvilkåra. Det skal alltid vere minst 90 cm mellom kjellargolv og/ eller vasstand i lavast monterte vasslås, og innvendig topp hovudleidning, målt i stikkledningen sitt forgreiningspunkt på hovudleidningen. Aldri lågare enn kote + 3,00.
2. Dersom det må nyttast trykkauking/ reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ ansvarleg søker/ rørleggjar/ abonnent sitt ansvar å undersøkja om det er naudsynt, og utførande rørleggjar / abonnent sitt ansvar å sørge for å koste dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/ teiknast og godkjennast spesielt, før endelig tilknyting vert utført.

Som utførande er eg kjend med dei vilkår som vedkjem tilknyting til kommunale vass- og avlaupsleidningar i Lindås kommune.

23/5-14

Bjørn Karlse

SANITÄR

5914 ISDALSTØ



Stad, dato og underskrift utførande rørleggjar

Som eigar av anlegg/ eigedom vil eg rette meg etter dei til ei kvar tid gjeldande sanitær- og avgiftsføresegner i Lindås kommune.

Før Bent Risse

BR

Stad, dato og underskrift eigar av anlegg/ eigedom:

Rørleggarmeldinga må vere komplett utfylt, ha to underskrifter og alle vedlegg innlevert før handsaming vert utført.



TIL LINDÅS KOMMUNE
TEKNISK ETAT

5100 ISDALSTØ

ERKLÆRING

Eg stadfester med dette at sanitæranlegget til Bengt Risøy
gnr. 81 bnr. 7
tilfredsstiller krava til Lindås kommune ("Normalreglementet").

VATN : X


KLOAKK: X

NAMN PÅ ANSVARLEG RØYRLEGGJAR:

Leif Mørk
(underskrift)
Evt. stempel

TIL LINDÅS KOMMUNE
TEKNISK ETAT

5100 ISDALSTØ

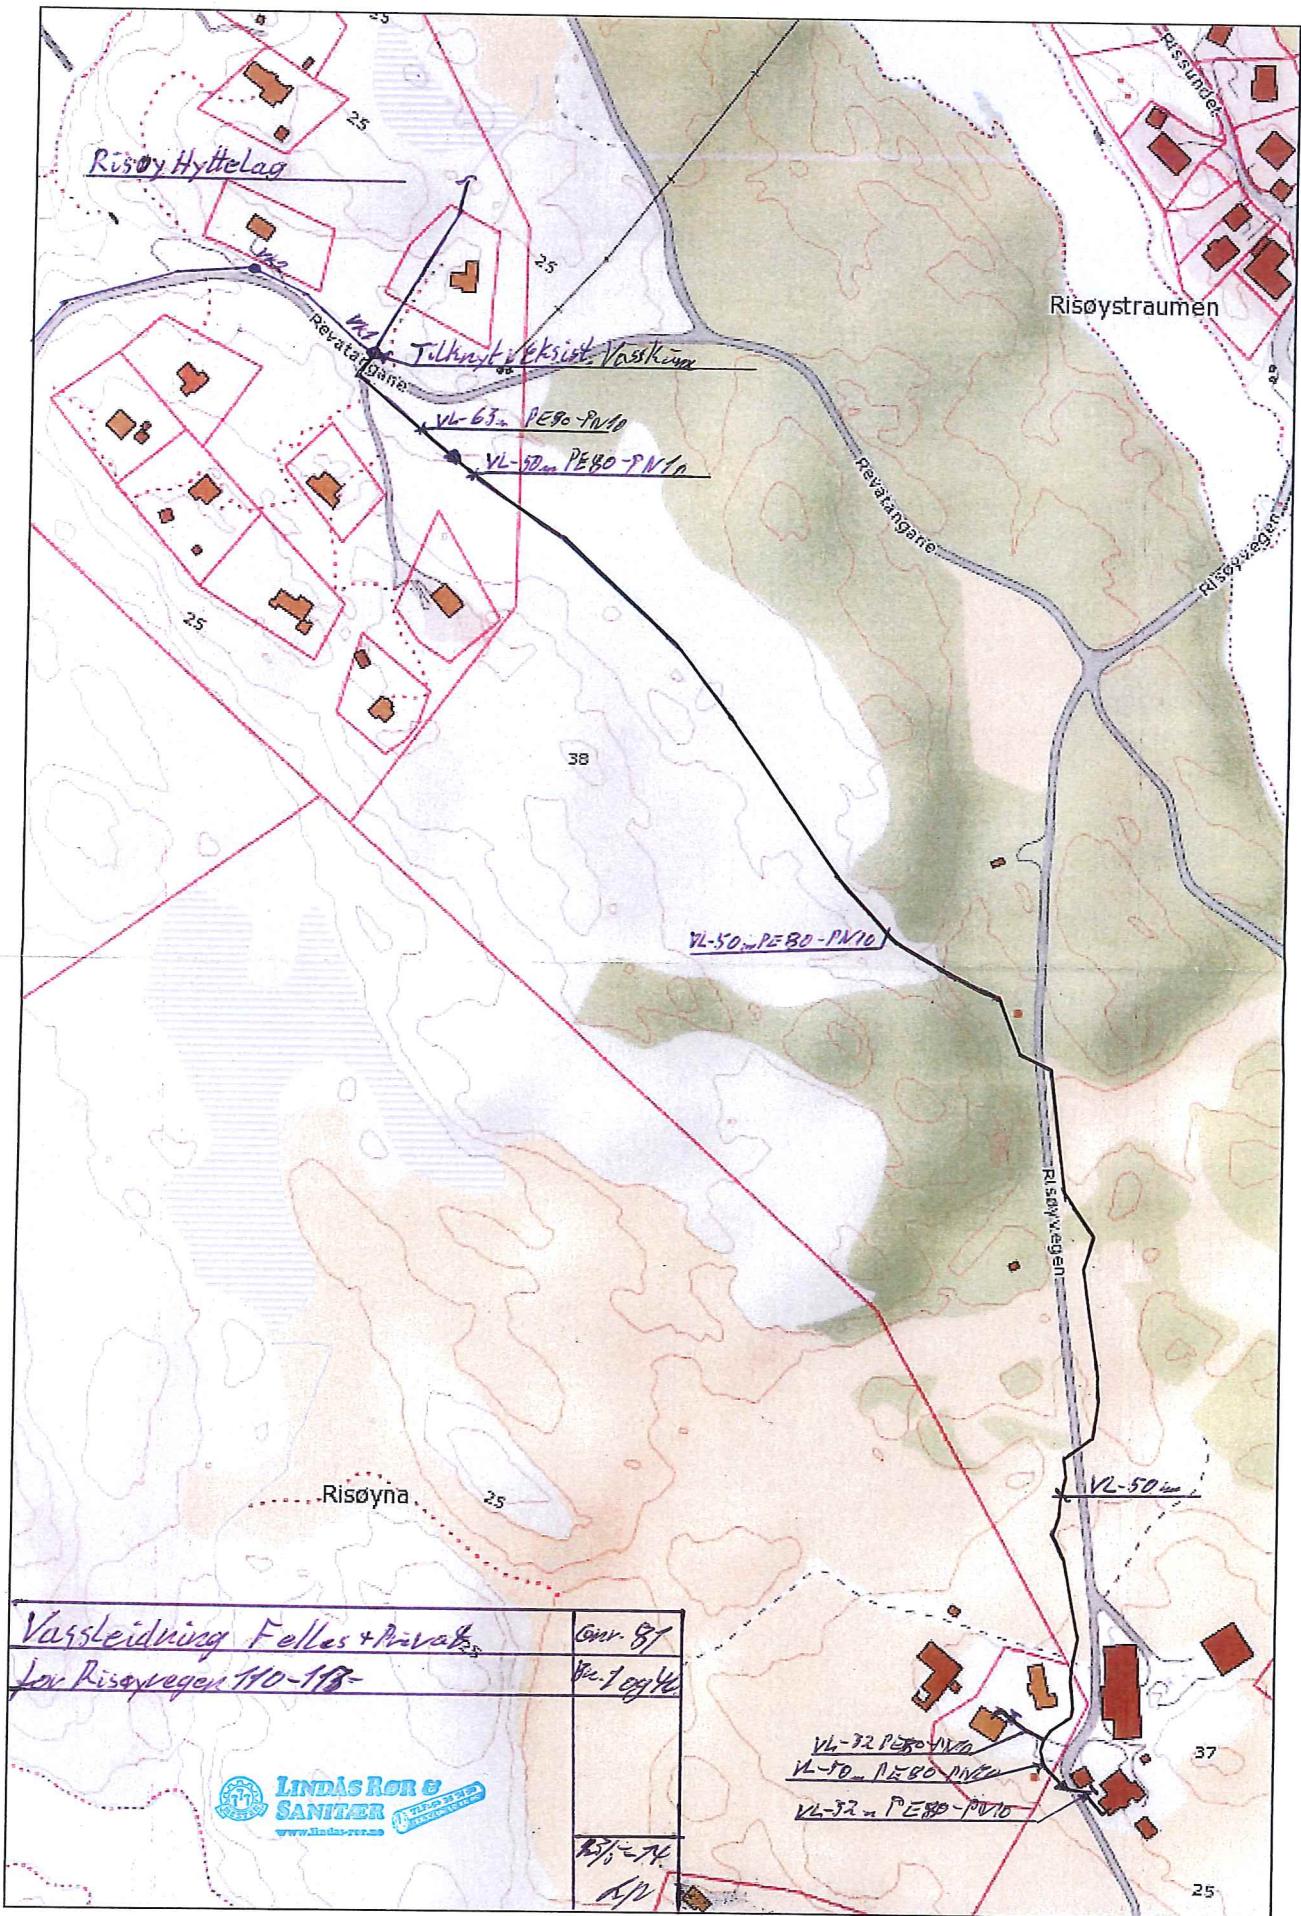



Lindås kommune

Eining for teknisk drift

Ferdigmelding

Skjemaet skal nyttast ved arbeider som berører tilknyting til kommunale vass og avlaupsleidningar

Det skal sendast til Lindås kommune Teknisk drift Avd. for vatn og avlaup, så snart anlegget er ferdig

Gjeld byggearbeid på følgjande eideom:

Gnr/bnr	Adresse
81-Bnr. 1	Hosøyv. 110, 5905 Lindås

Utførende røyrleggjar:

Føretaksnamn:

Lindås Rør & Sanitær AS

Adresse:	Tlf:
Birkhordane 1, 5974 Jærdal	50352400

Målsetting /beskriving av utført arbeid:

- Utvendig stengeventil, tilkoplingsstad, kummer m.v. skal visast og målsettes nøyaktig, røyrdimensjonar skal førast på, også for offentlege leidningar
- Godkjent føretak skal sørge for at det føreligg situasjonsplan som viser privat vass og avlaupsanlegg, slik det er bygd. Skal leverast med ferdigmelding til kommunen for arkivering.
- Sjå spesielt KS. Tekniske bestemmelser Pkt. 2.5.1 og KS Administrative bestemmelser Pkt. 2.1

Underskrift av utførende røyrleggjar.

26/10-14

Kjetil Nærø

