



LINDÅS KOMMUNE

Årsrapport for fett utskiljar anlegg

Med omsyn til Forskrift for på slipp av fett holdig avløpsvann i Lindås kommune skal det sendast inn årsrapport for utskiljar anlegget. Dette skjemaet skal returnerast til kommunen innan 1. februar påfølgjande år. Legg ved eget ark for utfyllande kommentar ved behov. Det skal sendast inn ein årsrapport per anlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskiljars identitet og plassering. Tømmefrekvens i Lindås kommune er 3-12 ganger i året.

1. Verksemd BUTIKK	
Namn: NG. Meny KNARVIK, Kuern hus myrane 7A	
Postadresse: ISDALSTØ	Org.nr:
Postnr/sted:	E-post:
Kontaktperson: TOMMY	Telefon: 98841873

2. Fett utskiljar anlegg	
Adresse: Kuern hus myrane 7A	Gnr/bnr:
Utskiljar nr.:	Installert (år):
Plassering:	Dimensjon:

3. Tømming av fett utskiljar					
Er minimum årlig tømning utført og tømmerapport sendt inn til Lindås kommune?					
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Vis nei, kvifor ikkje?					
Dato	Tømmeoperatør	Fett m ³	Dato	Tømmeoperatør	Fett m ³
10/1-14	NG/	4,0			
27/5-14	NG/	3,0			
8/8-14	NG/	3,0			
11/12-14	NG/	3,5			

4. Temperaturmåling	
Er minimum årlige kontrollprøver av temperatur tatt og analysert?	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Temp måling over 3 dager	

Vis nei, kvifor ikkje?				
Talet på temperatur målingar som tas per år: 1				
Resultat av kontrollprøver av temperatur siste 12 månader	Dato	Temperatur	Dato	Temperatur
	10-14/8	Ca 20°C		

5. Drift og vedlikehald	JA	NEI	Utført dato:	JA	NEI
Inspeksjon og tømning av fett utskiljar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peiling av fett nivå	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontroll og test av alarmfunksjon	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vurdering av overflater, sprekkdanningar etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er det installert fast temperaturmåler	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspeksjon og rengjøring av fettutskiller, innløp/utløp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vis ikkje fast montert temperaturmåler, kvar og korleis vert temperatur målt? 1 utløps kassen		

6. Utslipp
Beskriving av uhell og akutte utslipp:

Stad, dato **Bergen 15/12-14**
 Årsrapport utfylt av **Jacke H**




på vegne av **NBI**



○ Ng - MEVY KUMARU

F01

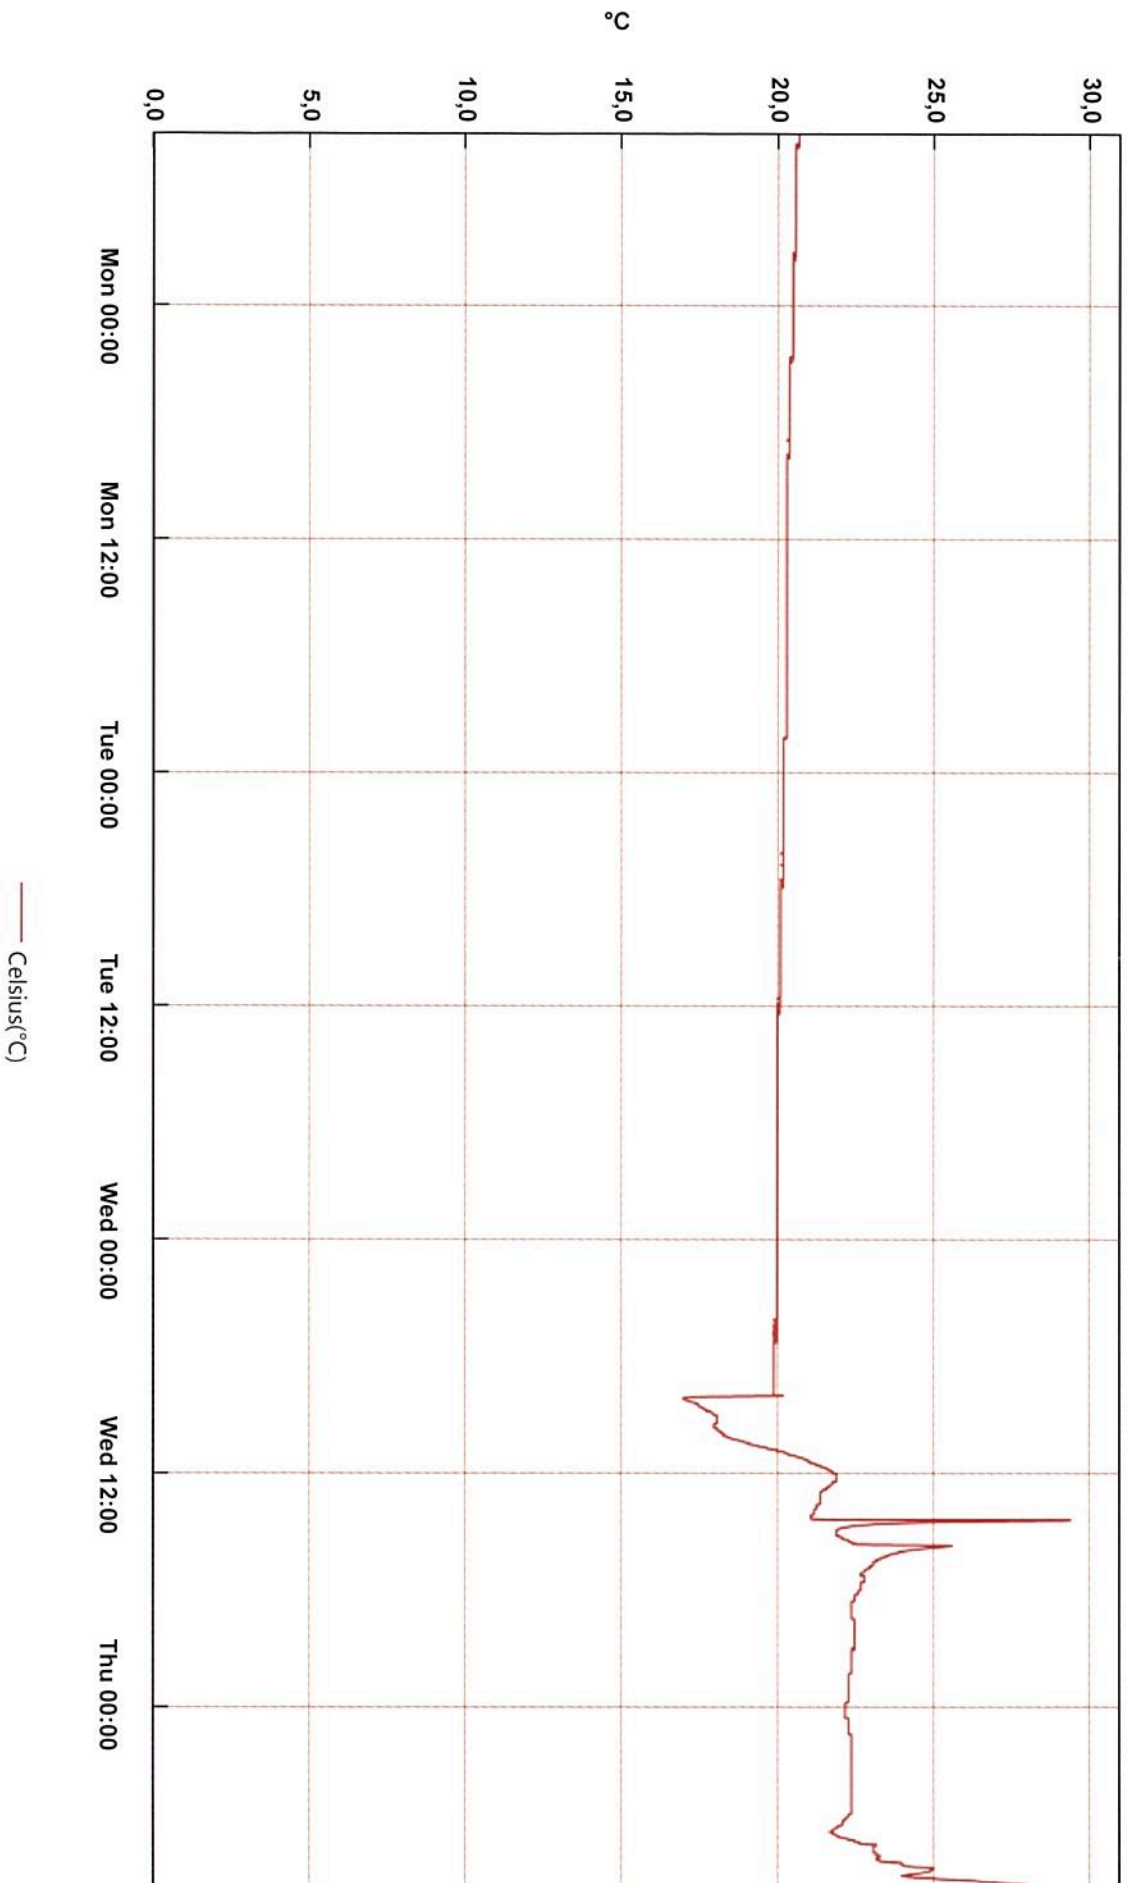

From: 10. august 2014 15:09:03 - To: 14. august 2014 09:27:03