

Meland kommune  
Pb 79  
5906 Frekkhaug  
**Attn: Meland kommune**
**AR-17-MX-003371-01**

**EUNOBE-00024566**

 Prøvemottak: 29.08.2017  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 29.08.2017-05.09.2017  
 Referanse: Vannprøver uke 35 (EOL  
2186-9887)

## ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	<b>441-2017-0829-092</b>	Prøvetakingsdato:	29.08.2017		
Prøvetype:	Råvann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	Råvann Rosslund Vannverk 3	Analysestartdato:	29.08.2017		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Kimtall 22°C	190	cfu/ml	96-380		NS-EN ISO 6222
Koliforme	14	MPN/100 ml	8-24		ISO 9308-2
E. coli	5	MPN/100 ml	2-12		ISO 9308-2
Enterokokker	<1	cfu/100 ml			NS-EN ISO 7899-2
<b>pH målt ved 21 +/- 2°C</b>					
pH	5.9		4	0.2	NS-EN ISO 10523
Turbiditet	0.64	ftu	0.1	20%	NS-EN ISO 7027
Farge (410 nm)	29	mg Pt/l	5	40%	NS-EN ISO 7887 Metode C

Prøvenr.:	<b>441-2017-0829-093</b>	Prøvetakingsdato:	29.08.2017		
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	Reintvann pumpehus Rosslund Vannverk 4	Analysestartdato:	29.08.2017		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Kimtall 22°C	9	cfu/ml	3-26		NS-EN ISO 6222
Koliforme	<1	MPN/100 ml			ISO 9308-2
E. coli	<1	MPN/100 ml			ISO 9308-2
Enterokokker	<1	cfu/100 ml			NS-EN ISO 7899-2
<b>pH målt ved 21 +/- 2°C</b>					
pH	8.5		4	0.2	NS-EN ISO 10523
Konduktivitet (25°C)	5.24	mS/m	0.15	10%	NS-EN ISO 7888
Turbiditet	0.39	ftu	0.1	20%	NS-EN ISO 7027
Farge (410 nm)	36	mg Pt/l	5	15%	NS-EN ISO 7887 Metode C
<b>* Lukt-kvalitativt i vann</b>					
* Lukt-kvalitativt	Normal				NS-EN 1622
* Vannsensorikk smak	Normal				NS-EN 1622

**Tegnforklaring:**

 \* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet  
 <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

 Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.  
 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

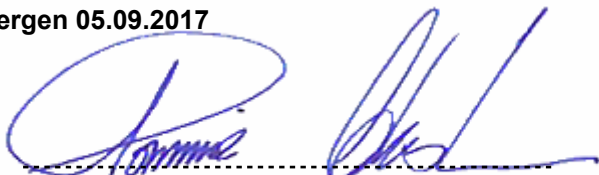
**Kopi til:**

Melandskaret (melandskaret@meland.kommune.no)

Geir Jensen (geir.jensen@meland.kommune.no)

Jan Andersen (Jan.Andersen@meland.kommune.no)

Jens Dahl (jens.dahl@meland.kommune.no)

**Bergen 05.09.2017**

Tommie Christensen

ASM Kundesupport Berge

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen      LOQ: Kvantifiseringsgrense      MU: Måleusikkerhet  
<: Mindre enn      >: Større enn      nd: Ikke påvist.      Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.  
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).