

Telenor e-post

floysand@online.no

Logg ut

Skriv ny e-post

Tilbake

Svar

Svar alle

Videresending

Slett

Mer

Melding 3 av 1380

E-post

Innboks (117)

Kladd

Sendt

Slettet (921)

Sent

Unwanted

Adressebok

Innstillinger

6% brukt av totalt 12288MB

### søknader om tilknytning til kommunalt vatn...


Fra Larissa Dahl

Til Terje Floeysand

Dato Tir 13:15

Heil Eg ser med fleire søknader i Eikelandsvegen. Kan ikkje se pkt. hvor Du kobler til kommunalt vatn. Skjøner det slik at Du går via private vannleidninger. Jeg må ha dokumentasjon, erklæring avtale med eigare av private vassleidninger på at det er ok og det er inngått avtale. Vi er skeptiske til utslipp via slamavskiller her også pga. dårlig reseipientforhold.

Sender utklipp av kart som kan brukes for å vise detaljert tilkobling og påtenkt utslipp for eiendommer med utslipp og avløp med vannklosett. Har snakket med Egil Gripsgård. Det er ikke aktuelt å koble seg på kommunalt avløpsleidingning i sjøen som vist med grønn pga. trykket.

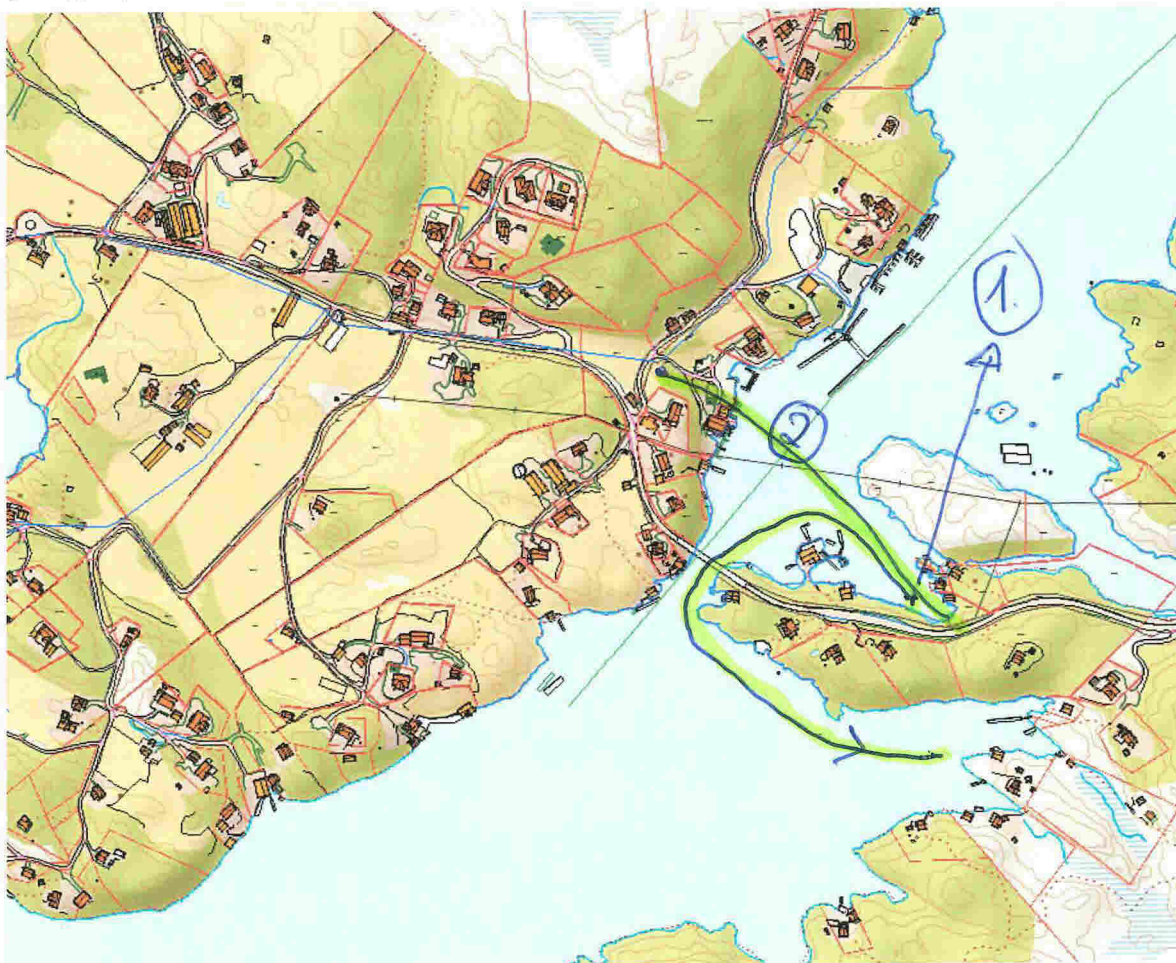

Med vennleg helsing  
Larissa Dahl  
Rådgiver Plan- utbygging og kommunal teknikk



**Fløysand VA, as**  
**Rørlegger**  
 Mob. 952 73 505  
 Fløysand, 5918 Frekhaug  
 Org.nr.: No 987 774 525 MVA

1. Kobles til privat vannledning  
 Denne er 50 cm/ø og kommer  
 fra komm. kum ovenfor.  
 marina anlegg.

2. Eksisterende privat 50 cm/ø  
 PE-Rør.