

ADU
Postboks 75
5952 FONNES

Deres ref.:
Vår ref.: 11640067

Dato: 25.01.2016

Mjåtveitmarka oppstart av reguleringsplan Gnr 22, bnr 127, 221 m.fl Meland Kommune

Viser til mottatt varsel vedrørende overnevnte datert 08.12.2015.

Hensyn til høyspent distribusjonsnett, nettstasjoner, kabler

Innenfor regulert område, har BKK Nett AS 22 kV høyspenningsanlegg, høyspenningskabler og nettstasjoner. Disse høyspenningsanleggene inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi, og er nødvendige komponenter i den lokale strømforsyningen.

Nevnte anlegg er bygget i medhold av områdekonsesjon, jf. energiloven § 3-2. Omlegging av disse anleggene fordrer ikke søknad om endring av konsesjon, men en del hensyn må likevel ivaretas.


Dersom planen skal forutsette omlegging av eksisterende høyspenningsanlegg, må det settes av plass til nye traseer for disse. Vi gjør videre oppmerksom på at det som hovedregel er den som ønsker å få et høyspenningsanlegg omlagt eller flyttet, som selv må bære kostnaden med dette. BKK Nett AS vil kreve full kostnadsdekning. Vi viser til vedlagt kartskisse som viser eksisterende nettanlegg i planområdet.

Kontaktinformasjon

Dersom plankonsulent, kommunen, andre ønsker flere opplysninger om eksisterende distribusjonsanlegg/behov for nye anlegg, kan det tas kontakt med BKK Nett AS ved leder for nettutvikling i området Jon Egil Einestrånd på mobil 95 16 38 68 eller e-post jee@bkk.no


Det er viktig at eventuelle behov for omlegginger, forsyninger, forsterkninger, endringer av elektriske installasjoner blir tilkjennegitt på et tidlig tidspunkt.

Vennlig hilsen
BKK NETT AS

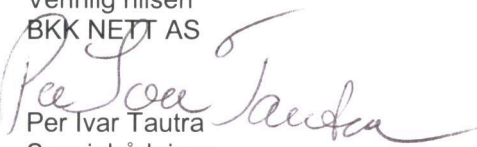
Per Ivar Tautra
Spesialrådgiver


Jon Egil Einestrånd
Spesialrådgiver Nettutvikling

Vedlegg kartskisse

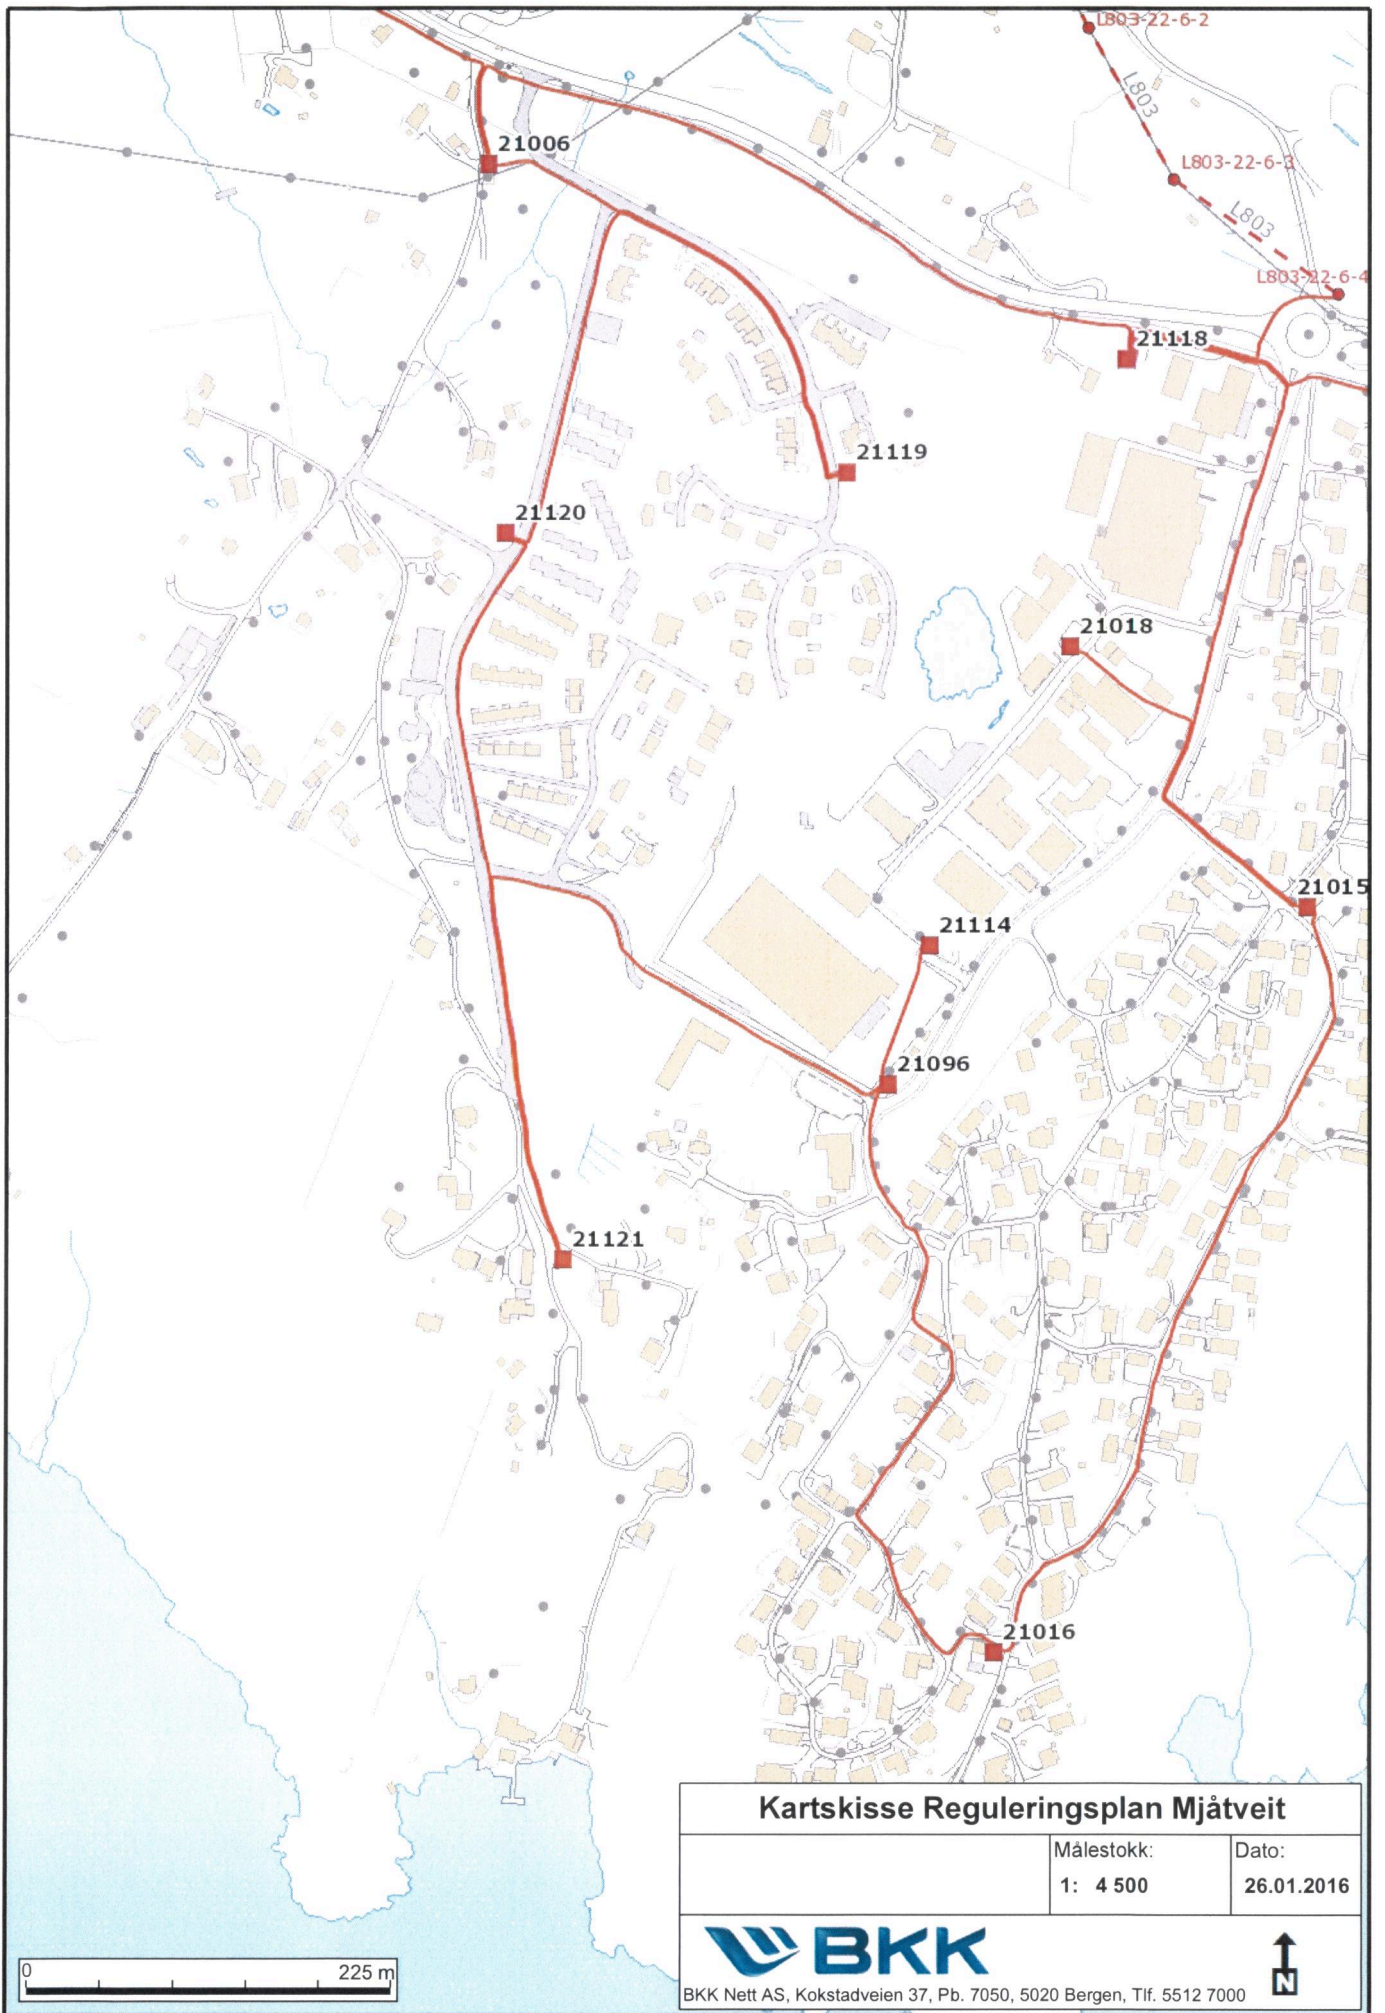

Kartskisse Reguleringsplan Mjåtveit

Målestokk:	Dato:
1: 4 500	26.01.2016



BKK Nett AS, Kokstadveien 37, Pb. 7050, 5020 Bergen, Tlf. 5512 7000

