

Statnett SF
Postboks 4904 Nydalen
0423 OSLO

Vår dato: 16.10.2019
Vår ref.: 200701300-398
Arkiv: 611
Deres dato: 11.09.2019
Deres ref.: 17/1227-6

Saksbehandler:
Tanja Midtsian
22959493/tcm@nve.no

NVE gir tillatelse til fire teknikkhus tilknyttet eksisterende muffestasjoner på 300 (420) kV-ledningen Kollsnes–Lindås

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Statnett tillatelse til å etablere fire teknikkhus med kontrollanlegg og IKT-utstyr i tilknytning til fire eksisterende muffeanlegg. Anleggene ligger ved Mjåsundet i Lindås kommune, ved Saltvika og Kuvågen i Radøy kommune og ved Ljøsøysundet i Øygarden kommune, alle i Hordaland fylke.

Søknaden

Statnett søkte 11. september 2019 om tillatelse til å etablere fire teknikkhus i tilknytning til eksisterende muffeanlegg ved overgangene mellom luftledning og sjøkabel på ny 300 (420) kV kraftledning Kollsnes–Lindås. Byggene vil alle ligge på Statnetts eiendommer, med en grunnflate på ca. 7 m² og en høyde på 2,4 m, jf. vedlagte plantegninger. De vil plasseres rett ved eksisterende muffestasjoner, som består av tre stk. 4 m² fundamenter og 10 meter høye muffen. Anleggsarbeidet vil ta få dager per bygg. Til Kuvågen og Saltvika vil utstyret transporteres med lastebil på eksisterende vei, mens det vil benyttes helikoptertransport til Ljøsøysundet og Mjåsundet. Planen er å gjennomføre prosjektet vinteren 2019/20. Statnett beskriver virkningene av tiltakene for omgivelsene som små.



Figur 1 Fasade teknikkhus

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord

Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Statnett begrunner søknaden med at det er nødvendig å installere IKT- og kontrollanleggsutstyr for å etablere kommunikasjon mellom muffeanleggene og regionsentralen. Slikt utstyr må etableres på sikkert område, beskyttet mot innbrudd og tilgang for uvedkommende. Teknikkhusene vil beskytte dette utstyret.

NVEs vurdering

BKK Nett fikk konsesjon til å bygge og drive den nye 300 (420) kV-kraftledningen fra Kollsnes til Lindås i juni 2012, og anlegget ble idriftsatt ved utgangen av 2016. Statnett har senere overtatt anlegget som en del av transmisjonsnettet i regionen.

Statnett beskriver i søknaden virkninger for omgivelsene som små eller ubetydelige. Arealinngrepene er små og vil foregå på allerede opparbeidete arealer inne på muffestasjonene. Det vil verken gi støy eller visuelle ulemper for naboer, med unntak at normal anleggsstøy under bygging. Andre miljøvirkninger er vurdert som små og ubetydelige sett i lys av eksisterende inngrep. NVE er enig i Statnetts vurderinger av virkninger for samfunn og miljø.

Da virkningene for private og allmenne interesser vurderes som tilnærmet ubetydelige, har NVE heller ikke funnet det nødvendig å sende søknaden på høring, jf. energiloven § 2-1.

På bakgrunn av Statnett søknad, med begrunnelse for tiltakene og vurdering av virkninger, mener NVE at det er fornuftig å gi tillatelse til de fire teknikkhuse i hhv. Mjåsundet, Saltvika, Kuvågen og Ljøsøysundet.

Vedtak

Etter energiloven § 3-1 gir NVE Statnett tillatelse til å etablere fire teknikkhuse med kontrollanlegg og IKT-utstyr i tilknytning til eksisterende muffeanlegg ved Mjåsundet i Lindås kommune, ved Saltvika og Kuvågen i Radøy kommune og ved Ljøsøysundet i Øygarden kommune.

Byggene skal utføres som vist på vedlagte kart og plantegninger og skal være ferdigstilt innen 1. september 2020. Tillatelsen gis med varighet til 1. mars 2043.

NVE viser til miljø-, transport- og anleggsplan for ledningen, godkjent i vedtak fra NVE 4. april 2014, og forutsetter at byggingen av teknikkhuse gjennomføres i tråd med prinsippene beskrevet i planen.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener de aktuelle byggene faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konsesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Lisa Vedeld Hammer
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: Kart og plantegninger

Kopi til:

BKK NETT AS
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Vest
FYLKESMANNEN I VESTLAND
Hordaland fylkeskommune
Lindås kommune
Radøy kommune
Øygarden kommune



Figur 2 Oversiktskart med beliggenhet av muffeanlegg og teknikkhus



Figur 3 Mjåsundet




Figur 4 Saltvika



Figur 5 Kuvågen



Figur 6 Ljøsøysundet

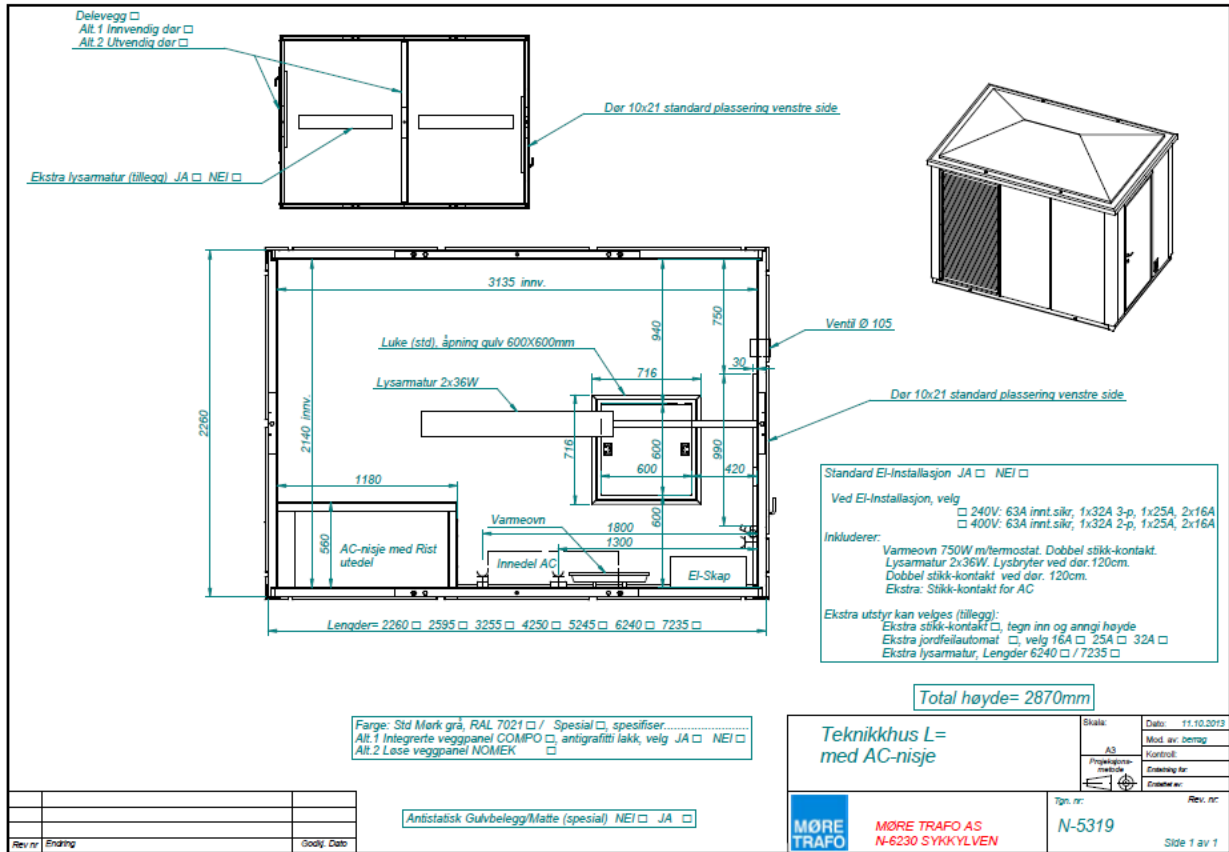

Figur 7 Plantegning av teknikkhus