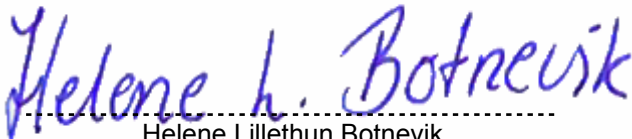


Radøy Kommune
Radøyvegen 1690
5936 MANGER
Attn: Teknisk Etat, Ressursnr. 50716**AR-16-MX-004241-01****EUNOBE-00021234**Prøvemottak: 13.12.2016
Temperatur:
Analyseperiode: 13.12.2016-20.12.2016
Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 441-2016-1213-022	Prøvetakingsdato: 13.12.2016				
Prøvetype: Drikkevann	Prøvetaker: Eilin, Eurofins				
Prøvemerkning: Ausebygd skole	Analysestartdato: 13.12.2016				
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Kimtall 22°C	10	cfu/ml			NS-EN ISO 6222
Koliforme	<1	MPN/100 ml			NS-EN ISO 9308-2
E. coli	<1	MPN/100 ml			NS-EN ISO 9308-2

Kopi til:Einar Færø (einar.faero@radoy.kommune.no)
Jan-Magnus Drivenes (jan.magnus.drivenes@radoy.kommune.no)**Bergen 20.12.2016**-----
Helene Lillethun Botnevik
ASM Bergen, Kvalitetsansvarlig**Tegnforklaring:*** Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvistOpplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).