



Radøy Kommune
Radøyvegen 1690

5936 Manger

Besøksadresse:
Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad

Postadresse:
Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen

Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41
E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Bank: Den Norske Bank - Bankgiro: 5251.05.10097
Foretaksregisteret: NO 977 032 873 MVA

Kokstad, 21. juli 2017
Vår ref.: 2703/POJ/ff
Deres ref.:

FORELEGGING AV TILTAK.

Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon, og foreleggningen sendes i henhold til vilkårene i konsesjonen. Vi gjør oppmerksom på at våre tiltak kan omfatte arbeid som krever dispensasjon / endring i forhold til de kommunale arealplaner.

Fra konsesjonær

BKK nett AS

Postadresse

Postboks 7050, 5020 Bergen

Anleggenes beliggenhet

Radøy Kommune

BESKRIVELSE AV ANLEGGET

Statens Vegvesen planlegger å bygge ny Fylkesveg 565 mellom Marås og Soltveit. Denne vegen kommer i konflikt med eksisterende høyspenningsledning på strekningen mellom Marås og Kjeset som må flyttes.

For å opprettholde strømforsyningen til abonnentene i anleggsperioden må BKK Nett bygge en midlertidig høyspenningsledning mellom Marås og Kjeset. Ledningen er tegnet med oransje strek på vedlagt kart.

BKK NETT har planer om legge jordkabel i forbindelse med utbygging av vegen, slik at når vegen er ferdig utbygget vil midlertidig ledning mellom Marås og Kjeset rives.

LUFTLEDNINGER

Fra	Stolperække - km	Nom.spennning - kV	Driftspennning - kV	Type og tverrsnitt - mm ²
Marås	1.46	24	22	3 x Feral 50
Til	Byggeforbudsbelte	Hogstgate - m	Mastebilde.	Aktes satt i drift - dato
Kjeset	16	16	Vedlegg 1	Mai 2018
Fra	Stolperække - km	Nom.spennning - kV	Driftspennning - kV	Type og tverrsnitt - mm ²
Avgr. Haugstad	0.08	24	22	3 x Feral 50
Til	Byggeforbudsbelte	Hogstgate - m	Mastebilde.	Aktes satt i drift - dato
Eksist. Mast	16	16	Vedlegg 1	Mai 2018

TRANSFORMATORER

Ref.nr.	Sted	Størrelse KVA	Driftspenning	prim./sek. KV/KV	Type	Aktes satt i drift
2500	Kjeset (Midlertidig)		22	22/0,23	Mast	Mai 2018

FORHOLD TIL EKSISTERENDE AREALPLANER

I følge gjeldende kommuneplan for Radøy kommune er mesteparten av ledningen i LNF-område. Radøy Kommune må vurdere om ledningen kommer i konflikt med kommunale planer. Planene er i henhold til avtale med Statens Vegvesen.

SYSTEMMESSIG BEGRUNNELSE

Tiltaket må gjennomføres for å sikre allmenn forsyning i området i anleggsperioden for Fylkesveg 565.

ALTERNATIV

Skal en opprettholde en forsvarlig drift av strømforsyningen i områdene i anleggsperioden for Fv. 565 må eksisterende ledning legges om.

Det har vært vurdert flere mulige alternativ, både med luftledning og jordkabel, men i samråd med Statens Vegvesen og grunneierne har vi kommet frem til dette trasealternativet.

Ledningen er midlertidig, og når Fylkesveg 565 er ferdig bygget, blir ledningen revet.

GRUNNEIERINTERESSER

BKK Nett AS har i dag allmenn forsyning i området, og har tinglyste rettigheter til å bygge og vedlikeholde eksisterende ledning. For den midlertidige ledningen må BKK Nett AS erverve rettigheter til grunn, og de er i dialog med grunneierne om dette. Man vil forsøke å inngå minnelige avtaler med berørte grunneiere angående bygging og drift av ledningen. Eksisterende ledning som rives har et rettighetsbelte som varierer mellom 16 og 17 m bredde. Ny ledning vil ha ett rettighetsbelte på inntil 16 meter.

MILJØ OG AREALBRUK

Traseen går for det meste i skogdekt utmark og myrterreng. Skogen består hovedsakelig av lauvskog men en vil berøre et plantefelt ved Marøy.

Søk i Naturdatabase viser ingen treff men trolig er område beitemark for hjort.

Planlagt mastekonstruksjon med piggisolatorer øker risikoen for fugledød ved «elektrokusjon» noe i forhold til dagens ledning. Vi har allikevel valgt bruk av piggisolatorer for å holde kostnader nede, og at dette er en midlertidig ledning som senere blir erstattet med jordkabel, slik at risikoen anser vi som meget lave.

Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner nær den planlagte traseen.

FORESPURTE ETATER

Navn	Adresse	Postnr. og sted
Radøy Kommune	Radøyvegen 1690	5936 Manger
Fylkesmannen i Hordaland Miljøvernavdelingen	Postboks 7310	5020 Bergen
Hordaland Fylkeskommune Kulturetaten	Postboks 7900	5020 Bergen

Har De kommentarer til våre planer, ber vi om tilbakemelding innen 1. september, Jfr. vilkårene i områdekonsesjonen fastsatt av NVE som setter krav om svarfrist på minst 3 uker.

Arbeidet påtenkt igangsatt januar 2018

Kokstad, den 21. juli 2017

Per Ole Jøsok


.....
Torbjørn Finne

VEDLEGG


1. Eiendomsinngrep og mastetyper.
2. Brev til grunneiere
3. Grunneierliste
4. Oversiktskart, B-21167
5. Trasekart, B-15589

Rettighetsbelte. Ny midlertidig 22 kV-ledning

BYGGEFORBUDSBELTE

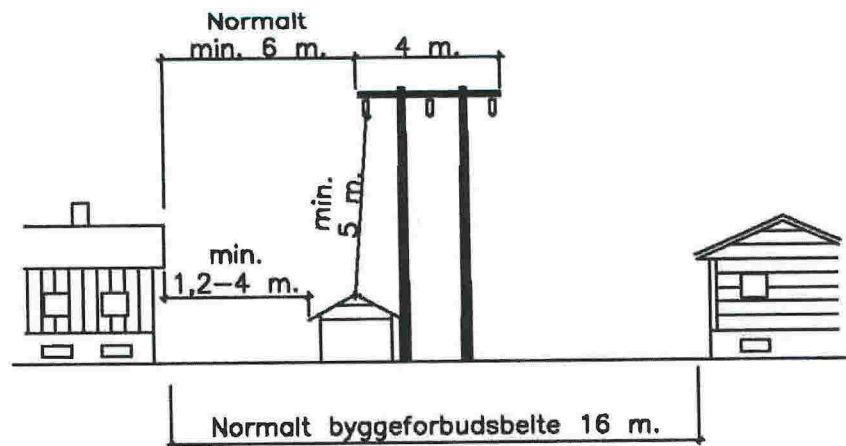

SKOGRYDDINGSBELTE

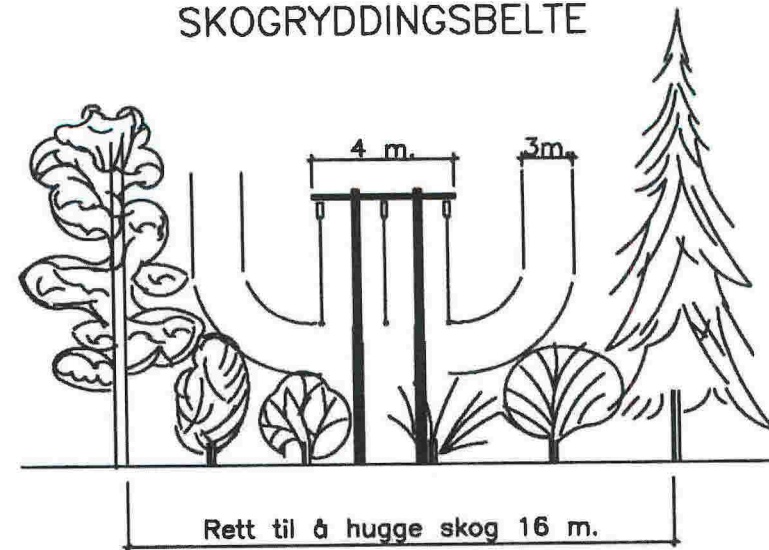



Besøksadresse:

Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad

Postadresse:

Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen

Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41

E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Bank: Den Norske Bank - Bankgiro: 5251.05.10097

Foretaksregisteret: NO 977 032 873 MVA

Kokstad, 12.07.2017

Vår ref, 2703/TF

Deres ref,

**VEDR.: BKK NETT AS
BYGGING AV EN MIDLERTIDIG 22-KV LUFTLEDNING MARÅS - KJESET
MELDING TIL GRUNNEIERE OG RETTIGHETSHAVERE**

Som De er kjent med har BKK NETT AS planer om å bygge en midlertidig 22kV luftledning fra Marås til Kjeset. Vårt firma har fått i oppdrag av BKK NETT AS å utarbeide planer for bygging av denne ledningen.

Det er i dag sendt melding om "Forelegging av tiltak" til Radøy Kommune.

Foreleggningen kan i sin helhet sees hos:

- BKK Nett AS sitt kontor Knarvik

- www.josok-prosjekt.no (pga. ferieavvikling vil denne bli lagt ut i UKE 32)

Ledningen blir trolig bygget med på H-master av kreosotimpregnert furu og ståltraverser.

Om mulig kan det bli benyttet E-master. Ledningen krever et byggeforbuds- og skogryddingsbelte på inntil 16 m.

Eventuelle merknader må **innen 1 september** sendes til:

Per Ole Jøsok, e-post: perole.josok@josok-prosjekt.no, tlf.: 901 65 868 eller 55 11 60 45

I forbindelse med planleggingsarbeidet vil vi foreta utstikking av ledningen i terrenget. Mastepunkt blir merket med peler med påskrift M (nr.).

Vi gjør oppmerksom på at oppmålingsarbeidet skjer i henhold til: "Lov om eigedomsregistrering § 41 med tilhørende forskrift".

Med hilsen

Per Ole Jøsok

.....
Torbjørn Finne

VEDLEGG:

Gjenpart med vedlegg sendes: BKK Nett AS ved Erik Andreas Tvedt



Gnr/Bnr	Navn	Adresse	Postnr og Sted
63/1	Arne Marås	Slettevegen 172	5963 Manger
63/10	Statens Vegvesen		
60/2	Henning Kopperdal	Sævdalsvegen 1	5963 Manger
64/7	Bjørge og Tor Murberg	Sævdalsvegen 51	5963 Manger
64/2	Håkon Taule	Haugstad 30	5963 Manger
64/1	Kristin og Gunnvald Kleveland	Slettevegen 321	5963 Manger
59/3, 4	Frank Arild Rath	Lervikvegen 21	5963 Manger
59/22	Statens Vegvesen		
59/1	Solfrid Kartveit	Slettevegen 441	5963 Bergen